


HÄLYTYS	DI
INDIKOINTI	DI
OHJAUS	DO
MITTAUS	AI
SÄÄTÖ	AO
ALAKESKUS VAK	

RYHMÄKESKUS  
RK

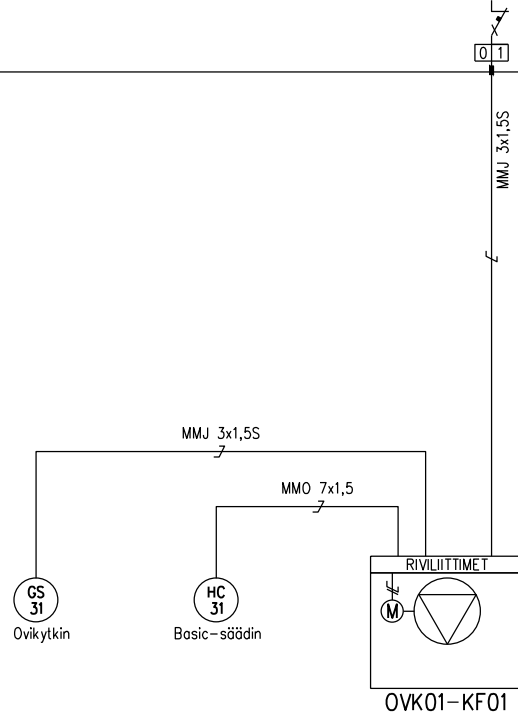

⇒ KAAPELI LAITETOIMITUKSESSA

⇒ KAAPELOINTI SU

**onnl**ine®

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY  
MITTALINJA 1  
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO  
BASIC -SÄÄDIN  
VCS-R2-BA-S

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

**RAU**

LEHTI	LEHDISTA	TILAAJAN N:O
1	2	

18043-1100.dwg

## TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan säätimen 3-portaisella kytkimellä. Puhallin voidaan myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

### **1. Ilmasulkukäyttö**

Oviverhopuhallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Puhallin sammuu viiveen jälkeen.

### **2. Lämmityskäyttö**

Tätä säätötapaa ei käytetä lämmityskäytössä.

## LAITELUETTELO

Määrä	JÄRJESTELMÄ	TUNNUS	NUMERO	LAITE	TARKENNE	HÄLYTYSRAJAT	HÄL.VIIVEET	HÄL.LUOKKA	TEKN1	TEKN2	TEKN3	TEKN4	HANKINTA	ASENNUS	HUOMAUTUKSET
1	OVK01	GS	31	Ovikytkin					230V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	HC	31	Basic-säädin					3-puhallinnopeutta				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	KF	01	Oviverhopuhallin					230V	Ei lämmityspotterio			PU	PU/SU	

18043-1100.dwg  
**onnl**ine®

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY  
MITTALINJA 1  
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO  
BASIC -SÄÄDIN  
VCS-R2-BA-S

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
<b>RAU</b>			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	2		