


HÄLYTYS	DI
INDIKOINTI	DI
OHJAUS	DO
MITTAUS	AI
SÄÄTÖ	AO
ALAKESKUS VAK	

RYHMÄKESKUS
RK

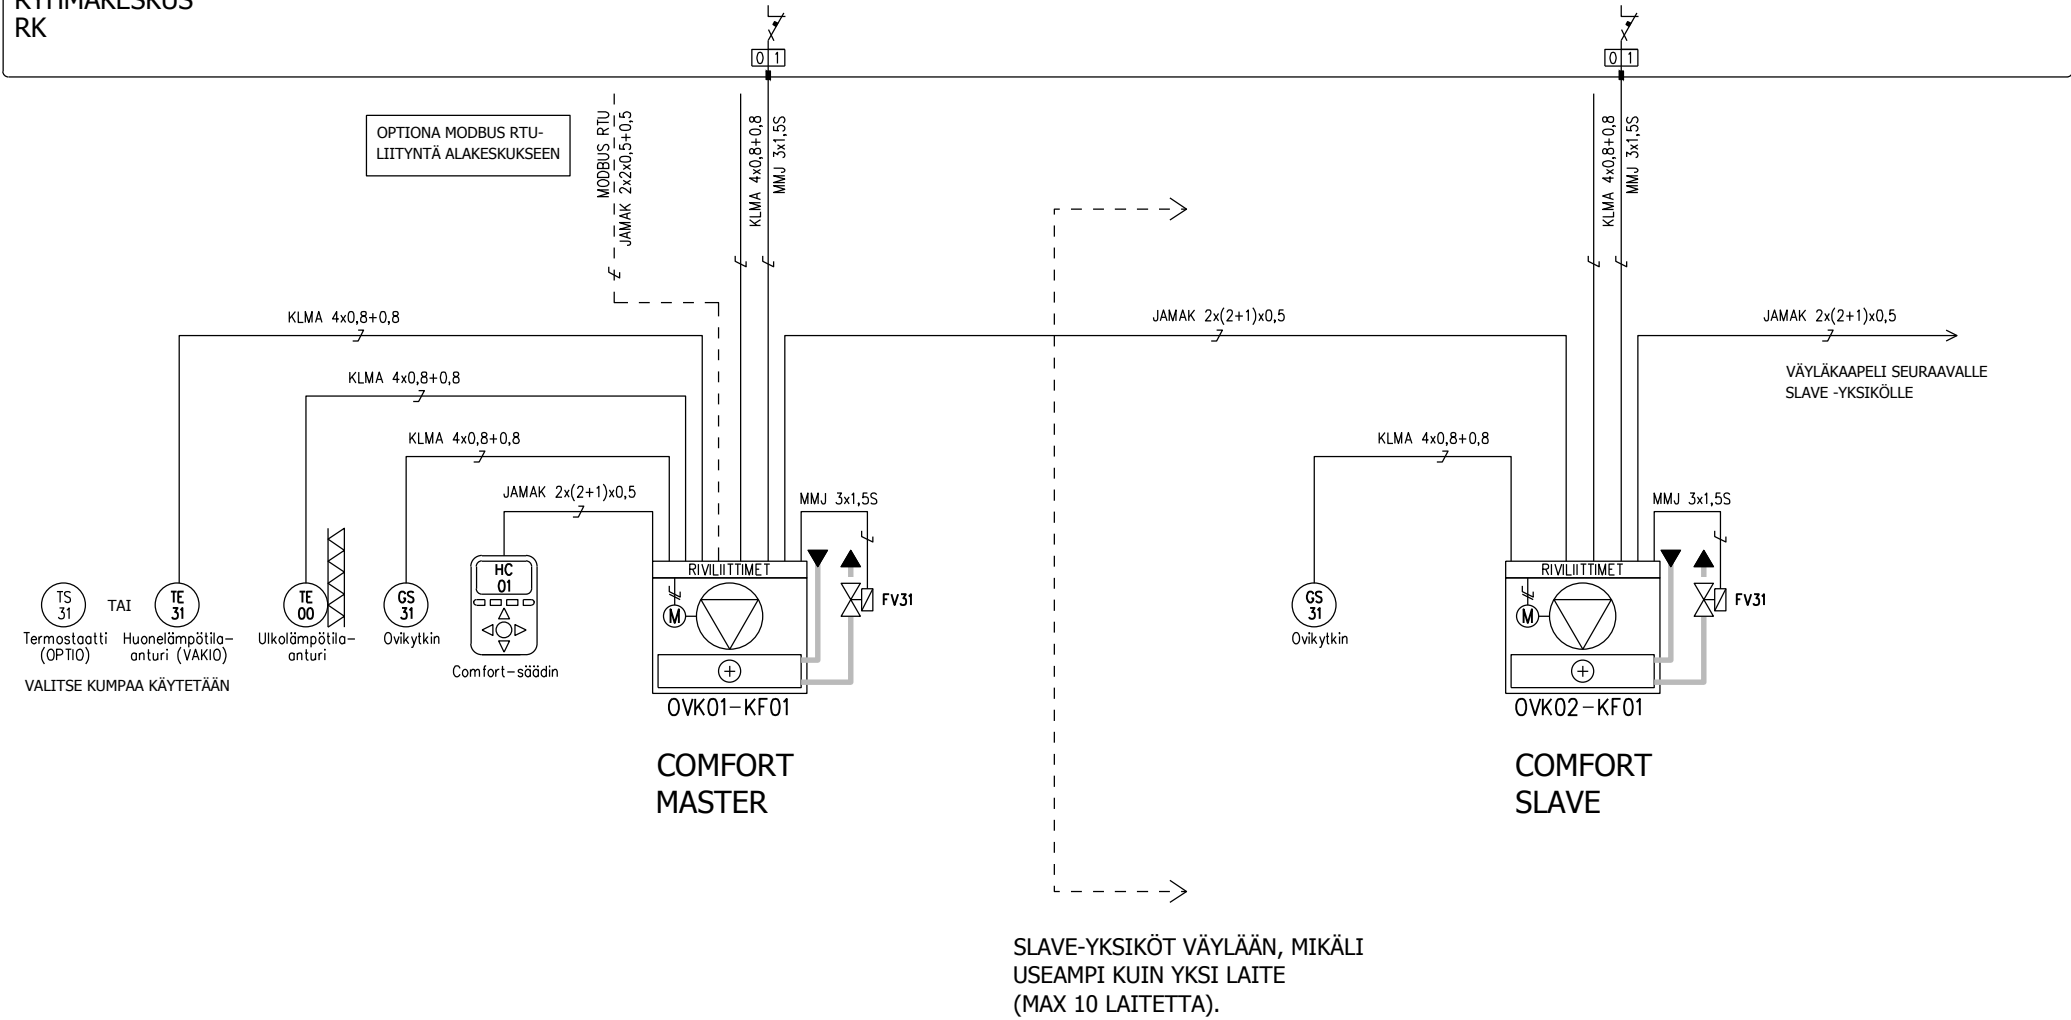

≠ KAAPPELI LAITETOIMITUKSESSA
≠ KAAPPELOINTI SU

onnline®

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY
MITTALINJA 1
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO
COMFORT -SÄÄDIN
VCS-R3-CO-*-V

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

RAU

LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
1	2	

18043-1100.dwg

TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan Comfort-säätimestä (3 nopeutta). Puhallin ja lämmityspatteri voidaan myös sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö

Oviverhopuhallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu tuloilman lämmityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja lämmityspatterin venttiili sulkeutuu säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö

Lämpötilan laskiessa huonetermostaattiin asetetun raja-arvon, tai huonelämpötila-anturin mittauksen raja-arvon alapuolelle, oviverhopuhallin käynnistyy säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu tuloilman lämmityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja lämmityspatterin venttiili sulkeutuu säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

3. Ulkoinen ohjaus

Oviverhopuhaltimelle voidaan antaa käyntilupa ulkoisesta järjestelmästä potentiaalivapaana kärkitietona.

4. Hälytykset

Laitteen vikatilanteessa saadaan vikailmoitus säätimen näytölle. Lisäksi vikatieta saadaan potentiaalivapaana kärkitietona, tai väylän kautta ulkoiseen järjestelmään.

LAITELUETTELO

Määrä	JÄRJESTELMÄ	TUNNUS	NUMERO	LAITE	TARKENNE	HÄLYTYSRAJAT	HÄL.VIIVEET	HÄL.LUOKKA	TEKN1	TEKN2	TEKN3	TEKN4	HANKINTA	ASENNUS	HUOMAUTUKSET
1	OVK01	FV	31	Magneettiventtiili					230V	ON/OFF			PU	PU/SU	Hankittava erikseen
1	OVK01	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK01	HC	01	Comfort-säädin	Kosketusnäyttö				3-puhallinnopeutta	Vesilämmitys ON/OFF	Modbus RTU		LT	SU	Sisältyy laiteomikukseen
1	OVK01	KF	01	Oviverhopuhallin					230V	Vesipatteri			PU	PU/SU	
1	OVK01	TE	00	Lämpötila-anturi	Ulkoiima								LT	SU	Sisältyy laiteomikukseen
1	OVK01	TE	31	Lämpötila-anturi	Huone								LT	SU	Sisältyy laiteomikukseen
1	OVK02	FV	31	Magneettiventtiili					230V	ON/OFF			PU	PU/SU	Hankittava erikseen
1	OVK02	GS	31	Ovikytin					12V				PU	SU	Lisävaruste
1	OVK02	KF	01	Oviverhopuhallin					230V	Vesipatteri			PU	PU/SU	

18043-1100.dwg
onnline®

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

ONNINEN OY
MITTALINJA 1
01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO
COMFORT -SÄÄDIN
VCS-R3-CO-*-V

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
RAU			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	2		