Multifix fire-classified apparatus boxes

Example of Box placement and Wall construction

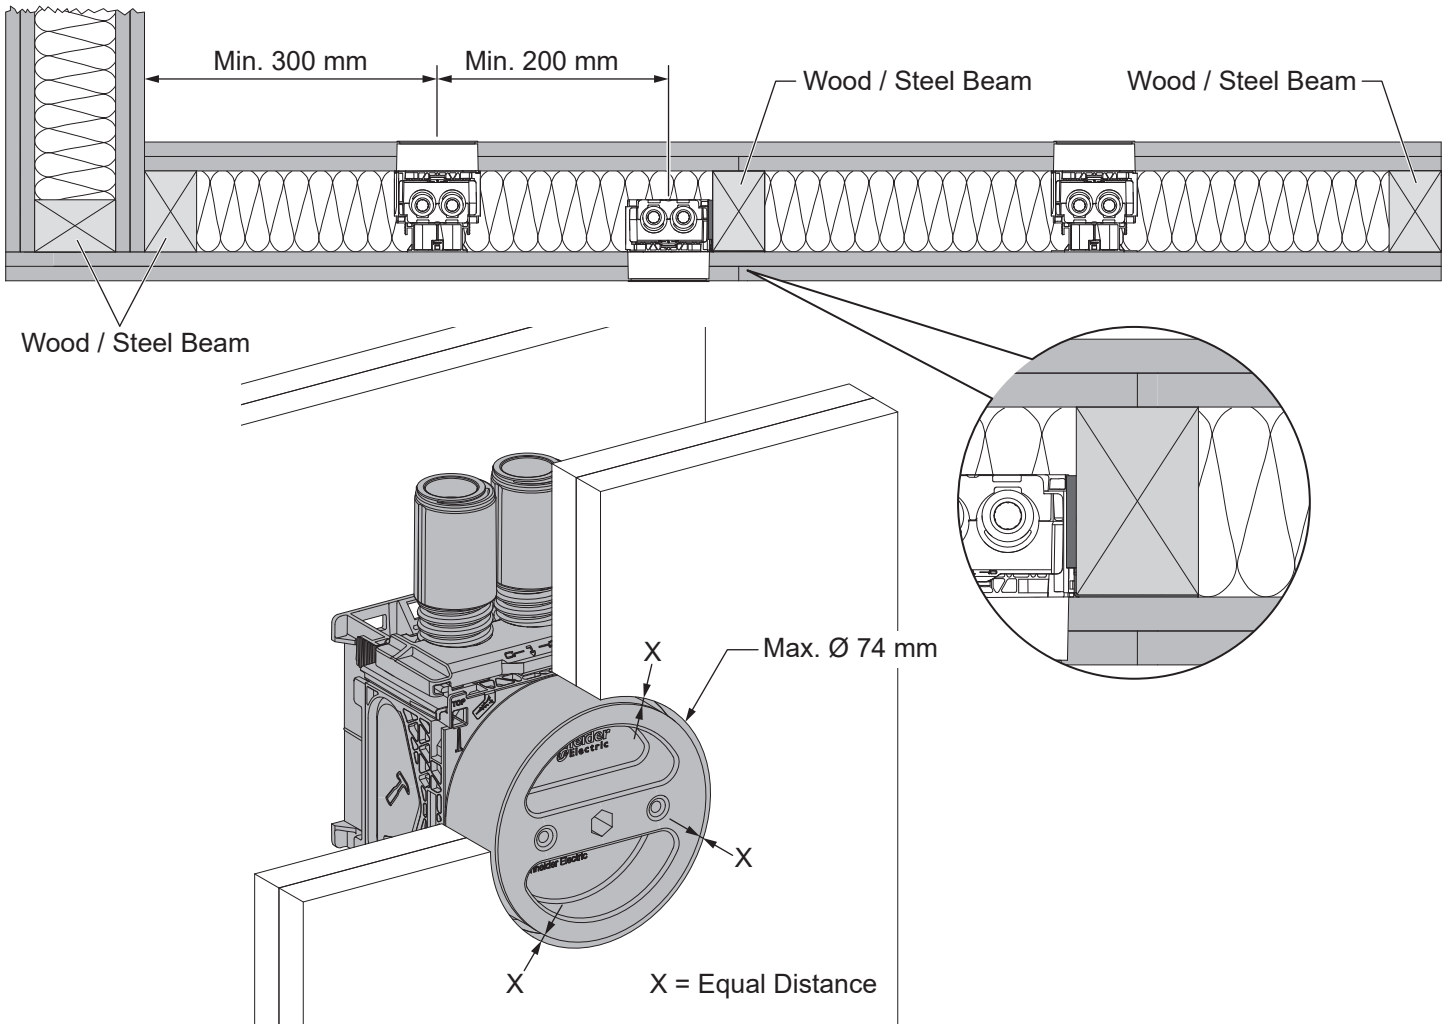

Applicable installations and combinations related to fire class

				Max.				Max.
EI 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EI 90	✓	✓	✓					

EI90 Specific requirement

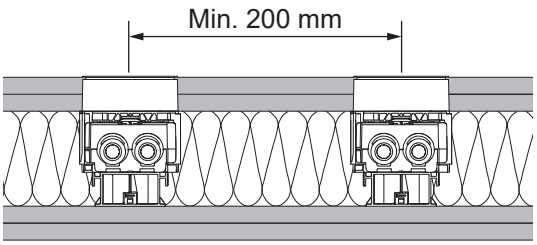

NNZ5677600-00

Schneider-Electric Industries SAS,
35 Rue Joseph Monier,
92500 Rueil Malmaison,
France
www.se.com/contact

Multifix fire-classified apparatus boxes

en Fire-classified boxes, approved for installations in fire-classified walls

Product qualities/functions:
Fire-classified boxes maintain the fire-classification level of the walls they are installed in. This is secured by the fireproof seals that are mounted inside the boxes.

Product:
Fire-classified apparatus boxes are approved for installations in fire-classified walls according to EI60 and EI90.

Wall installations

Approval RISE C900152
- Boxes provided with fire seals can either be secured into the wall structure with beam fixings or with board fixings adapted to the actual wall thickness.
- On the provided images you will see examples and constraints for installation in the walls. There are also information in the table of possible combinations etc.

sv Brandklassade dosor som är godkända för montage i brandklassade väggar

Produktegenskaper/funktioner:
Brandklassade dosor bibehåller väggarnas brandklassningsnivå. Detta säkerställs genom de brandsäkra packningarna som är monterade i dosorna

Produkt:
Brandklassade apparatdosor är godkända för installationer i brandklassade väggar enligt EI60 och EI90.

Montage i väggar

Typgodkännandebevis RISE C900152
- Dosor försedda med brandisolerande material kan fästas i väggar antingen med skivfästen eller med regelfästen anpassade till aktuell väggtjocklek.
- På bifogade bilder visas exempel och förutsättningar för installation i väggar. Tabellen visar också vilka möjliga kombinationer som är acceptabla inom ramen för godkännandet.

no Brannklassifiserte veggbokser, godkjent for installation i brannskille vegger

Produktegenskaper/funksjoner:
Brannklassifiserte veggbokser som opprettholder brannklassifiseringen til brannskillet den er montert i. Brannskillet blir opprettholdt ved hjelp av den ekspanderende pakninger som er montert i bunnen av veggboksen.

Produkt:
Brannklassifiserte veggbokser er godkjent for bruk i installasjoner og opprettholder brannskillet ihht EI60 og EI90.

Vegg Installasjoner

Godkjenning RISE C900152
- Brannklassifiserte veggbokser kan monteres enten ved hjelp av festebrakett for stender eller med festebraketter tilpasset veggtykkelsen.
- Teknisk illustrasjon i denne guide viser alle godkjente veggboks kombinasjoner og forutsetninger for installasjon av brannklassifiserte veggbokser.

fi Paloluokitellut kojerasiat, hyväksytty asennettaviksi paloluokiteltuihin seiniin

Tuotteen ominaisuudet:
Paloluokitellut rasiat säilyttävät seinän paloluokitustason. Rasioissa on paloturvalliset tiivisteet jotka lämpötilan noustessa laajenevat ja suojaavat palolta.

Tuote:
Paloluokitellut rasiat on hyväksytty asennettaviksi paloluokiteltuihin seiniin EI60: n ja EI90: n mukaisesti.

Asennus seiniin

Hyväksyntä RISE C900152
- Palorasiat voidaan asentaa joko rankakiinnikkeellä tai rasiatuen avulla.
- Oheisissa kuvissa on esitelty asennusesimerkkejä ja rajoituksia seinäasennuksissa. Taulukossa on myös tietoja yhdistelmäasennuksista.

NNZ5677600-00

Schneider-Electric Industries SAS,
35 Rue Joseph Monier,
92500 Rueil Malmaison,
France
www.se.com/contact

Schneider Electric™