

GEBWELL

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Maalämpöpumput
T² malli



1	MAALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖOHJE.....	7
1.1	Yleistä	7
1.2	Maasta johdettu lämpöenergia.....	7
1.3	Maaviilennys	7
1.4	Maalämpöpumpun toimintaperiaate	7
1.5	Lämmitystoiminnot	8
1.6	Säästövinkkejä.....	8
2	TOIMITUS JA KÄSITTELY	9
2.1	Toimituksen sisältö	9
2.2	Valinnaiset lisävarusteet.....	9
2.3	Säilytys.....	9
2.4	Kuljettaminen	9
2.5	Pakkauksen poisto	9
2.6	Turvallisuusohjeet	9
2.7	Maalämpöpumpun sijoituspaikka.....	10
3	LÄMPÖPUMPUN RAKENNE	11
3.1	T ² 06 – T ² 16 rakenne	11
3.2	T ² 20 – T ² 32 rakenne	11
3.3	Anturien sijoitus	11
3.4	Anturit	12
3.5	Pumput	12
3.6	Säätöventtiilit	12
3.7	Muut ohjaukset.....	12
4	MITAT JA PUTKIKYTKENNÄT	13
4.1	Lämpöpumpun mitat	13
4.2	Putkilähdöt	13
5	PUTKIASENNUS	14
5.1	Maaliuospiiri	14
5.2	Maaviilennyksen kytkentä.....	16
5.3	Latauspiiri	17
5.4	Lisälämmönlähteen kytkennät.....	18
5.5	Kiinteän polttoainekattilan kytkennät	18
5.6	Käyttövesijärjestelmän kytkeminen	18
5.7	Kaskadikytkennät	19
6	LISÄVARUSTEET	19
6.1	Yleistä	19
6.2	Huoneanturi QAA55.....	19
6.3	Huoneyksikkö QAA75/78.....	19
6.4	Vaihtventtiili	19
6.5	Lämmityksen säätöryhmä / pumppupiiri.....	20

6.6	Maapiirin venttiiliryhmä	20
6.7	Lämmivesipaketti	20
6.8	Menoveden sähkölämmitin	21
6.9	Kontaktorikeskus.....	21
6.10	SmartWEB etähallinta.....	21
6.11	Jäähdytyksen ohjaus.....	21
6.12	Jäähdytyksen säätöryhmä.....	21
6.13	Lisälämmönlähteen ohjaus.....	21
6.14	Kiinteän polttoainekattilan ohjaus.....	21
6.15	Modbus 350 tiedonsiirtomoduuli	21
7	SÄHKÖLIITÄNNÄT	22
7.1	Yleistä	22
7.2	Sähkönsyöttö	22
7.3	Vastuksen yllilämpösuoja.....	22
7.4	Kompressorin moottorinsuoja (F1)	22
7.5	Vaihejärjestys / pehmokäynnistin	23
7.6	Ulkolämpötila-anturi	23
7.7	Menoveden sähkölämmitin	23
7.8	Varaajan sähkövastusohjaus.....	23
7.9	Vaihtoverttiili (-t)	23
7.10	Lämmityspiirit.....	24
7.11	Lämpimän käyttöveden kiertopumppu.....	24
7.12	Lämmivesipaketti sekoitusventtiilillä.....	24
7.13	Lämmivesipaketti lämmönsiirtimellä.....	25
7.14	Ulkoisen maaliosumpun kytkentä	25
7.15	Huoneanturi (lisävaruste) QAA55.....	25
7.16	Huoneyksikkö (lisävaruste) QAA75.	25
7.17	Jatkohälytys.....	25
7.18	Ulkoinen ohjaus maaliosumpulle	26
7.19	Kotona/Poissa kytkin	26
7.20	Lämmönpyyntö 0-10V	26
7.21	Ulkoinen käynnistyksen esto.....	26
7.22	Tariffi ohjaus.....	26
7.23	Laajennusmoduulin asennus	26
7.24	Kaskadiväylän kytkentä	27
8	TÄYTTÖ ja ILMAUS	27
8.1	Lämmitysjärjestelmä	27
8.2	Maaliospiirin täyttö, paineistamaton	27
8.3	Maaliospiirin täyttö, paineistettu	27
8.4	Maaliospiirin painekoe.....	28
8.5	Maaliospiirin vaakaputkiston ilmaus.....	28

8.6	Maaliuospiirin suodattimen puhdistus.....	28
9	MAALÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS	29
9.1	Ennen käynnistämistä.....	29
9.2	Käynnistys.....	29
9.3	Ilmaus.....	30
9.4	Ulkoisen maaliuosumpun käyttöönotto. Laitteet T ² 20, T ² 26 ja T ² 32.....	31
9.5	Käyttö ilman maapiiriä ja työmaa-aikainen käyttö.....	31
9.6	Kaskadijärjestelmän käynnistys	32
10	LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ.....	32
10.1	Käyttöliittymä	32
10.2	Käyttöelementit	33
10.3	Näytön symbolit	33
10.4	Näyttö.....	34
10.5	Valikkorakenne ja käyttäjätasot	34
10.6	Lämmitysasetukset	34
10.7	Lämmityskytön valinta.....	35
10.8	Käyttövesiasetukset.....	36
10.9	Lämpöpumpun resetointi.....	36
10.10	Informaation näyttö.....	36
11	LAITOSKOHTAINEN ASETTELU	36
11.1	Kellonaika ja päivämäärä	36
11.2	Kielen valinta	37
11.3	Aikaohjelmat	37
11.4	Lämmityspiiri	37
11.5	Käyttövesi	39
11.6	Lämminvesikiertopumppu	40
11.7	Jäähdytyspiiri	40
11.8	Lämpöpumpun asetukset.....	42
11.9	Varaajan sähkövastuksien ja menoveden sähkölämmittimen ohjelmointi	43
11.10	Lisälämmönlähteen ohjaus.....	44
11.11	Kiinteän polttoainekattilan ohjaus	45
11.12	Rakennuksen aikavakio	45
11.13	Lämmönpyyntö (VAK ohjaus)	46
12	JÄRJESTELMÄ INFO	46
12.1	Erikoistilanteet	46
12.2	Lämpöpumpun tilatiedot	46
12.3	Lämmityspiirien tilatiedot.....	46
12.4	Käyttöveden tilatiedot	47
13	HÄIRIÖT	47
13.1	Hälytykset	47
13.2	Vian etsintä	47

13.3	Vianetsintätaulukko.....	49
14	MAALÄMPÖPUMPUN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO	52
14.1	Huoltoilmoitus.....	52
14.2	Tarkastukset	52
14.3	Antureiden ominaiskäyrät	52
14.4	Tulojen ja lähtöjen testaus.....	53
15	TAKUU	54

LIITE 1: TEKNISET TIEDOT

LIITE 2: SÄÄTIMEN KYTKENTÄPISTEET

LIITE 3: ESIMERKKIARVOT LÄMPÖPUMPUN SÄÄTÖIHIN ERI LÄMMITYSVERKOSTOILLE

LIITE 4: HUOLTOPÄIVÄKIRJA

LIITE 5: SÄHKÖKAAVIOT



SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET LAITTEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ!

Ohjeeseen tulee perehtyä huolellisesti ennen laitteen asennusta, säätöä tai huoltoa. Annettuja ohjeita tulee noudattaa. Pyydä asentajaa täyttämään käyttöönottopöytäkirja, joka tulee palauttaa laitevalmistajalle. Pöytäkirja on edellytys valmistajan takuun voimassaololle.

Täytä alla olevat tiedot. Mikäli laitteeseen tulee häiriöitä, niin nämä tiedot tulee olla saatavilla.

Lämpöpumpun malli:	Sarjanumero:
Putkiliike:	Nimi:
Päivämäärä:	Puh.nro:
Sähköasentaja:	Nimi:
Päivämäärä:	Puh.nro:

Asennuspöytäkirja:

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Käyttöohjekirjan asennuspöytäkirja tulee täyttää ennen laitteiston luovutusta loppukäyttäjälle.

Maaliuospiirin lenkkien pituudet tulee merkata alla olevaan taulukkoon. Mikäli lenkkejä on enemmän kuin 4, merkitse pituudet ohjekirjan takana olevaan *lisätiedot* kohtaan.

x	Kuvaus:	Huomio:	Tarkastaja:	Päiväys:
	Maaliuospiiri:			
	Järjestelmä koeponnistettu			
	Järjestelmä huuhdeltu			
	Järjestelmä ilmattu			
	Maapiirin neste			
	Paisunta-astia			
	Mudanerotin			
	Varoventtiili			
	Sulkuventtiili			
	Maaliuospiirin lenkki 1, pituus			
	Maaliuospiirin lenkki 2, pituus			
	Maaliuospiirin lenkki 3, pituus			
	Maaliuospiirin lenkki 4, pituus			
x	Kuvaus:	Huomio:	Tarkastaja:	Päiväys:
	Lämmitysjärjestelmä:			
	Järjestelmä koeponnistettu			
	Järjestelmä huuhdeltu			
	Järjestelmä ilmattu			
	Varoventtiili			
	Kalvopaisunta-astia			
	Mudanerotin			
	Painemittari			
	Sulkuventtiili			
	Täyttöventtiili			
	Puskurivaraaja			
x	Kuvaus:	Huomio:	Tarkastaja:	Päiväys:
	Käyttövesi:			
	Järjestelmä koeponnistettu			
	Järjestelmä huuhdeltu			
	Varoventtiili			
	Painemittari			
	Puskurivaraaja			
x	Kuvaus:	Huomio:	Tarkastaja:	Päiväys:
	Sähkö:			
	Kiinteistön varokkeet			
	Lämpöpumpun varokkeet			
	Vaihejärjestys			
	Ulkolämpötila-anturi			

1 MAALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖOHJE


1.1 Yleistä

Gebwell T on täydellinen maalämpöpumppu, joka säästää energiaa ja tarjoaa tehokkaita teknisiä mahdollisuuksia. Hyvin suunniteltu ja oikein mitoitettu maalämpöjärjestelmä on käyttökustannuksiltaan edullinen ja energiatehokas. Maalämpöpumpulla pystyt lämmittämään tehokkaasti huoneilmaa sekä käyttövettä. Kesäaikaan järjestelmällä voidaan myös viilentää huoneilmaa ympäristöstä viilentäen.


1.2 Maasta johdettu lämpöenergia

Maalämpöpumppu kerää lämpöä maasta ja siirtää sen lämmitettävän rakennuksen sisälle. Lämpö voidaan kerätä joko porakaivoon upotetuilla putkistoilla, maaperään lähelle pintamaata asennetulla lämmönkeruuputkistolla tai vesistöstä pohjaan ankkuroituilla putkistoilla.


Porakaivo lämmönlähteenä

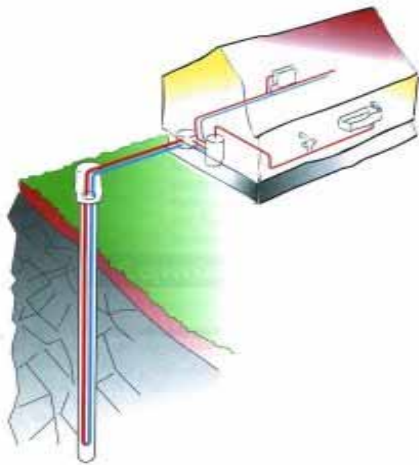

Maaperä lämmönlähteenä

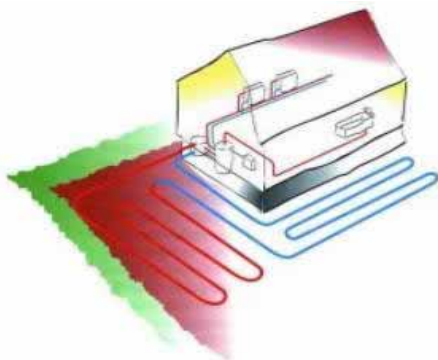

Vesistöt lämmönlähteenä

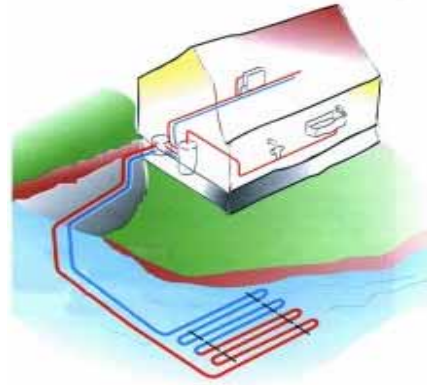

Lisätietoja lämmönkeruujärjestelmistä ja niiden mitoituksista löytyy Gebwell Oy:n ja Suomen Lämpöpumpuyhdistys ry:n kotisivuilta.

www.gebwell.fi

www.sulpu.fi

1.3 Maaviilennys

Maaliuosnesteiden kylmää lämpötilaa voi hyödyntää myös asunnon viilentämiseen. Ilmaista jäähdytysenergiaa saa siirrettyä maasta kesäkautena pelkän maaliuosnesteavulla. Maalämpöjärjestelmä voidaan kytkeä ilmanvaihdon puhallinkonvektoriin tai jäähdytyskäyttöä varten suunniteltuun lattialämmitys- / jäähdytysjärjestelmään.

1.4 Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpöpumpun kylmäainepiirissä on neljä pääkomponenttia:

- Höyrystin
- Kompressori
- Lauhdutin
- Paisuntaventtiili


Maaperän lämpö sitoutuu lämmönkeruuputkistoissa kiertävään nesteliuokseen.

Maalämpöpumpun höyrystimen avulla maasta sitoutunut lämpö siirretään kylmäaineeseen, joka lämmitessään kiehuu ja näin kaasuuntuu. Nesteliuos palaa maahan n. 4 °C viileämpänä kuin maasta tullessa. Lämpöpumpulle tuleva nesteliuos saa olla alhaisimmillaan -5 °C lämpötilassa.

Kompressorissa kylmäainekaasu puristetaan, jolloin paine ja lämpötila nousevat. Kylmäaine sitoo itseensä myös kompressorin työstä aiheutuvan lämpöenergian.

Lämmin kylmäaine siirtyy lauhduttimeen. Lauhdutuksessa kylmäaineen lämpöenergia siirtyy talon lämmitysjärjestelmässä kiertävään veteen. Kylmäaine tiivistyy nesteeksi luovuttaessaan lämpöenergiaa.

Kylmäaineen paine on edelleen suuri kylmäaineen siirtyessä paisuntaventtiilille. Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine laskee. Paisuntaventtiililtä kylmäaine siirtyy höyrystimeen, jossa se jälleen kaasuuntuu ja sitoo itseensä lämpöenergiaa lämmönkeruuputkistoissa kiertävästä nesteliuoksesta.

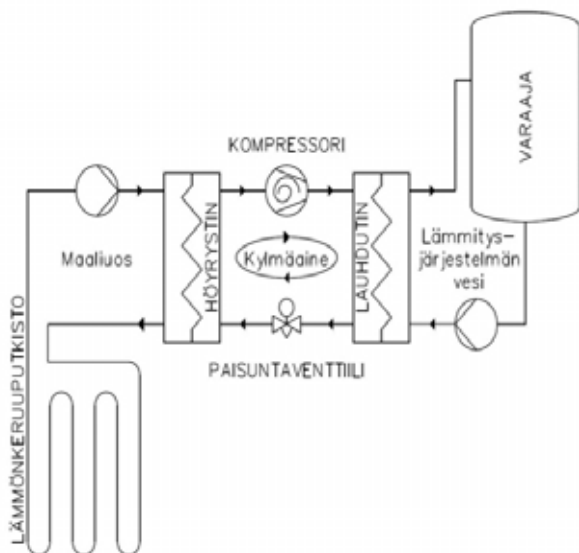

1.5 Lämmitystoiminnot

Käyttövesi

Lämpöpumppu tuottaa käyttövetä B3 mittausanturin perusteella. Käyttöveden kytkentäero on 5 astetta. Tehdasasetuksena kompressori käynnistyy mittauksen alittaessa + 50 °C ja sammuu mittauksen saavuttaessa + 55 °C.

Lämmitys

Lämpöpumppu tuottaa lämmitysvettä suoraan kiinteistön lämmitysverkkoon ulkolämpötilasta sekä asetetusta lämmityskäyrästä muodostuvan asetusarvon mukaan. Ohjausautomaatiikka käynnistää latauksen säätimen muodostaman laskennallisen asetusarvon sekä paluuvien mittauksen (B71) perusteella. Lämpöpumpun *paluuvien kytkentäero* (2840)-asetus määrää kompressorin käynnistys- ja sammutuspisteet. Paluuvien mittauksen alittaessa asetusarvon puolen *paluuvien kytkentäeron* verran, kompressori käynnistyy. Kompressori sammuu, kun paluuvien mittaus saavuttaa asetusarvon + puolet *paluuvien kytkentäerosta*. Automaatiikka vähentää lauduttimen yli tapahtuvan lämmön nousun paluuvien asetusarvossa.

Esimerkki: *Paluuvien kytkentäero* (2840) 6°C. Menoven asetusarvo: 30°C. Lauhduttimen lämpötilaero Δt 6K.

Lataus käynnistyy paluuvien mittauksen (B71) saavuttaessa 21°C. Lataus sammuu, kun paluuvien mittausarvo on 27°C. Lämpöpumpun latauspumppu pyörii aina lämmityskäytössä.

Sekoituslämmityspiiri:

Lämmityspiirin menoveden asetusarvo muodostuu ulkolämpötilamittauksen sekä asetetun lämmityskäyrän mukaan. Säädin ohjaa 3-tie sekoitusventtiiliä pitäen lämmityspiirin menoveden lämpötilan asetusarvossa.

Lataus- / maaliuospumppu:

Jotta lämpöpumppu toimisi parhaalla mahdollisella hyötysuhteella, tulee lämmitysjärjestelmän ja maaliuospiirin olosuhteet olla ihanteelliset. Lämmitysjärjestelmän men- ja paluulämpötilaeron tulee olla 6 – 10 °C ja maaliuospiirin men- ja paluulämpötilaeron 3 – 4 °C. Näistä poikkeavilla lämpötilaeroilla hyötysuhde heikkenee ja säästöt pienenevät. Lämpöpumpun säädin huolehtii lataus- ja maaliuospumppun oikean lämpötilaeron.

Tehdasasetukset:

Latauspumppu: 8°C

Maaliuospumppu: 4°C

1.6 Säästövinkkejä

Lämpöpumpun tehtävä on tuottaa lämpöä ja käyttövetä toiveiden mukaan. Järjestelmä pyrkii täyttämään nämä toiveet kaikin käytettävissä olevin keinoin, tehtyjen asetusarvojen puitteissa.

Tärkeitä energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat, sisälämpötila, käyttöveden kulutus, käyttöveden lämpötila, talon eristyslaatu, sekä haluttu mukavuustaso.

Huomioi edellä mainitut asiat tehdessäsi laitteen asetuksiin muutoksia.

TÄRKEÄÄ!

Lattialämmityksen sekä pattereiden termostaatit voi vaikuttaa negatiivisesti energiankulutukseen. Ne hidastavat virtausta lämmitysjärjestelmässä, jolloin lämpöpumppu kompensoi tämän nostamalla verkoston lämpötilaa. Tämä vaikuttaa laitteen toimintaan kuluttaen enemmän sähköenergiaa. Termostaattien tarkoitus on reagoida vain niin sanottujen ilmaislämpöjen säätöön (aurinko, ihmisten tuottama lämpö, tulisijat jne...).

2 TOIMITUS JA KÄSITTELY

2.1 Toimituksen sisältö

- Maalämpöpumppu
- Ulkolämpötila-anturi
- Käyttö-, huolto- ja Asennusohje
- Varatiivisteet
- Takuupöytäkirja
- Ulkoinen maaliuospumppu, laitteet T²20-T²32

2.2 Valinnaiset lisävarusteet

- Vaihtventtiili
- Huoneanturi
- Maaliuospiirin venttiiliryhmä
- Pumppulämmityspiiri
- Lämmityksen säätöryhmä
- Jäähdytyksen säätöryhmä
- SMS/WEB palvelin, SMARTWEB
- Käyttöveden puskurivaraaja
- Lämmityksen puskurivaraaja
- Käyttöveden säätöryhmä
- Käyttöveden latauspaketti
- Allaslämmityssarja
- Maaliuospiirin kalvopaisunta-astia
- Lämmityksen kalvopaisunta-astia
- Energianmittaus
- Kiinteän polttimekattilan ohjaus
- Lisälämmönlähteen ohjaus
- Jäähdytyksen ohjaus
- Modbus tiedonsiirtomoduli

2.3 Säilytys

Maalämpöpumppu tulee säilyttää ennen asennusta toimituspakkauksessaan kuivassa ja lämpimässä tilassa.

2.4 Kuljettaminen

Lämpöpumppua voidaan kallistaa tilapäisesti, mutta sitä ei saa jättää vinoon asentoon pitkäksi aikaa, edes kuljetuksessa. Lämpöpumpun maksimikallistuskulma on 20°. Lämpöpumppua ei suositella käännettäväksi kyljelleen. Jos lämpöpumppu on kuitenkin jostain syystä kallistettava kyljelleen esimerkiksi kuljetuksen vuoksi, voi koneikon poistaa kuljetuksen ajaksi. Lämpöpumppua ei kuitenkaan saa kuljettaa selällään. Jos lämpöpumppua on jouduttu kallistamaan, lämpöpumpun pitää antaa olla pystyasennossa vähintään kaksi tuntia ennen käynnistystä, jotta kompressorin voiteluöljy ehtii valua oikeaan paikkaan. Lämpöpumppua tulee nostaa vain kuormala-

vasta. Kuljetus tulee tehdä kuormalavalla asennuspaikalle asti.

2.5 Pakkauksen poisto

Tuote on pakattu suojamuoviin siten, että asennuksen voi suorittaa poistamatta muoviva. Muovisuojaan voi pitää lämpöpumpun suojana käynnistykseen asti.


- Varmista, että olet saanut oikeanlaisen tuotteen oikeilla varusteilla.
- Poista pakkausmateriaali ja tarkista ennen asennusta, että lämpöpumppu ei ole
 - A. vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot huolitsijalle.
- Vie maalämpöpumppu lähelle suunniteltua asennuspaikkaa.
- Nosta lämpöpumppu pois kuljetusalustaltaan.
- Säädä lämpöpumppu vaakasuoraan ja vakaseen asentoon säätöjaloilla.
- Huolehdi että runko ei ole säätöjalkoja lukuun ottamatta kosketuksissa rakennuksen rakenteiden kanssa.

2.6 Turvallisuusohjeet

Seuraavat turvaohjeet tulee huomioida käsiteltäessä, asentaessa ja käyttäessä laitetta.

- Sammuta laitteen pääkytkin aina ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä
- Älä koskaan vaaranna turvallisuutta ohittamalla varolaitteita
- Ainoastaan pätevä henkilö saa suorittaa huolto- / korjaustoimenpiteitä laitteen kylmäkoneikkoon
- Lämpöpumppua ei saa huuhdella vedellä
- Pidä asentaessa kaikki laitteen kuoripellit paikallaan veden roiskumisen estämiseksi laitteen sähkökomponentteihin.

2.7 Maalämpöpumpun sijoituspaikka

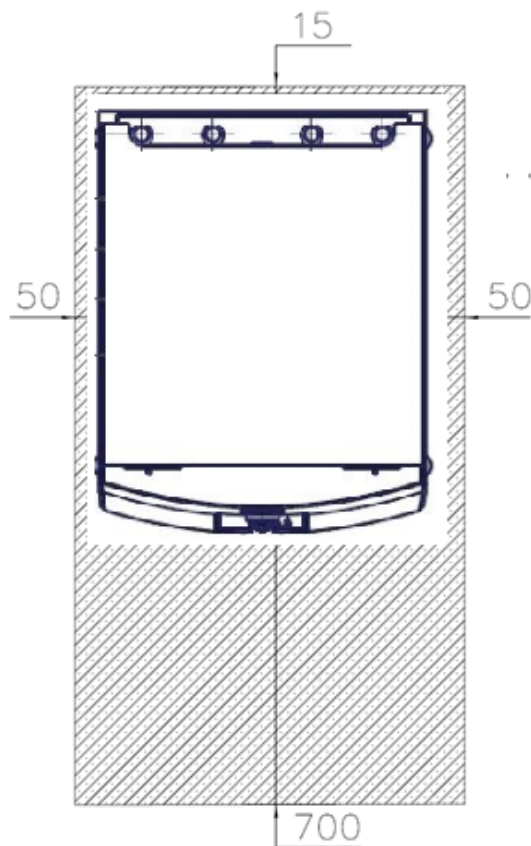

nan alapuolelle. Maalämpöpumpun taakse tulee jättää vapaata tilaa mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi.

Maalämpöpumpun sijoituksessa tulee huomioida muutamia turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja huollettavuuteen liittyviä seikkoja.

Sijoituspaikan lämpötila tulee olla välillä $+5^{\circ}\text{C}$ - $+30^{\circ}\text{C}$. Asennustilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto. Maaliuospiirin kylmiin putkiosiin kondensoituu vettä, jos tilan ilmankosteus on suuri.

Maalämpöpumpun kompressorin tuottaa ääntä, joka voi kantautua talon rakenteita pitkin muihin tiloihin. Putki-kytkennöissä suositellaan käytettävän joustavia osia. Maalämpöpumppu tulee sijoittaa siten, ettei kantautuva ääni häiritse asuintiloissa. Tarvittaessa maalämpöpumpun sijoitustilan ja asuintilojen välisiä seinärakenteita voi lisä-äänieristää, sekä asentaa maalämpöpumpun jalkojen alle ylimääräiset kumityyny. Suosittelemme erillistä teknistä tilaa maalämpöpumpun sijoittamiseen. Rakenteiden kautta kulkeutuvaa ääntä voi rajata mm. maalämpöpumpulle varatun tilan lattiarakenteilla. Rakennuksen muista tiloista katkaistu, erillinen lattiavalu estää äänen kantautumisen lattian kautta asuintiloihin.

Maalämpöpumpun eteen tulee varata 700 mm huoltotilaa, jotta kylmäkoneikko voidaan ottaa esille huoltoa varten. Samasta syystä asennusta ei saa tehdä lattiapin-


3 LÄMPÖPUMPUN RAKENNE

3.1 T²06 – T²16 rakenne




- A. Lämpöpumpun pääkytkin (Q1)
- B. Käyttöpäätte
- C. Lataus meno
- D. Menoveden sähkölämmitin (lisävaruste)
- E. Lataus paluu
- F. Lauhdutin
- G. Latauspumppu (LP)
- H. Tyhjennysventtiili, latauspiiri
- I. Ohjauskeskus
- J. Menoveden sähkölämmitin, käyttökytkin (lisävaruste)
- K. Maaliuos maahan
- L. Maaliuos maasta
- M. Kylmäkoneikon sähköliittimet
- N. Kompressorin moottorinsuoja F1 ja pehmo-käynnistin
- O. Huoltosulku matalapaine (KP)
- P. Huoltosulku korkeapaine (KP)
- Q. Nestelasi (KP)
- R. Maaliuospumppu (MLP) (T²20-T²32 ulkoinen)
- S. Kompressori
- T. Tyhjennysventtiili, maaliuospiiri

3.2 T²20 – T²32 rakenne

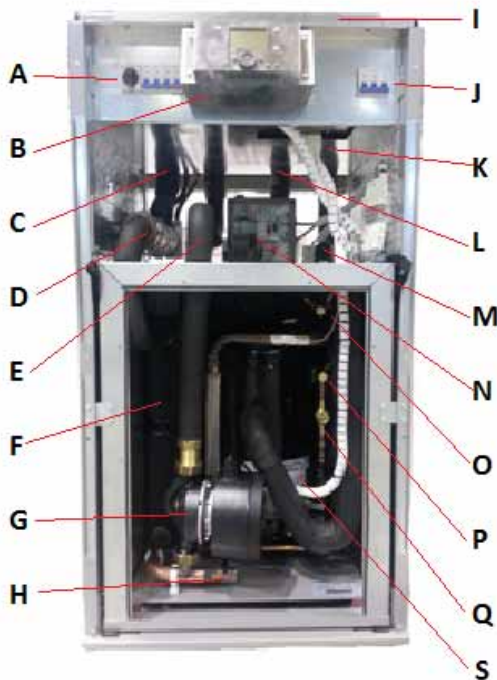

3.3 Anturien sijoitus

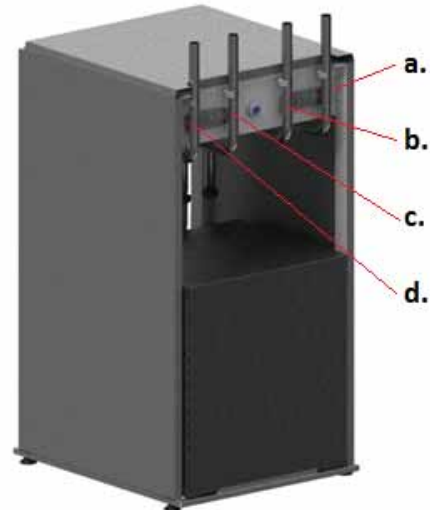

- a. Lataus, menovesianturi B21
- b. Lataus, paluuvesianturi B71
- c. Maaliuos, sisääntuloanturi B91
- d. Maaliuos, ulosmenoanturi B92

3.4 Anturit

Lämpöpumpun sisällä:

B81	Kuumakaasuanturi
B91	Maaliuospiirin sisääntuloanturi
B92	Maaliuospiirin ulosmenoanturi
B21	Lämpöpumpun menovesianturi
B71	Lämpöpumpun paluuvesianturi

Ulkoiset anturit:

B9	Ulkolämpötila-anturi
B10	Yhteinen menovesianturi

Varaajan anturit:

B3	Käyttövesi
B4	Lisävaraaja 1 (ylä)
B41	Lisävaraaja 2 (ala)
B42	Lisävaraaja 3 (keski)

Lämmityspiirien anturit:

B1	Menoveden lämpötila-anturi 1
B12	Menoveden lämpötila-anturi 2
B14	Menoveden lämpötila-anturi 3

Huoneanturit:

B5	Huoneanturi 1
B52	Huoneanturi 2
B53	Huoneanturi 3

Muut anturit:

B13	Uima-allas anturi
B16	Jäähdytyksen menovesianturi
B22	Kiinteän polttoainekattilan anturi
B38	Käyttöveden kulutusanturi

3.5 Pumput

Lämpöpumpun sisällä:

Q8	Maaliuospumppu (HUOM! T20-T30 ulkoinen)
Q9	Latauspumppu

Lämmityspiirien pumpput:

Q2	Lämmityspiirin pumppu 1
Q6	Lämmityspiirin pumppu 2
Q20	Lämmityspiirin pumppu 3

Käyttöveden pumpput:

Q4	Käyttöveden kiertopumppu
Q34	Käyttövesisiirtimen latauspumppu

Muut pumpput:

Q10	Kiinteän polttoainekattilan pumppu
Q19	Uima-allas pumppu
Q24	Jäähdytyspiirin pumppu

3.6 Säätoventtiilit




Y1 / Y2	Lämmityspiiri 1 (auki / kiinni)
Y5 / Y6	Lämmityspiiri 2 (auki / kiinni)
Y11 / Y12	Lämmityspiiri 3 (auki / kiinni)
Y23 / Y24	Jäähdytyspiiri (auki / kiinni)
Y33 / Y34	Käyttövesi (auki / kiinni)

3.7 Muut ohjaukset

Q3	Käyttöveden vaihtventtiili
Y21	Jäähdytyksen vaihtventtiili
Y28	Jäähdytyksen pumppu/vaihtventtiili

4 MITAT JA PUTKIKYTKENNÄT

4.1 Lämpöpumpun mitat

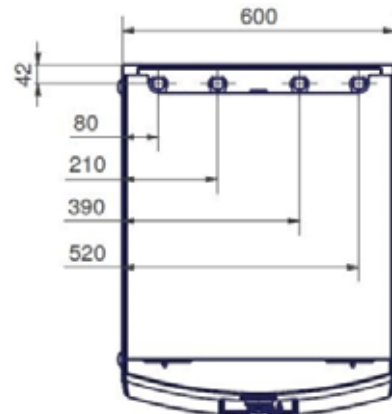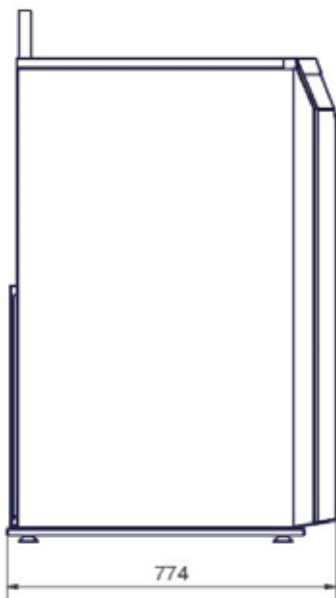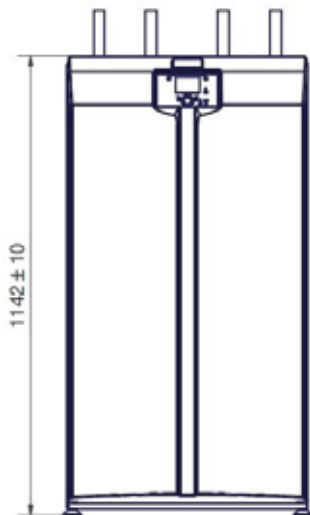

4.2 Putkilähdöt



	T206 – T216	T220 – T232
1 Lataus meno	cu Ø 28mm	cu Ø 35mm
2 Lataus paluu	cu Ø 28mm	cu Ø 35mm
3 Maaliuos maasta	cu Ø 28mm	cu Ø 35mm
4 Maaliuos maahan	cu Ø 28mm	cu Ø 35mm

5 PUTKIASENNUS

5.1 Maaliuospiiri

Lämpöpumpun maaliuosputket on edestä katsottuna laitteen oikeassa reunassa.

HUOM! T²20, T²26 ja T²32 laitteissa maaliuospumppu on asennettava laitteen ulkopuolelle. Pumppu toimitetaan laitetoimituksen yhteydessä. Pumppu suositellaan asennettavaksi maasta tulevaan linjaan pystyasentoon. Tällöin pumpun pesään ei kerry ilmaa.

- Maaliuospiirissä tulee käyttää vain kylmiin olosuhteisiin tarkoitettuja liitososia.
- Asenna putkikyhteisiin sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle maalämpöpumppua.
- Sijoita tasopaisunta-astia maaliuospiiriin korkeimpaan kohtaan, sisään tulevaan putkeen ennen maaliuospiiriin pumppua.
- Maaliuospiiriin maasta tulevaan linjaan tulee asentaa lianerotin (suodatin) ohjeellisten kytkentäkaavioiden mukaisesti.
- Käytä putkien kannakointiin kumieristeisiä kannakkeita.
- Merkitse tasopaisunta-astiaan käytetyn lämmönkeruunesteen nimi.
- Huolehdi ettei maalämpöpumpun päälle tai sähkölaitteisiin pääse valumaan vettä käytön aikana.
- Maaliuospiiri on koeponnistettava 3 bar paineella ja koepaine on pidettävä vähintään 30 min.
- Eristä kaikki kiinteistön keruuputket umpisoluisella eristeellä veden kondensoitumisen välttämiseksi.
- Huuhtelee putkistosta asennuksen aikaiset epäpuhtaudet ennen lämpöpumpun asennusta

Keruuputkistoa mitoittaessa on otettava huomioon maantieteellinen sijainti, maaperän tyyppi, lämpöpumpun lämmöntuottokyky sekä kiinteistön lämmöntarve.


Käytettäessä PEM-putkea 40x4,2 PN6,3

Laite	Ohjeellinen keruuputkiston pituus (m)	Ohjeellinen aktiivinen poraussyvyys (m)
T206	250 – 2x250	100 - 160
T208	300 – 2x300	140 - 200
T210	400 – 2x400	170 – 2x120
T213	2x250 – 3x400	210 – 2x150
T216	2x300 – 4x400	2x140 – 2x190
T220	2x400 – 6x400	2x170 – 3x170
T226	3x300 – 8x400	2x210 – 3x180
T232	3x400 – 10x400	3x180 – 4x200

Taulukon arvot ovat suuntaa antavia esimerkkiarvoja. Ennen asennuksen aloittamista pitää tehdä tarkat laskelmat kiinteistön lämmöntarpeesta.


Maaliuospiiriin yhden lenkin pituus saa olla korkeintaan 400m. Mikäli lämmönkeruuputkistoa tarvitsee asentaa enemmän, tulee ne jakaa useampaan lenkkiin ja kytkeä rinnan. Kytkentä tulee suorittaa siten, että lenkkien virtaus on mahdollista tasapainottaa.

Keruuputkiston tulee nousta jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on asennettava ilmaus.

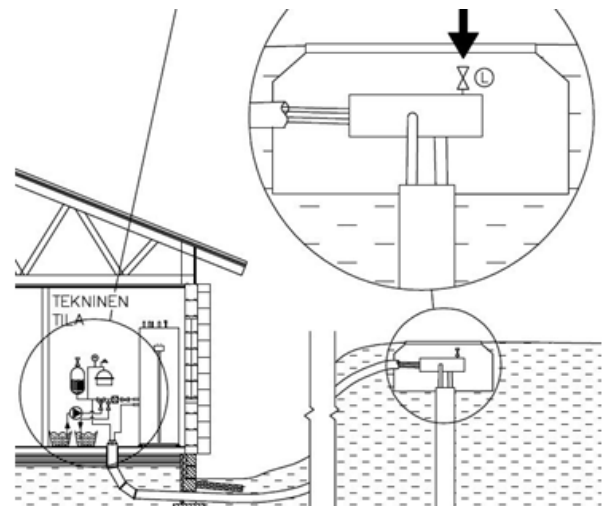


Maaliuospiirin kytkentäesimerkit:

Kytcentä $T^206 - T^216$

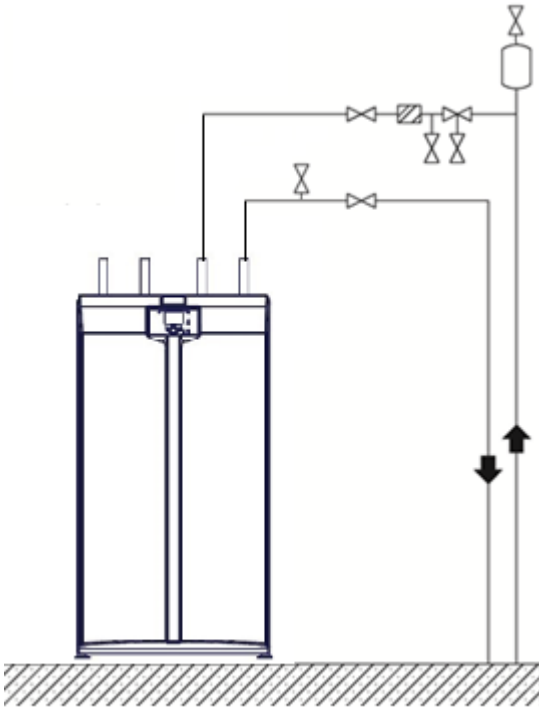


Kytcentä $T^220 - T^232$

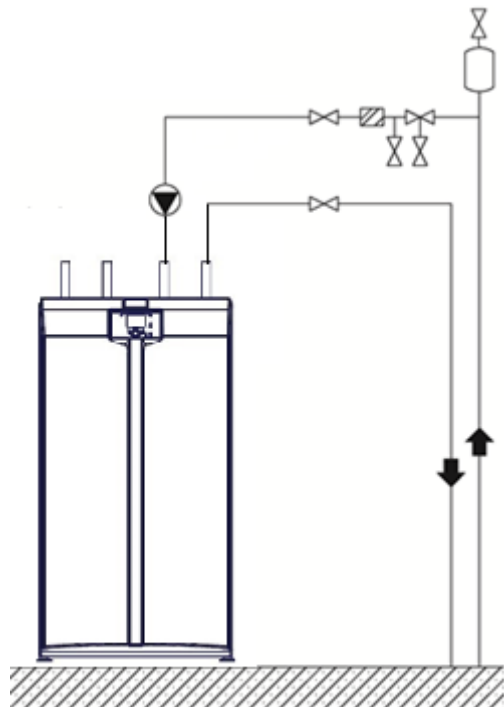


Maasta tuleva linja tulee haaroittaa paisunta-astialle. Paisunta-astia tulee olla suoraan ylös nousevan linjan

päässä, jolloin ilma pääsee nousemaan suoraan paisunta-astiaan. **Älä tee kytkentää sivuhaaraan, tai ilman vapaa nousu estyy.**

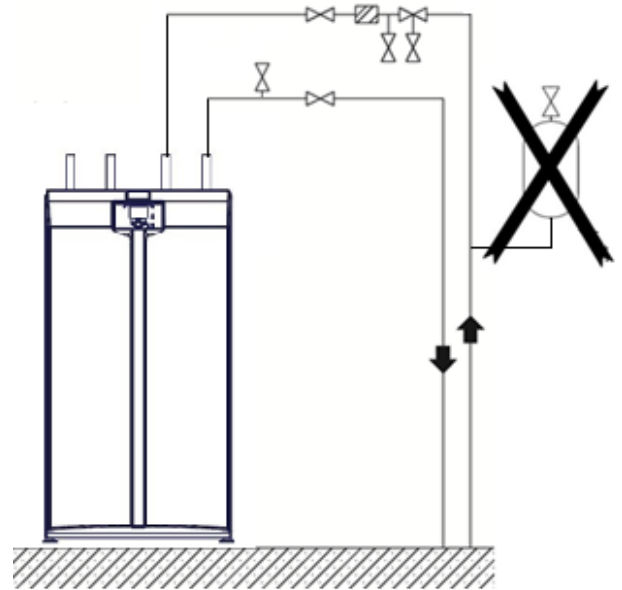


Maaliuospiirin asennus useaan lenkkiin

Käytettäessä useampia maaliuospiirejä, kaikkiin piireihin tulee laittaa sulku- ja säätöventtiilit. Säätöventtiilien asennuksessa tulee noudattaa venttiilivalmistajan ohjeita. Venttiili on kuitenkin asennettava siten, että säätö ja tarkastus ovat helposti järjestettävissä ja jäätyminen on estetty. Piirit ilmataan yksi kerrallaan ja virtaus säädetään piirien pituuksien suhteessa. Pyri käyttämään yhtä pitkiä maaliuospiirejä.

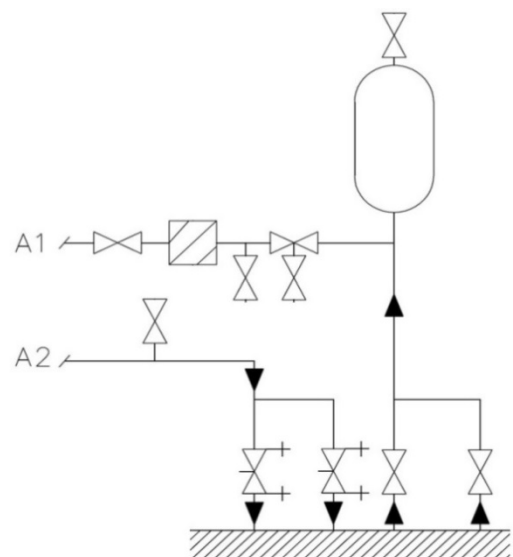


Paineistettu maaliuospiiri

Maaliuospiiri voidaan tehdä myös paineistettuna. Tällöin käytetään lisävarusteena saatavaa kalvopaisunta-astiaa. Mikäli tasopaisunta-astia ei sovi piiriin korkeimpaan kohtaan, tulee käyttää paineistettua järjestelmää.

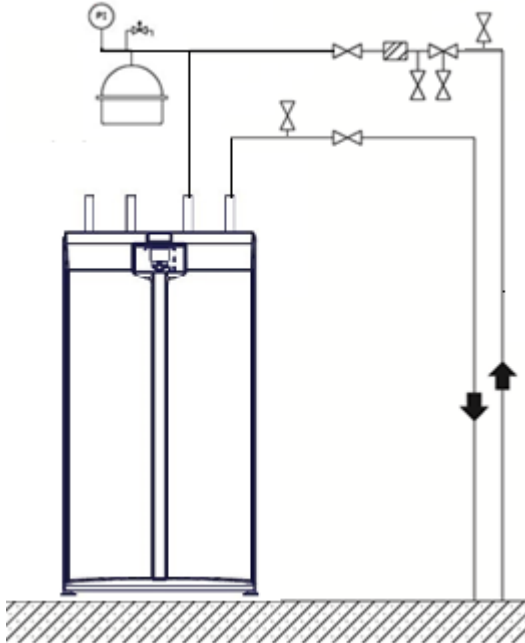

KytKentävaihtoehdot

Suorakytkentä puhallinkonvektoriin

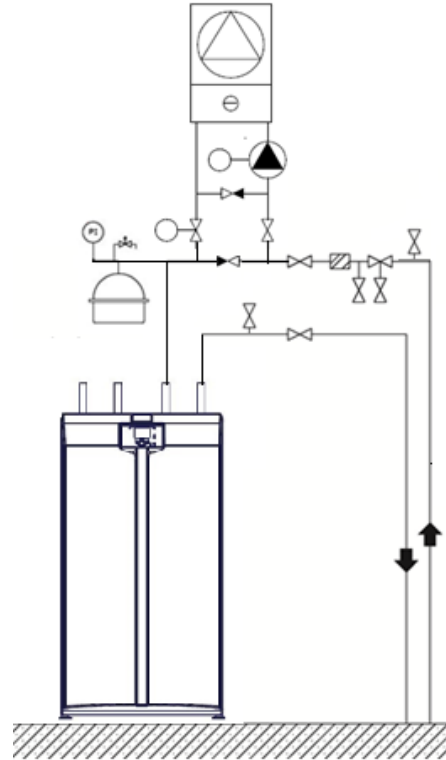


5.2 Maaviilennyksen kytkentä

Maaviilennys toimii parhaiten, kun lämmönkeruu on järjestetty porakaivosta. Maaperään tai järveen asennetun lenkin lämpötila voi kesällä nousta niin korkealle, ettei jäähdtykseen saada tarvittavaa tehoa. Maaliuospiirissä olevan ilman tulee päästä vapaasti nousemaan paisunta-astialle. Ilmaus tulee aina järjestää maaliuospiiriin korkeimmasta kohdasta. Mikäli viilennyspatteri joudutaan kytkemään maapiiriin korkeimpaan kohtaan, tulee ilmaus järjestää sen kautta.

Lämpöpumppuun saatavalla jäähdtyksen lisävarusteella voi ohjata/säätää jäähdtystä. Myös kiinteistöautomaatio tai IV-kone voi ohjata lämpöpumpun sisäistä maaliuos-pumppua. Katso ohjeet sähkökytkentäkaaviosta.

LämmönsiirrinkytKentä jäähdtyksen säätötyhmällä

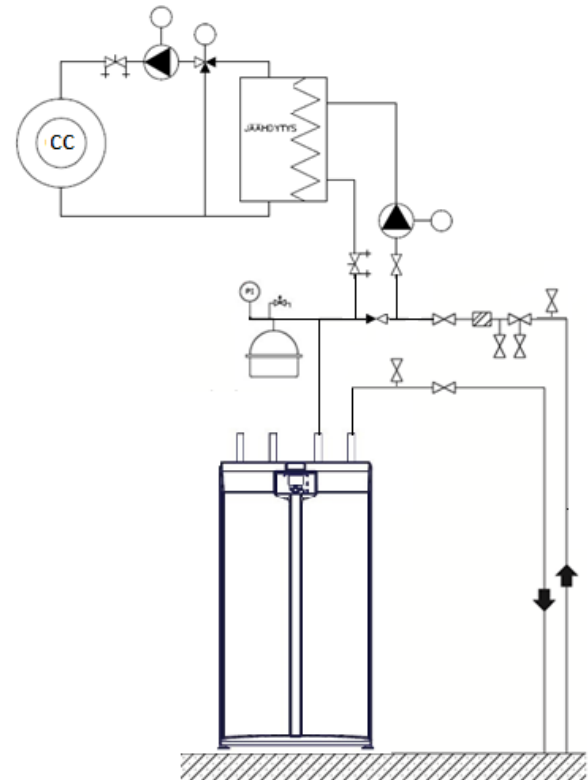

5.3 Latauspiiri


Lämpöpumpun latauspiiri on edestä katsottuna laitteen vasemmassa reunassa. Latauspiirissä on tehtaalla valmiiksi asennetut sulkuventtiilit huoltotöiden helpottamiseksi. Katso latauspiirin kytkentä alla olevista kytkentävaihtoehtoista tai kohde kohtaisesta kaaviosta.

- Asenna vaadittavat suojalaitteet, lianerotin (suodatin), sulku- ja takaiskuventtiilit.
- Kiinteistön lämmitysjärjestelmän putkistoista on huuhdeltava asennuksen aikaiset epäpuhtaudet ennen lämpöpumpun asennusta.
- Asennus suositellaan tehtäväksi suljettuun lämmitysjärjestelmään kalvopaisunta-astian kanssa.
- Huolehdi ettei maalämpöpumpun päälle tai sähkölaitteisiin pääse valumaan vettä käytön aikana.
- Tuote on suojattava ylipaineelta varoventtiilillä. Varoventtiilin avautumispaine on oltava maks. 2,5 bar ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuputkeen. Varoventtiilien ylivuotoputki suositellaan johdettavaksi lähimpään lattiakäivöön. Ylivuotoputki tulee asentaa siten, että vesi pääsee esteettömästi pois ylivuotoputkesta.
- Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että järjestelmään asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti riittävän virtauksen varmistamiseksi. Katso laitteen minimivirtaus teknisestä taulukosta
- Lämmitysjärjestelmässä tulee olla laitteen vaatima minimivirtaus, katso virtaus liitteen teknisestä taulukosta


Kytkeäntävaihtoehdot:

1. Lämpöjohto meno
2. Lämpöjohto paluu
3. Maaliuos sisään (maasta)
4. Maaliuos ulos (maahan)
5. Kylmä käyttövesi
6. Lämmin käyttövesi
7. Lämmin käyttövesikierto

Maalämpöjärjestelmän kytkeäminen HPe-varaajaan

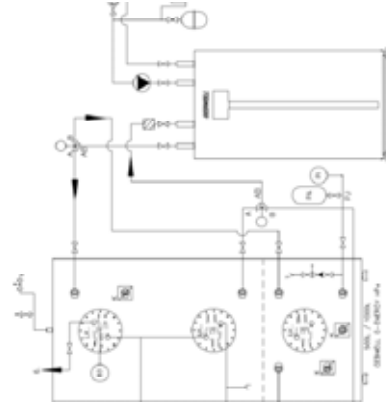


Maalämpöjärjestelmän kytkeäminen kahteen G-Energy varaajaan

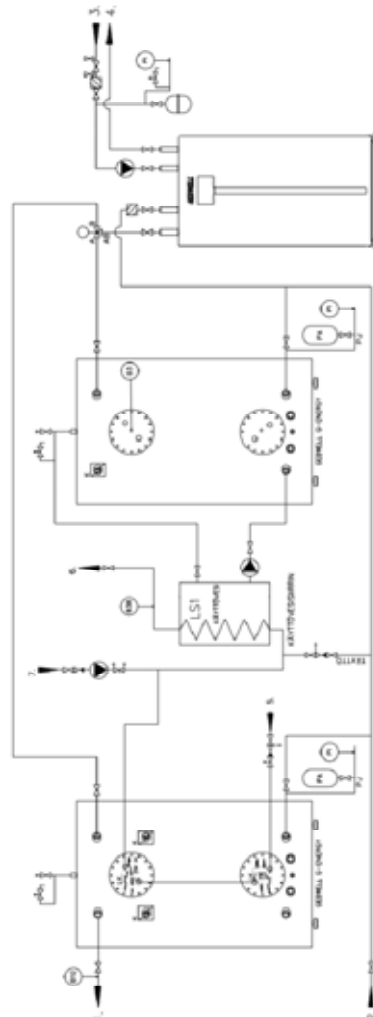

5.4 Lisälämmönlähteen kytkennät


Lisälämmönlähteen kytkentä lämmityspiirille

Lisälämmönlähteen ohjaukseen tarvitaan lisävarusteena saatava AVS-laajennusmoduuli. Lisälämmönlähteellä tarkoitetaan toissijaista lämmönlähdettä, joka tuottaa lisää lämpöä / tehoa maalämpö hybridi järjestelmässä. Lämmönlähteenä voi toimia esimerkiksi öljypoltin, sähkökattila, kaukolämpö tai maakaasu. Maalämpöpumpun säädin ohjaa suoraan lisälähdettä 0-10V ohjausviestillä tai releohjauksella. Mikäli lisälähdettä ohjataan releohjauksella (K27), tulee säätö tehdä 0-10V säätöviestillä, joko kiertopumpun tai säätöventtiilin avulla. Lisälämmönlähteen säätöanturina toimii B10 menovesianturi. Lisälämmönlähteen ohjaus vaatii säätimestä käyttöön-oton.

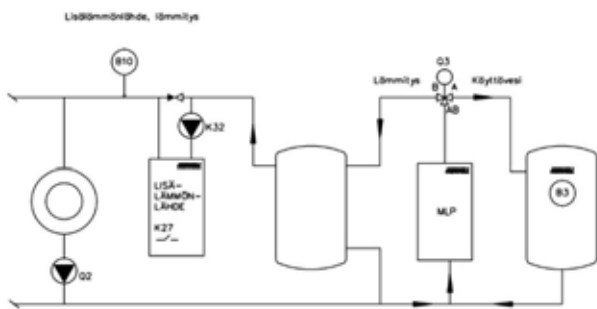

Lisälämmönlähde lämmitys- / käyttövesi kytkennällä


Lisälämmönlähde voidaan kytkeä maalämpöpumpun jälkeen ennen vaihtventtiiliä. Tämä mahdollistaa lisälämmönlähteen käytön lämmitys- sekä käyttövesi latauksessa. Lisälämmön säätö voidaan toteuttaa säätävällä pumppuohjauksella, säätävällä lisälämmönlähteellä tai 3-tie sekoitusventtiilillä 0-10V ohjauksella.

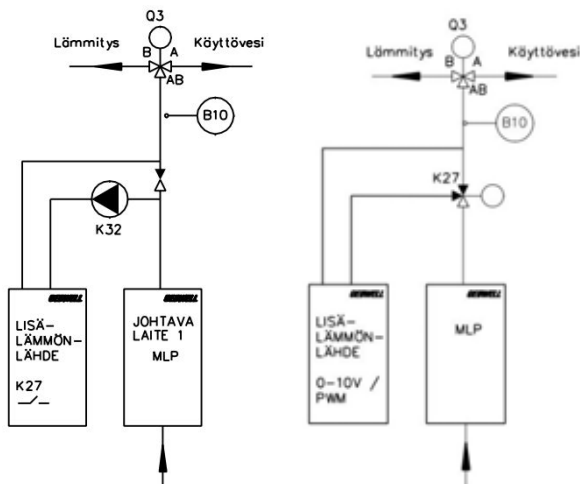

5.5 Kiinteän polttoainekattilan kytkennät

Kattilaohjaus

Kattilaohjauksella tarkoitetaan hallitsematonta lämmönlähdettä, kuten esimerkiksi puukattila tai vesikiertoinen tulisija. Puukattilaohjaus vaatii lisävarusteena saatavan AVS-laajennusmoduulin sekä varaajan anturin B4. Lämmönjako on toteutettava säätöryhmällä menoveden lämpötilan hallitsemiseksi. Alla olevassa kytkentä-esimerkissä maalämpöpumpun säädin mittaa varaajan sekä puukattilan lämpötilaa ja ohjaa kattilan latauspumpua Q10 säätimeen asetettujen lämpötila-arvojen mukaisesti.

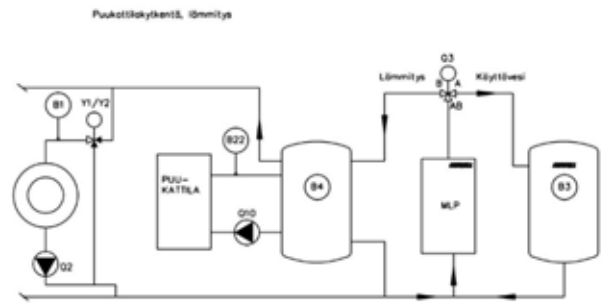


5.6 Käyttövesijärjestelmän kytkeminen

Käyttövesijärjestelmä tulee varustella varoventtiilillä, maks. 10 bar ja se tulee asentaa tulevaan kylmävesijohdoton. Varoventtiilien ylivuotoputki suositellaan johdettavaksi lähimpään lattiakaivoon. Ylivuotoputki tulee asentaa siten, että vesi pääsee esteettömästi pois ylivuotoputkesta.

Käyttöveden varoventtiili voi vuotaa lähes aina, kun lämpimän käyttöveden suurempi kulutus lopetetaan. Ylivuoto johtuu kylmän veden lämpölaajenemisesta ja paineiskuista.

Varaajasäiliö käyttövesijärjestelmään


Jos käyttöveden kulutus on suuri, lämpöpumppua voidaan täydentää sähkölämmitteisellä puskurivaraajalla. Lämpöpumppu lämmittää kylmän veden, josta se johdetaan ulkoiseen puskurivaraajaan. Ulkoisen varaajan sähkövastus ylläpitää lämpötilan halutulla tasolla. Ulkoisen varaajan avulla järjestelmään varautuu enemmän lämpöenergiaa kulutuspiikkejä varten. Mikäli lämpimän veden kierrossa on radiaattoreita, tulee kytkentä tarkastaa LV-suunnittelijalta.

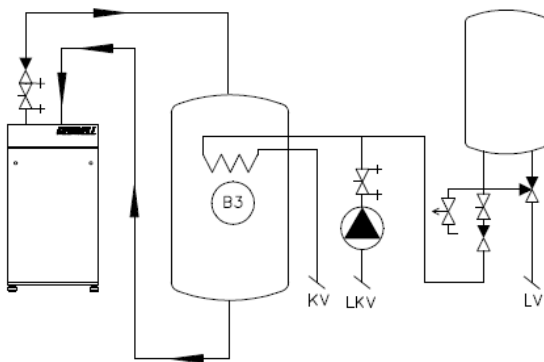


5.7 Kaskadikytkennät

Kaskadikytkennällä tarkoitetaan useamman lämpöpumpun liittämistä rinnan lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumput kytketään sähköisesti toisiinsa väliläkaapelin avulla. Laitteiston *johtava laite 1* määrittää kaskadia hallinnoivaksi laitteeksi, joka ohjaa rinnan kytkettyjä laitteita päälle ja pois lämmöntarpeen mukaan. Laitoksen johtava laite toimii käyttöveden tuottajana. Yhteen kaskadi järjestelmään on mahdollista kytkeä 16 laitetta.

Kaskadi kahdella lämpöpumpulla, Johtava laite 1 toimii käyttöveden tuottajana:

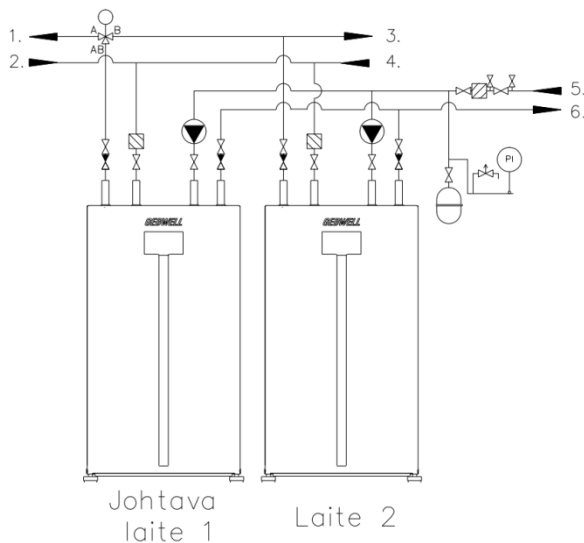

Kaskadi kolmella lämpöpumpulla, Johtava laite 1 toimii käyttöveden tuottajana:

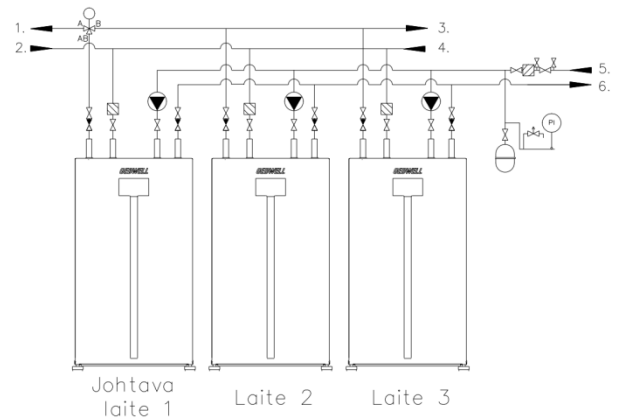

1. Lataus meno käyttövesivaraajaan
2. Lataus paluu käyttövesivaraajasta
3. Lämpöjohto meno
4. Lämpöjohto paluu
5. Maaliuos maasta lämpöpumpulle
6. Maaliuos maahan lämpöpumpulta

**** HUOM!** Kaskadikytkennöissä näkyvä ulkoinen maaliuospumppu on T²06 – T²16 laitteissa lämpöpumpun sisällä.

6 LISÄVARUSTEET

6.1 Yleistä

Lisävarusteet on tehtaalla varusteltuja asennusta helpottavia asennusryhmiä ja sähköisiä varusteita. Tuotteiden sähköinen esiohjelmointi on suoritettu lämpöpumppuun tehtaalla valmiiksi. Laitteiden laitoskohtainen asettelu tulee suorittaa asennusohjeen mukaan.

6.2 Huoneanturi QAA55..

Huoneanturi on lämmityksen säätöön saatava lisävaruste. Huoneanturista voidaan valita lämmityksen käyttömuoto sekä tehdä lämmityksen asetusarvojen muutokset.

6.3 Huoneyksikkö QAA75/78

Huoneyksikkö on lämpöpumpun säätöön saatava lisävaruste. Huoneyksiköitä on saatavana langallisena sekä langattomana. Huoneyksiköstä voidaan tehdä kaikki lämpöpumpun asetukset ja asetusarvojen muutokset.

6.4 Vaihtoventtiili

Vaihtoventtiilillä ohjataan käyttöveden ja lämmityksen latausta. Latauspiiriin asennetaan 0, 1 tai 2 vaihtoventtiiliä laitoskaaviosta riippuen. Tarkasta asennettavien vaih-

toventtiilien määrä kohdasta *Putkiasennus / Latauspiiri* tai laitteen mukana toimitetusta LV-kaaviosta. Kaskadi laitoksessa vaihtoventtiilin ohjaus kytketään johtavaan laitteeseen.

Venttiilin virtaussuunta:

Vaihtoventtiilin rungossa on merkinnät A, B ja AB. A.

A= Käyttövesivaraaja

B= Lämmitys

AB= Virtaus lämpöpumpulle/-lta




6.5 Lämmityksen säätöryhmä / pumppupiiri

Lämmityksen säätöryhmä on valmiiksi varusteltu paketti, jolla kiinteistön lämmityksen menoveden lämpötila saadaan säädettyä tarkasti oikean lämpöiseksi. Lämmityksen säätöryhmiä on saatavana eri kokoisena laitoksen lämmitystehosta riippuen. Lämmitysryhmää mitoittaessa on huomioitava kiinteistön lämmitysmuoto, (patteri-, lattia-, ilmalämmitys, jne...) lämmityksen tehontarve, verkoston painehäviö ja virtaus. Lämmityksen säätöryhmiä voidaan asentaa 3kpl / lämpöpumppu. Piirit voivat olla pumppu- tai sekoituspiirejä.

Lämmityksen säätöryhmän LV-kytkentäohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta.


Lämmityksen säätöryhmä sisältää seuraavat komponentit:

- Lämmityksen kiertovesipumppu
- 3-tie sekoitusventtiili
- Toimilaite
- Lianerotin (suodatin)
- Sulkuventtiilit
- Menovesianturi

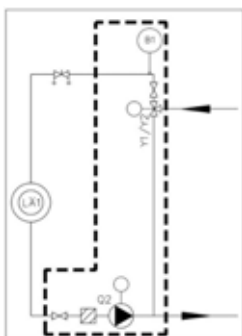


Pumppulämmityspiiri sisältää seuraavat komponentit:

- Lämmityksen kiertovesipumppu
- Pumpun liittimet
- Lianerotin (suodatin) / sulkuventtiili

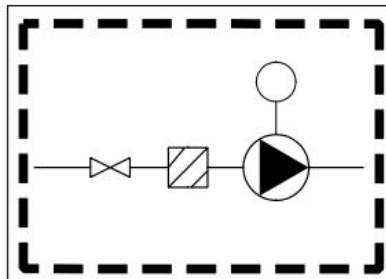

6.6 Maapiirin venttiiliryhmä

Maapiirin venttiiliryhmä on valmiiksi varusteltu paketti, jonka avulla maaliuospiiriin täyttö ja ilmaus onnistuu helposti. Maapiirin venttiiliryhmiä on saatavana eri kokoisena laitoksen tehosta riippuen. Venttiiliryhmä tulee valita laitoskohtaisesti maaliuospiirien määrän mukaan ja järjestelmän kokonaisvaltaisen toiminnan takaamiseksi. Venttiiliryhmiä on 1- ja 2 piirisiä, paineistettuja sekä tasopaisunta-astialla.

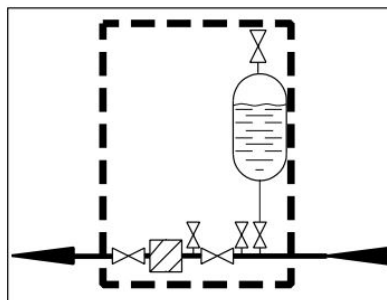

6.7 Lämminvesipaketti

Lämminvesipaketilla kiinteistön käyttövesi saadaan säädettyä oikeaan lämpötilaan. Lämminvesipaketteja on saatavana useita eri kokoja ja kahta eri mallia, lämmönsiirtimellä tai 3-tie sekoitusventtiilillä. Lämminvesipaketin koko valitaan kiinteistön käyttöveden tehon tarpeen mukaan. Mikäli käyttövesi tuotetaan kiinteistöön varajassa olevan kuparikierukan välityksellä, tulee laitteeseen asentaa LVS -paketti 3-tie sekoitusventtiilillä. Mikäli siirto tehdään lämmönsiirtimellä, käyttöveden lämpö säädetään vaihtimen ensiöpuolella olevan pumpun kierrosnopeussäädöllä, tässä tapauksessa 3-tie sekoitusventtiiliä ei käytetä. Lämminvesipaketti vaatii lisävarustelajennusmoduulin AVS75...

HUOM! Käyttöveden kierto tulee aina olla päällä käytettäessä käyttöveden säätöryhmiä. Mikäli kiinteistössä ei ole käyttöveden kiertoa, tulee käyttöveteen asentaa virtauskytkin toiminnan takaamiseksi.

LVS paketti:

- 3-tie sekoitusventtiili
- Toimilaite
- Käyttövesikulutusanturi

LVS paketti lämmönsiirtimellä:

- Levylämmönsiirrin
- Kierrosnopeusohjattu latauspumppu
- Käyttövesi kulutus anturi

6.8 Menoveden sähkölämmitin

Menoveden sähkölämmitin on lämpöpumpun sisään asennettava lisävaruste. Sähkölämmitin toimitetaan tehtaalta valmiiksi asennettuna. Sähkölämmitin vaatii oman sähkönsyötön ryhmäkeskukselta. Sähkölämmitintä voidaan käyttää kompressorin korvaavana häiriövastuksena, tai kompressorin käytön lisänä osatehoista lämmitysjärjestelmää. Mikäli sähkölämmitintä käytetään kompressorikäytön lisänä, tulee varmistaa, että kiinteistön sähkönsyöttö ja sulakkeet ovat oikean kokoiset. Katso vaadittava sulakekoko käyttöohjekirjan takana liitteestä *Tekniset tiedot*. Sähkölämmitin on toimitettaessa 9kW:n tehoinen ja ohjaustapa on 3-portainen. Mikäli sähkölämmittimen tehoa halutaan muuttaa, katso ohje kohdasta *SÄHKÖLIITÄNNÄT / Menoveden sähkölämmitin* sekä vastuksen ohjelmointi kohdasta *LAITOSKOHTAINEN ASETTELU / Sähkövastusohjaus, K25/K26 toimintatapa*.

6.9 Kontaktorikeskus

Kontaktorikeskus on suunniteltu varaajassa olevien sähkövastusten ohjaukseen. Kontaktorikeskuksia on saatavana 2:lle, 4:lle ja 6:lle vastukselle. Kontaktorikeskuksen avulla voit ohjata varaajan sähkövastuksia hallitusti säätimen mittauksen mukaan tai laittaa sähkövastukset päälle tarvittaessa käsitöillä. Vastusten sähkönsyöttö tuodaan kiinteistön ryhmäkeskukselta ja ohjaus maalämpöpumpun säätimeltä. Ohjausviesti on 230VAC. Kontaktorikeskus on varustettava tarralla "VARO! ULKOINEN OHJAUSJÄNNITE". Katso kytkentä kohdasta *Liite Sähkökaavio* ja vastusten ohjaus kohdasta *Laitoskohtainen asettelu / Sähkövastusten ohjelmointi*.

6.10 SmartWEB etähallinta

SmartWEB etähallintalaite mahdollistaa lämpöpumpun käytön etänä Internetin tai älypuhelin sovelluksen välityksellä. Etähallinnan avulla saat kaikki lämmityksen ohjaukset ja tapahtumat tietoosi reaaliajassa. Mikäli kiinteistösi lämmitys- tai käyttövesi asetuksiin tarvitsee tehdä muutoksia, SMART WEB etähallinnan avulla se onnistuu vaivattomasti.



6.11 Jäähdytyksen ohjaus

Jäähdytyksen ohjaus on lämpöpumpun säätimeen saatava lisävaruste. Mikäli haluat ohjata kiinteistön jäähdytystä

lämpöpumpun automatiikalla, tulee laite varustella AVS75 –laajennusmoduulilla. Jäähdytyksen ohjaus mahdollistaa säätöventtiilin säädön ulkolämpötilan sekä asetetun jäähdytyskäyrän mukaan.

Katso jäähdytyksen asettelu ohjekirjan kohdasta *Laitoskohtainen asettelu / Jäähdytys*.

6.12 Jäähdytyksen säätöryhmä

Jäähdytyksen säätöryhmä sisältää säätimeen tulevan jäähdytyksen ohjaus toiminnon, säätöventtiilin, toimilaitteen, kiertovesipumpun, sekä menovesianturin. Jäähdytyksen säätöryhmä vaatii laitoskohtaisen asettelun, kts kohta *Laitoskohtainen asettelu / Jäähdytys*.

6.13 Lisälämmönlähteen ohjaus


Lisälämmönlähteen ohjaus on lämpöpumpun säätimeen saatava lisävaruste. Mikäli haluat hyödyntää vanhaa tai uutta primaavaa lämmönlähdettä lämpöpumpun automatiikalla, tulee laite varustella AVS75 laajennusmoduulilla. Lisälähteen ohjaus mahdollistaa hallitun lämpötilan säädön lämmityskäyrän mukaan menoveden mittauksen perusteella. katso lisälähteen asettelu *Laitoskohtainen asettelu / Lisälämmönlähteen ohjaus*.

6.14 Kiinteän polttoainekattilan ohjaus

Kattilaohjaus on lämpöpumpun säätimeen saatava lisävaruste. Säädin tulee varustella AVS75 laajennusmoduulilla. Kattilaohjauksella mahdollistat hallitsemattoman lämmönlähteen hallitun lämmönsäädön lämpöpumpun säätimen asulla. Kattilaohjauksen avulla tulisijalla tai puukattilalla tuotettu lämpö saadaan ohjattua sen hetkisen lämmöntarpeen mukaan. Katso kattilaohjauksen asettelu *Laitoskohtainen asettelu / Kiinteän polttoainekattilan ohjaus*

6.15 Modbus 350 tiedonsiirtomoduli

MODBUS tiedonsiirtomoduli mahdollistaa lämpöpumpun ohjauksen ja valvonnan tietokoneella lähiverkossa.




7 SÄHKÖLIITÄNNÄT

7.1 Yleistä

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Lämpöpumpun sähkönsyöttö tuodaan laitteen takapuolelta läpiviennistä. Laite liitetään 400V:n (50Hz) sähköverkkoon.

Lämpöpumpun sähkönsyöttöä ei saa kytkeä päälle, ennen kuin lämpöpumpun lämmitysverkosto on täytetty vedellä. Tämä voi aiheuttaa sähkölämmittimen, ylikuumenemissuojan, pumppujen tai kompressorin vahingoittumisen.

- Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristysmittausta.
- Lämpöpumpun kytkentäkaavio löytyy kohdasta *LIITE4 Sähkökaaviot*.
- Lämpöpumpun sulakkeen tulee olla C-tyyppinen (hidas)
- Lämpöpumpun sähköisten lisävarusteiden kaapelointi tehdään laitteen takakautta ohjauskeskuksen läpiviennistä.
- Lämpöpumpun sisäiset kiertovesipumput, automaattikka ja niiden kaapelointi on suojattu automaattivarokkeilla.

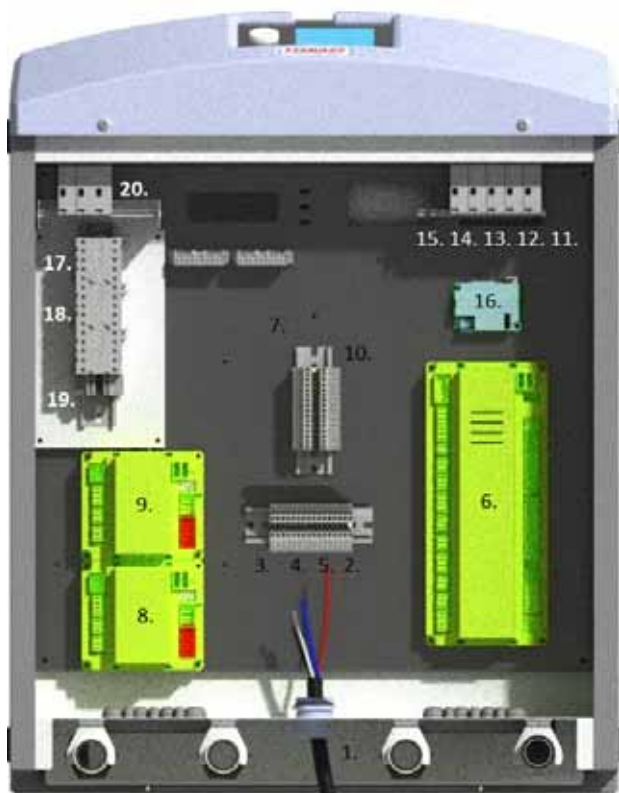


1. Sähkönsyötön kaapeliläpivienti
2. Syöttöliittimet (L1, L2, L3)
3. N-kisko
4. PE-kisko (maadoitus)
5. Vaihtoventtiilin kytkentäliittimet Q3/L10
6. Säädin
7. 24V muuntaja (lisävaruste)
8. AVS laajennusmoduuli 1 (lisävaruste)
9. AVS laajennusmoduuli 2 (lisävaruste)
10. Jatkohälytysrele K10
11. Pääkytkin, Q1
12. Maaliuospumpun kytkin, F3**
13. Latauspumpun kytkin, F4**
14. Ohjaus kytkin, F10
15. Maaliuospumpun käsikäyttökytkin, S8
16. MODBUS350 tiedonsiirtokortti (lisävaruste)
17. Menoveden sähkölämmittimen K25 ohjauskontaktori (lisävaruste)
18. Menoveden sähkölämmittimen K26 ohjauskontaktori (lisävaruste)
19. Menoveden sähkölämmittimen syöttöliittimet (L1,L2,L3,N,PE) (lisävaruste)

**Laitteet T²06 – T²16kW, maaliuos- ja latauspumpun käyttö samasta kytkimestä, F3.

7.2 Sähkönsyöttö

Tuleva sähkönsyöttö kytketään liittimiin (2) L1, L2, L3 kaapeliläpiviennin (1) kautta.

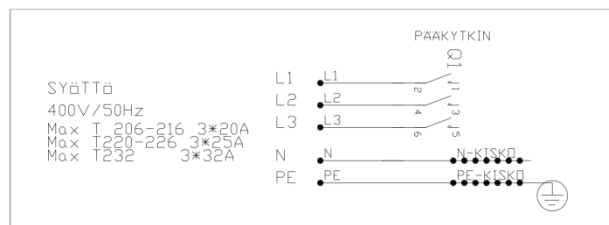

7.3 Vastuksen yllilämpösuoja

Vastuksen yllilämpösuoja katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee 90°C:een.

Palautus: Yllilämpösuojan palautus on sähkövastuksen päässä olevan suojakorkin alla. Palauta yllilämpösuoja painamalla sen painiketta.

7.4 Kompressorin moottorinsuoja (F1)

Kompressorin moottorinsuoja katkaisee sähkönsyötön kompressorille, sekä toimii kompressorin käyttökytkimenä.

Palautus: Palauta kompressorin moottorinsuoja (F1) painamalla vihreä painike pohjaan (ON-asento)

7.5 Vaihejärjestys / pehmokäynnistin

Lämpöpumpun kompressorissa on kolmivaihemoottori. On tärkeää, että lämpöpumpun vaihejärjestys on kytketty oikein. Laite ilmoittaa väärän vaihejärjestyksen säätimen näytössä *Pehmokäynnistin häiriö E25* tekstillä. Kompressorin moottorinsuoja tulee olla ON-asennossa, jotta vaiheilmoitus saadaan tarkastettua. Moottorinsuojan ollessa OFF-asennossa, säädin ilmoittaa aina *Pehmokäynnistin häiriö E25*. Pehmokäynnistin ilmoittaa kaikki häiriöt punaisella LED-merkkivalolla pehmokäynnistimen etupaneelissa. LED valon vilkuntojen määrä kertoo vian. Katso pehmokäynnistimen häiriöt kohdasta *Häiriöt / pehmokäynnistin häiriöt*


7.6 Ulkolämpötila-anturi

Ulkolämpötila-anturi on valmiiksi kytketty ohjauskeskuksen päästä. Anturiin on varusteltu 15m johtoa ulosviennin helpottamiseksi. Toimituksessa ulkolämpötila-anturi on lämpöpumpun ohjauskeskuksessa.

Vie anturi pohjoisen tai koillisen puoleiseen seinään varjoiseen kohtaan. Anturia ei saa asentaa ikkunoiden tai ovien läheisyyteen.

7.7 Menoveden sähkölämmitin

Lämpöpumpun sisään asennettu sähkölämmitin vaatii oman sähkönsyötön ryhmäkeskukselta. Valitse syötösulakkeet valitun sähkövastustehon mukaan. Sähkölämmittintä ei saa kytkeä samaan sähkönsyöttöön maalämpöpumpun kanssa. Sähkölämmitin on ohjelmoitu tehtaalta toimitettaessa 9kW:n 3-porras ohjaukseen. Muutettaessa sähkölämmittimen tehoa, tulee säätimen ohjausjohto poistaa sekä tehdä ohjelmallinen muutos lämpöpumpun säätimeen. Katso ohjelmointi kohdasta *Laitoskohtainen asettelu / Sähkövastusohjaus, K25/K26 toimintatapa*.

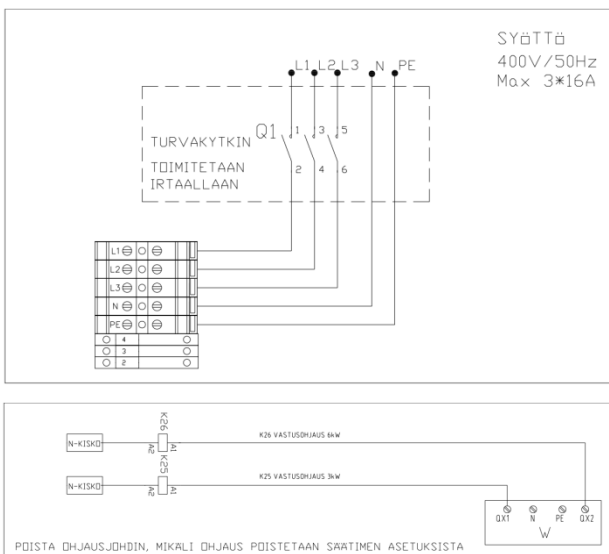


7.8 Varaajan sähkövastusohjaus

Lämpöpumpulla voidaan ohjata varaajassa olevia sähkövastuksia. Sähkövastuksille on useita eri ohjaustapoja. Vastukset tulee ohjelmoida kohde kohtaisesti eri laitoskaavioiden mukaan. Katso ohjelmointi kohdasta *Laitoskohtainen asettelu / Sähkövastuksien ohjelmointi*.

Sähkövastuksen mukana toimitettava termostaatti-/ylilämpösuoja yhdistelmä tulee kytkeä jokaiseen vastukseen. Termostaatti tulee säätää suuremmalle kuin maalämpöpumpun korkein asetusarvo.

Vastuksien suora kytkentä ryhmäkeskukseen voi aiheuttaa ylimääräistä sähkönkulutusta. Suosittelemme asennettavaksi vastuksien ohjaukseen aina erillistä kontaktorikeskusta.

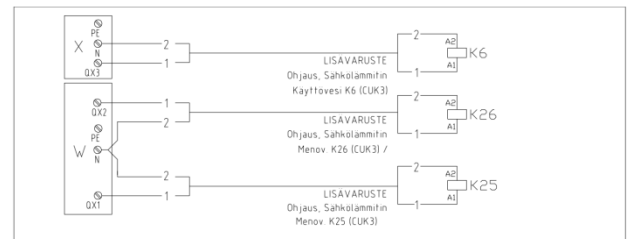

Sähkövastuksien ohjausreleet:

QX1	Menoveden sähkölämmitin K25
Liitin W	Ohjaus 230VAC
QX2	Menoveden sähkölämmitin K26
Liitin W	Ohjaus 230VAC
QX3	Käyttöveden sähkölämmitin K6
Liitin X	Ohjaus 230VAC


7.9 Vaihtovernttiili (-t)

Vaihtovernttiili (-t) kytketään lämpöpumpun ohjauskeskuksen riviliittimiin Q3, N ja L10. Kaskadilaitoksessa kytkentä tehdään aina johtavaan laitteeseen.

Q3 = musta (ohjaus 230VAC)

N = sininen

L10 = ruskea (jatkuva 230VAC)

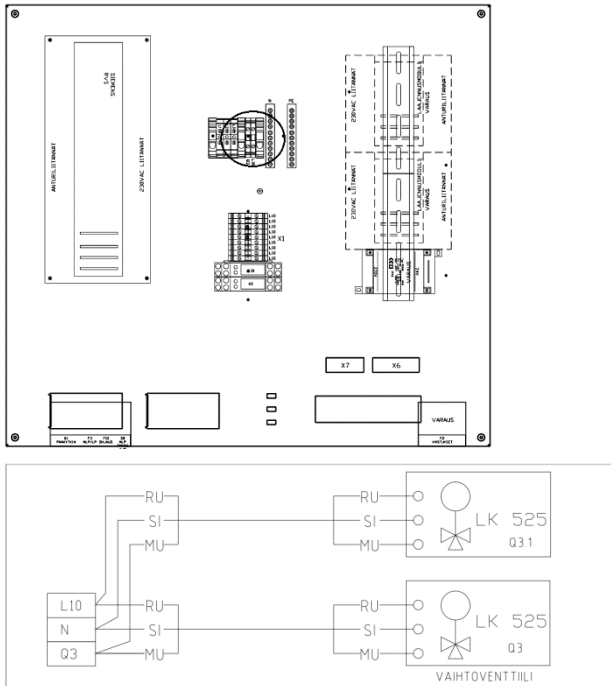

7.10 Lämmityspiirit


Lämpöpumpulla voidaan ohjata kolmea lämmityspiiriä. Piirit voivat olla pumppu- tai sekoituspiirejä. Huomioi lämmitysryhmän pumppua kytkettäessä ohjauksen maksimi virta 1,5A. Mikäli pumpun virta on suurempi kuin säätimen sallittu maksimivirta, tulee pumpulle olla erillinen pumppuohjauskeskus.

7.10.1.1 Sekoituslämmityspiiri

Lämpöpumpun säätimellä voidaan ohjata yhtä lämmityksen säätöryhmää sekä pumppulämmityspiiriä. Lämmityksen ensimmäinen säätöryhmä kytketään aina lämpöpumpun säätimeen. Mikäli säätöryhmiä tulee enemmän kuin yksi, tulee lämpöpumppu varustella laajennusmoduulilla (AVS75...). Katso sähkökytkentä kohdasta *Liite 4: Sähkökaaviot*

Sekoituslämmityspiiri:

BX11	Menovesianturi
Liitin p	ntc10k
QX10	3-tie venttiili auki
QX11	3-tie venttiili kiinni
Liitin T	Ohjaus 230VAC, 3-piste
QX9	Sekoituslämmityspiirin pumppu
Liitin S	Ohjaus 230VAC, max 1,5A

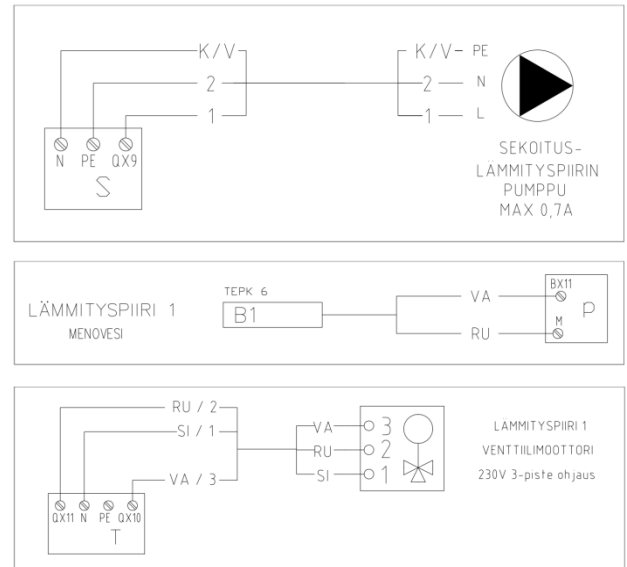


7.10.1.2 Pumppulämmityspiiri

Pumppulämmityspiirin kiertopumppu kytketään lämpöpumpun säätimeen. Katso sähkökytkentä kohdasta *Liite: Sähkökaaviot*

QX12 Pumppulämmityspiirin pumppu

Liitin U Ohjaus 230VAC, max 0,7A

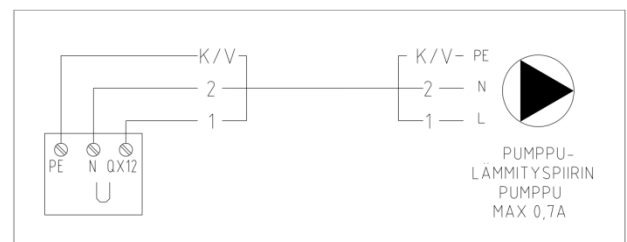


7.11 Lämpimän käyttöveden kiertopumppu

Lämpimän käyttöveden kiertopumppu voidaan kytkeä lämpöpumpun säätimeen.

QX13 Lämpimän käyttöveden kiertopumppu

Liitin V Ohjaus 230VAC, max 0,7A

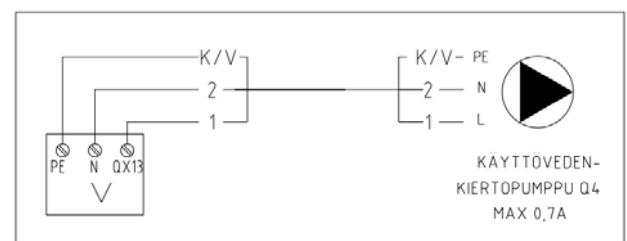

7.12 Lämminvesipaketti sekoitusventtiilillä

Lämminvesipaketti sekoitusventtiilillä on käyttöveden lämpötilan säätöön tarkoitettu asennussarja. Asennussarja kytketään tehtaalla valmiiksi varusteltuun AVS75.390 laajennusmoduuliin. Lämminvesipaketti vaatii toimiak-

seen käyttöveden kierron tai käyttöveden virtauskytkimen. Mikäli toteutus tehdään kiertopumpulla, tulee virtauskytkin korvata ”hyppylenkilä”. Katso sähkökytkentä, Liite 4 *Sähkökaaviot*.

QX21	Sekoitusventtiili auki
QX22	Sekoitusventtiili kiinni
Liitin T	Ohjaus 230VAC, 3-piste
BX21	Käyttöveden kulutusanturi B38
Liitin n	ntc10k
H2 /M	Virtauskytkin tai ”hyppylenkki”
Liitin n	

7.13 Lämminvesipaketti lämmönsiirtimellä


Lämmينvesipaketti lämmönsiirtimellä on käyttöveden lämpötilan säätöön tarkoitettu asennussarja. Asennussarja kytketään tehtaalla valmiiksi varusteltuun AVS75.370 laajennusmoduuliin. Lämminvesipaketti vaatii toimiakseen käyttöveden kierron tai käyttöveden virtauskytkimen. Mikäli toteutus tehdään kiertopumpulla, tulee virtauskytkin korvata ”hyppylenkillä”. Katso sähkökytkentä, Liite 4 *Sähkökaaviot*.

QX23	Käyttövesilatauspumppu Q34
Liitin S	Sähkönsyöttö 230VAC, max 0,7A
UX21	Käyttövesilatauspumpun Q34 ohjaus
Liitin e	0-10V / PWM
BX21	Käyttöveden kulutusanturi B38
Liitin e	ntc10k
H21 /M	Virtauskytkin tai ”hyppylenkki”
Liitin n	ntc10k

7.14 Ulkoisen maaliuosapumpun kytkentä

Laitteet: T²20, T²26 ja T²32

Kytke ulkoisen maaliuospumppun sähkönsyöttö, hälytys, s/s ja ohjaus kytkentäkaavion mukaisesti lämpöpumpun ja maaliuospumppun väliin. Syöttö- ja hälytysjohto toimittaan irrallaan liuospumppun mukana, 0-10V ohjaus sekä start/stop on valmiiksi kytketty lämpöpumpun ohjauskeskukseen. **Maaliuospumppu tulee ohjelmoida käyttöönoton yhteydessä.** Katso ohje kohdasta *käyttöönotto* tai maaliuospumppun mukana toimitetusta pikaohjeesta.

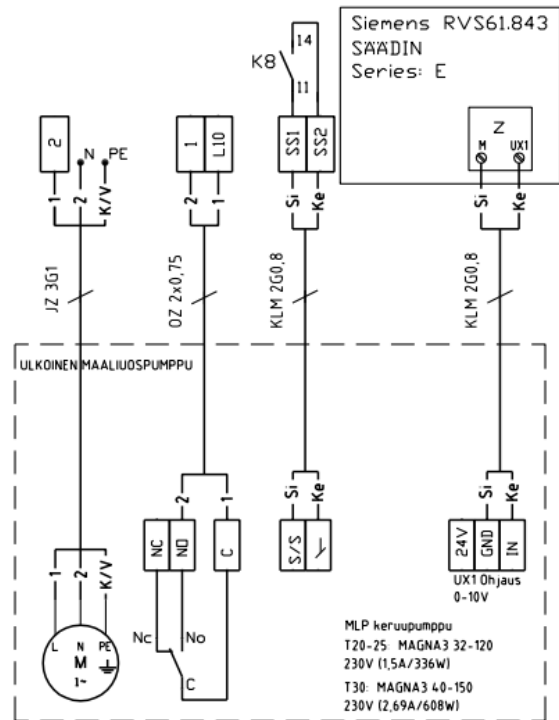

7.15 Huoneanturi (lisävaruste) QAA55.

Katso kytkentä *sähkökaavio* ja huoneanturin mukana toimitettu ohje.


CL+ / CL-	Huoneanturi
Liitin b	QAA55

7.16 Huoneyksikkö (lisävaruste) QAA75.

Katso kytkentä *sähkökaaviot* ja huoneyksikön mukana toimitettu ohje.

7.17 Jatkohälytys

Maalämpöpumpulta on mahdollista saada jatkohälytys mahdollisten häiriöiden varalta. Jatkohälytys kytketään ohjauskeskuksen releeseen K10. Sulkeutuva hälytystieto (NO) saadaan liittimestä 11/14 ja avautuva hälytystieto (NC) liittimestä 11/12. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5mm²

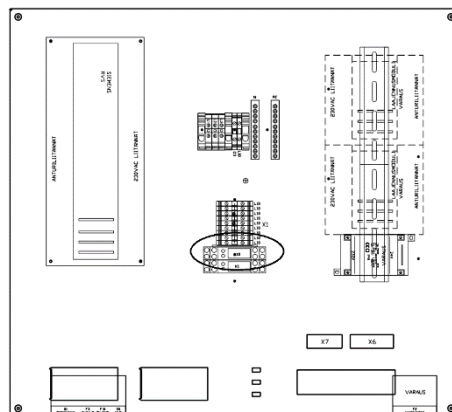

7.18 Ulkoinen ohjaus maaliuospumppulle

Maaliuospumppu voidaan käynnistää ulkoisella potentiaalivapaalla kosketintiedolla. Toimintoa voidaan käyttää maaliuospiirillä jäähdytettäessä.

Koskettimen sulkeminen käynnistää maaliuospumppun.


Katso kytkentä kohdasta *Liite 4: Sähkökaaviot*.

H3 / M

Kuluttajan pyyntö VK1

Liitin e

NO, sulkeutuva kosketin

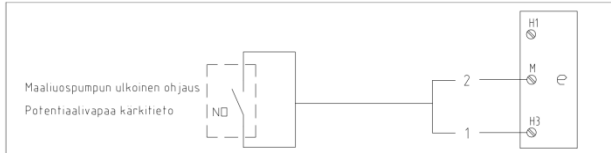

7.19 Kotona/Poissa kytkin


Ulkoinen kotona/poissa -kytkin voidaan kytkeä lämpöpumpun pudotus- / korotus toimintoja varten. Sulkemalla kosketin, käyttöveden lämmittäminen kytkeytyy pois päältä ja lämmityspiirit vaihtuu alennetulle tasolle. Avaamalla kosketin, käyttöveden lämmitys aktivoituu sekä lämmityspiirit palaavat valitulle ohjaustavalle.

Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin ja se kytketään säätimen e-liittimeen H1/M

Katso kytkentä, Liite 4: *Sähkökaaviot*.

7.20 Lämmönpyyntö 0-10V

Lämpöpumppua voidaan ohjata ulkoisella lämmönpyyntö ohjauksella. 0-10V säätöviestillä annetaan lämpöpumpulle asetusarvo, joka lämpöpumpulla tuotetaan lämmitysvaraajaan.

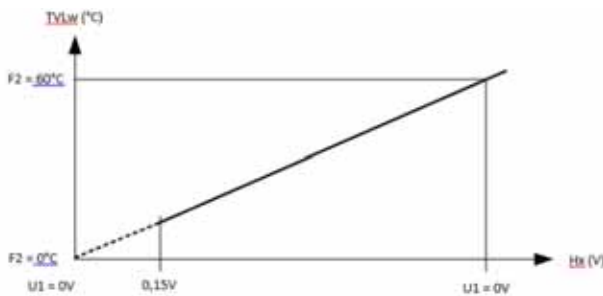

Toiminto tulee aktivoida lämpöpumpun käyttövalikosta. Katso kohta *Laitoskohtainen asettelu / Lämmönpyyntö*

H1 / M

Kuluttajan pyyntö VK2 10V

Liitin e

Ohjausviesti 0 – 10V

7.21 Ulkoinen käynnistyksen esto

Lämpöpumpulle voidaan antaa ulkoisella potentiaalivapaalla koskettimella estoviesti käynnistykselle. Tällöin kompressorin ja sähkölämmittimet lukittuvat. Lämpö-

pumppu palaa normaaliin toimintaan viestin poistuttua. Toimintoa on mahdollista käyttää esimerkiksi, jos kiinteissä on paljon yhtäaikaista sähkökuormaa. Tällä toiminnolla lämpöpumpun käynti saadaan estettyä. Katso kytkentä kohdasta *Liite sähkökaavio*




7.22 Tariffi ohjaus

Sähkölaitoksen alhaisen tariffin viesti voidaan vastaanottaa EX3-tulon kautta. Ulkoinen ohjaus tulee olla potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin. Ohjaus käynnistää lämmitysvaraajan pakkolatauksen. Katso kytkentä kohdasta *Liite 4: sähkökaaviot*



7.23 Laajennusmoduulin asennus

Laajennusmoduuli tulee kiinnittää DIN-kiskoon ohjauskeskukseen varatuille paikoille. Sähkönsyöttö kytketään ohjauskeskuksen riviliittimiin L10, N, PE. Moduuli liitetään lattaakaapelilla säätimen X50 liittimeen. Mikäli lämpöpumppuun tulee useampi moduuli, tulee osoitteet asetella dippikytkimistä.

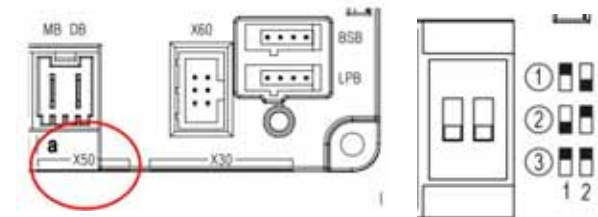


*X50 liitin

*Dippikytkimet

7.24 Kaskadiväylän kytkentä

Useita lämpöpumppuja (Gebwell T- ja G-sarja) voidaan liittää yhteen kaskadi järjestelmään. Järjestelmää hallitseva laite määrittää johtavaksi laitteen. Orja-laitteita voi olla 15. Laitteille tulee määrittellä laiteosoitteet LPB-järjestelmä valikosta.

Kytke tiedonsiirtokaapelit kuvan mukaisesti laitteiden välille. Kaapeli toimitetaan laitetoimituksen yhteydessä (5m/laitte).

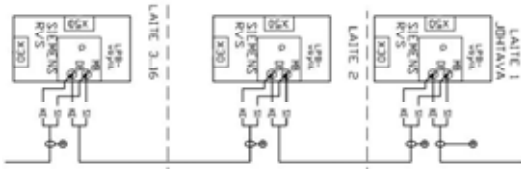

8 TÄYTTÖ ja ILMAUS

8.1 Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmä täytetään vedellä vaadittuun paineeseen asti ja ilmataan.

- Ilmaa järjestelmä huolellisesti. Lämmitysjärjestelmässä oleva ilma voi aiheuttaa hälytyksiä järjestelmässä.
- Varmista, että järjestelmässä on toiminnan kannalta oikea paine. Täytettäessä paine tulee olla noin 0,5 bar, varaajan lämmitettyä noin 0,5 – 1,0 bar. Tarkasta paine varaajan lämmitettyä.
- Järjestelmä on varusteltava LV-suunnitelman mukaisella paineastialla ja varoventtiilillä.


8.2 Maaliuospiirin täyttö, paineistamaton

Täytä maaliuospiiri veden ja maalämpönesteen seoksella, jonka pakkasenkesto on vähintään -15 °C. Maalämpönesteenä suositellaan käytettävän ympäristöystävällistä bioetanolia.

Täytön tulisi tehdä maaliuospiirin tasoastian F kautta oheisen kuvan mukaisesti. Pumpulla täyttäminen tuottaa mikrokuplia, jotka erkautuvat hitaasti ja aiheuttavat alipainehälytyksiä, joten on suositeltavaa täyttää maaliuospiiri rauhallisesti.

Maaliuospiirin tulevat maaliuosputket tulee asentaa siten, että ilma pääsee poistumaan maaliuospiirin tasoastian venttiiliin G kautta. Paisunta-astian tulee siis sijaita korkeimmassa kohdassa ja maaliuosputket eivät saa muodostaa ilmataskuja.

Liuospiiri tulee täyttää tasoastian kautta. Liuosnestettä on riittävästi keruupiirissä, kun paisunta-astian nestepinta on 2/3 täynnä.

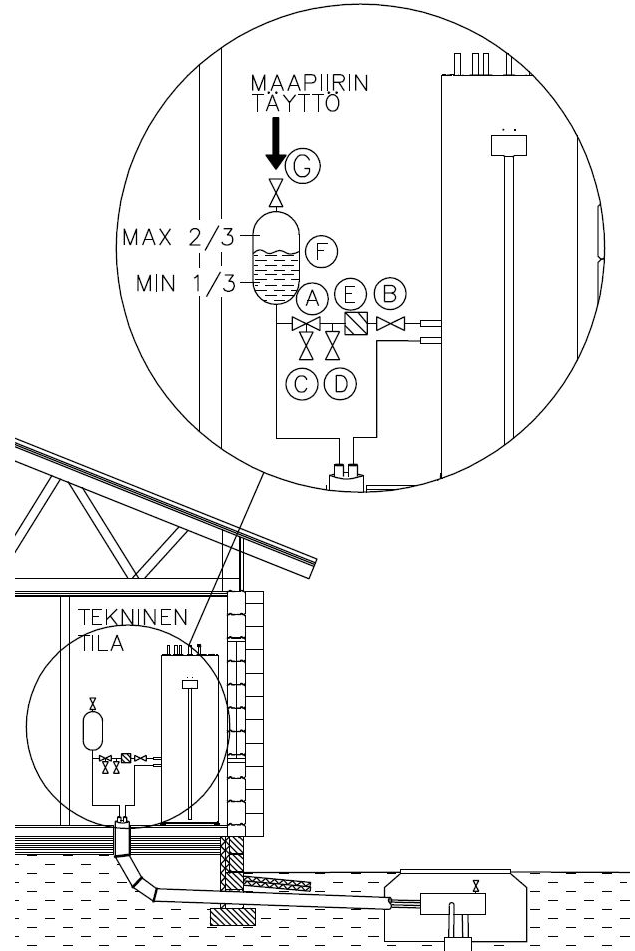


8.3 Maaliuospiirin täyttö, paineistettu

Täytä maaliuospiiri veden ja maalämpönesteen seoksella, jonka pakkasenkesto on vähintään -15 °C. Maalämpönesteenä suositellaan käytettävän ympäristöystävällistä bioetanolia.

Mikäli tasoastiaa ei pystytä asentamaan maaliuospiirin ylimpään kohtaan, tulisi käyttää paineistettua maaliuospiiriä, johon kuuluu kalvopaisuntasäiliö. Täyttö suoritetaan rauhallisesti täyttämällä maaliuospiiri jakokaivon ilmausventtiilistä L.

Maaliuospiiri paineistetaan käyttämällä ulkoista paineenkorotuspumpua. Pumppu kytketään oheisen kuvan mukaisesti venttiileihin C ja D. Käytä vahvaa letkua tai putkea joka on halkaisijaltaan vähintään 30 mm.

Käytä paineenkorotuksessa kahta isoa astiaa. Kun maaliuospiirin painetta nostetaan, sulje venttiili A. Huolehdi ettei astian pohjalta nouse roskia imuputkeen. Seuraa maaliuospiirin painemittaria I, paine ei saa nousta yli 2 barin.

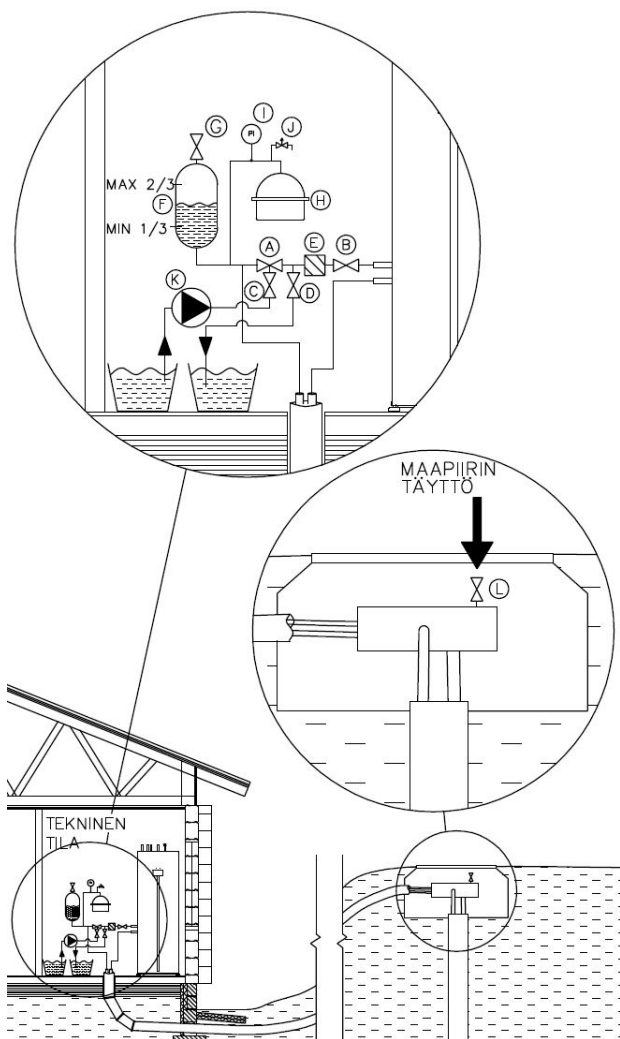


8.4 Maaliuospiirin painekoe

Täytetylle maaliuospiirille tulee suorittaa painekoe seuraavasti: nosta paine 2 barin paineeseen ja tarkasta paine puolen tunnin kuluttua. Järjestelmässä on vuoto jos paine on laskenut puolen tunnin aikana. Korjaa mahdolliset vuodot ja toista painekoe. Kirjaa painekoe suoritetuksi *Käyttöönottopöytäkirjaan* onnistuneen painekokeen päätteeksi. Muista laskea korkea paine pois painekokeen jälkeen.

8.5 Maaliuospiirin vaakaputkiston ilmaus


Maaliuospiiriä ilmatessa tulee vaakaputkisto ilmata erikseen sulkemalla kaivot pois ilmauslenkistä. Tällä estetään ilman kierrätys kaivojen kautta ja näin pumppauksesta aiheutuva ilmakupla ei pääse kaivoon. Kun olet ilmannut vaakaputkiston kierrättäen nestettä molempiin suuntiin ja kierrätettävä neste on täysin kirkasta (ei vaahdotaista), voit avata kaivot maalämpöpumpun käynnistystä varten.

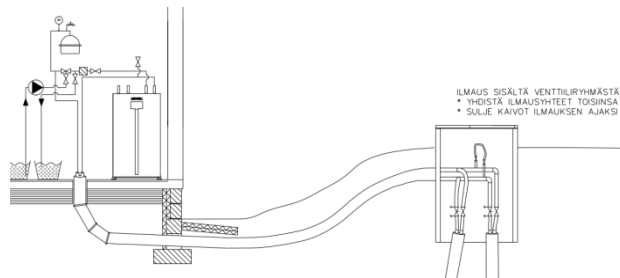


8.6 Maaliuospiirin suodattimen puhdistus

Tarkasta suodatin E sulkemalla ensin venttiilit A ja B ja avaamalla suodattimen kansi. Suodattimen puhdistuksen jälkeen avaa ensin venttiili A, jolloin ilma poistuu suodattimen pesästä paisunta-astialle F. Avaa venttiili B.

Paineistamaton maapiiri

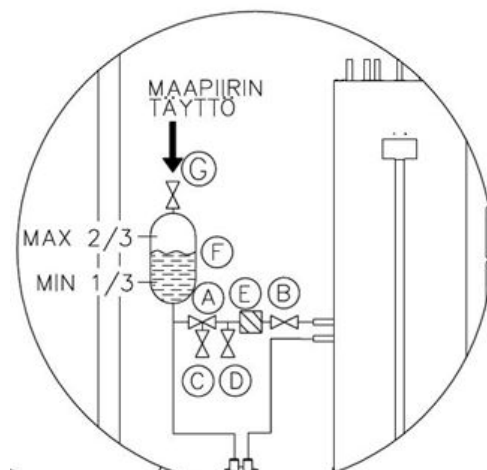

Paineistettu maapiiri

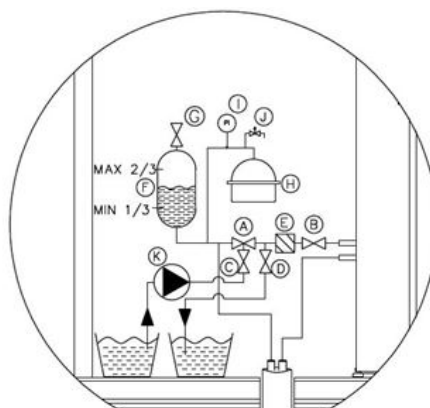

9 MAALÄMPÖPUMPUN KÄYNNISTYS

Toimitushetkellä maalämpöpumpun kaikki moottorin- ja johdonsuojat ovat asennossa 0.

9.1 Ennen käynnistämistä

Ennen maalämpöpumpun käynnistämistä tulee varmistaa, että

- maaliuospiiri on täytetty maaliuksella
- maaliuospiiri on ilmattu ulkoisella ilmauspumpulla
- maaliuospiirin suodatin on puhdistettu ilmauksen jälkeen
- maaliuospiirin kaikki venttiilit on avattu
- ulkoinen maaliuospumppu on käyttöön otettu. HUOM! laitteet T²20, T²26 ja T²32
- lämmitysjärjestelmä on täytetty vedellä
- lämmitysjärjestelmä on ilmattu
- lämmitysjärjestelmän veden lämpötila tulisi olla <20°C
- käyttövesijärjestelmä tulee olla täytetty
- ulkoanturi on kytketty
- lämmityksen anturit ovat kiinnitetty
- sähköliitännät ovat oikein
- varmistaa että kompressorin moottorinsuoja (F1) on asennossa OFF.
- varmistaa että maaliuos- ja latauspumpun johdonsuojakytkin F3 ja F4 on asennossa OFF.

9.2 Käynnistys

1. Aseta lämpöpumpun pääkytkin (Q1) I-asentoon.
B.
2. Aseta johdonsuoja F10 I-asentoon.
 - säädin päivittää tiedotC.
3. Paina käyttöpääteestä käyttövesi pois päältä käyttövesipainikkeesta.
D.
4. Aseta käyttöpääteestä lämmityskäyrä niin alas, että lämmitystä ei tarvita. (valikko: Lämmityspiiri 1 → Lämmityskäyrän kaltevuus 720)
E.
- F. Mikäli järjestelmässä on useampia lämmityspiirejä, tulee muutos tehdä kaikkiin.
- G.

5. Aloita maaliuospiirin ja latauspiirin ilmaus laitteen omilla kiertopumpuilla. (kts kohta *ILMAUS: Maaliuospiirin ilmaus ja Latauspiirin ilmaus*)

H. HUOM! T²20, T²26 ja T²32 laitteisiin tulee suorittaa ulkoisen maaliuospumpun käyttöönotto ennen ilmausta ja kompressorin käynnistystä. Katso ohje kohdasta Ulkoisen maaliuospumpun käyttöönotto.

I.

6. Tarkasta ilmauksen yhteydessä käyttöpääte *Lämm.tuottajan diagnoosista*, että lämpöpumpun paluuväsilämpötila (rivi 8410) ja menoväsilämpötila (8412) vastaavat lämmitysjärjestelmän veden lämpötilaa. Tämä ilmaisee latauspiirin virtaavan.

J.

7. Tarkasta ilmauksen yhteydessä käyttöpääte *Lämm.tuottajan diagnoosista*, että lähteen sisääntulolämpötila (rivi 8427) ja lähteen ulosmenolämpötila (8429) vastaavat maa-/kalliolämpötiloja. Tämä ilmaisee maaliuospiirin virtaavan.

K.

8. Aseta käyttöpääteestä lämmityskäyrä niin, että lämmitystä tarvitaan.
 - Mikäli laitteeseen on asennettu vaihtoverventtiili (-t), sen tulisi kääntyä B-asentoon.
 - Maaliuos- ja latauspumput käynnistyvät yksi minuutti ennen kompressoria.

L.

9. Aseta kompressorin moorrotinsuoja ON-asentoon. Kuittaa hälytykset *Reset*-painikkeesta. Kompressorin käynnistyttyä, seuraa maaliuos- ja latauspiirien lämpötiloja valikosta *Lämm.tuottajan diagnoosi*. Säädin säätää lauhduttimen lämpötilaeron automaattisesti 6 asteeseen ja höyrystimen 4 asteeseen.
 - Lämpöpumpun paluuv.lämp. 8410
 - Lämpöpumpun menoväsilämp. 8412
 - Lauhduttimen lämpötilaero 8425
 - Lähteen sisääntulolämpötila 8427
 - Lähteen ulosmenolämpötila 8429
 - Höyrystimen lämpötilaero 8426

Anna lämpöpumpun käydä noin 5-10min.

M.

10. Aseta käyttöpääteestä lämmityskäyrä kiinteistön tarvitsemalle tasolle.

N.

11. Paina käyttövesi päälle käyttövesipainikkeesta.
 - o Vaihtoventtiili (-t) kääntyy asentoon A
 - o Anna käyttöveden lämpötilan nousta asetusarvoon.

HUOM! Kompressorina ei saa uudelleenkäynnistää useammin kuin 1 käynnistys / 10min.

Käynnistyksen yhteydessä esiintyy usein ”Pehmokäynnistys häiriö E25” häiriöilmoitus. Moottorinsuoja ollessa ON-asennossa, tämä yleensä tarkoittaa väärää vaihejärjestystä. Kääntämällä syötön vaihejärjestys, lämpöpumppu käynnistyy normaalisti.

Lämpöpumppu ei rekisteröi kaikkia hälytyksiä ensimmäisen ilmoituskerran jälkeen hälytyksinä, vaan tilatietoina. Mikäli lämpöpumppu ilmoittaa käynnistyshetkelä ”rajoitusaika aktiivinen”, käy tarkastamassa valikosta TILA (8006), sen hetkinen rajoituksen syy. Vian selvityksen löydät ohjekirjan kohdasta VIAN MÄÄRITYS/HÄLYTYKSET.

9.3 Ilmaus

Maaliuospiiri on ilmattava erittäin huolellisesti. Jo pienikin ilmamäärä maaliuospiirissä estää maalämpöpumpun normaalin toiminnan ja voi aiheuttaa maalämpöpumpun rikkoutumisen.

Käyttönoton ja vianetsinnän helpottamiseksi säätimessä on tulojen ja lähtöjen testaustoiminto. Tätä toimintoa varten sinun tulee olla ”asiantuntija” -tasolla. Tällä toiminnolla saadaan suoritettua maaliuos- ja latauspumppujen ilmaus.

HUOM! T²06 - T²16 ja T²20 - T²32 laitteille omat maaliuospiirin ilmausohjeet

Maaliuospiirin ilmaus

Laitteet T²06-T²16

1. Aseta maaliuospumppun johdonsuojakytkin (F3) I-asentoon
2. Valitse käyttöpääteestä *Asiantuntija taso*
 - o Paina OK-painiketta
 - o Paina INFO-painiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia
 - o Kierrä kiertonuppia, kunnes olet *Asiantuntija* tason kohdalla
 - o Hyväksy OK-painikkeella
3. Valitse *Tulon/lähdön testaus*, paina OK-painiketta.
4. Valitse *Lähdön testi UX1* (7710).
5. Valitse OK-painikkeella rivi aktiiviseksi (vilkkuu) , rullaa riville 100% ja hyväksy OK –

paikikkeella → maaliuospumppu käynnistyy. Näyttöön ilmestyy  symboli.

6. Mikäli maaliuospiiristä kuluu ilmaan viittaavaa ääntä (lorinaa / pulputusta), sammuta maaliuospumppu. → Valitsemalla OK-painikkeella asetusarvo aktiiviseksi ja rullaamalla riville 0%, hyväksy OK –painikkeella.
7. Anna ilman nousta maaliuospiiriin korkeimpaan kohtaan ja avaa ilmanpoistoventtiili.
8. Varmista että järjestelmän paisunta-astiassa on riittävästi nestettä.
9. Kun ilmaus on suoritettu, jatka maaliuospumppun (P1) pyörittystä ja toista toimintoa niin kauan kunnes ilma on poistunut järjestelmästä.
10. Voit jättää maaliuospiiriin pumpun päälle latauspumpun ilmauksen ajaksi.

HUOM! Liian voimakas pumppaus sekoittaa ilman mikrokupliksi maaliuosnesteeseen. Tämä voi aiheuttaa hälytyksiä laitteen käytössä. Aloita siis ilmaus lyhyillä jaksoilla ja laske ilma pois ilmanpoistoventtiileistä.

Laitteet T²20-T²32

1. Aseta maaliuospumppun johdonsuojakytkin (F3) I-asentoon
2. Valitse käyttöpääteestä *Asiantuntija taso*
 - o Paina OK-painiketta
 - o Paina INFO-painiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia
 - o Kierrä kiertonuppia, kunnes olet *Asiantuntija* tason kohdalla
 - o Hyväksy OK-painikkeella
3. Valitse *Tulon/lähdön testaus*, paina OK-painiketta.
4. Valitse *Rele testi*, OK-painikkeella.
5. Rullaa alariville *Rele lähtö QX5*.
6. Valitse *Lähdön testi UX1* (7710).
7. Valitse OK-painikkeella rivi aktiiviseksi (vilkkuu) , rullaa riville 100% ja hyväksy OK –paikikkeella → maaliuospumppu käynnistyy. Näyttöön ilmestyy  symboli.
8. Mikäli maaliuospiiristä kuluu ilmaan viittaavaa ääntä (lorinaa / pulputusta), sammuta maaliuospumppu. → Valitsemalla OK-painikkeella asetusarvo aktiiviseksi ja rullaamalla riville 0%, hyväksy OK –painikkeella.
9. Anna ilman nousta maaliuospiiriin korkeimpaan kohtaan ja avaa ilmanpoistoventtiili.
10. Varmista että järjestelmän paisunta-astiassa on riittävästi nestettä.
11. Kun ilmaus on suoritettu, jatka maaliuospumppun (P1) pyörittystä ja toista toimintoa niin kauan kunnes ilma on poistunut järjestelmästä.
12. Voit jättää maaliuospiiriin pumpun päälle latauspumpun ilmauksen ajaksi.

Latauspiirin ilmaus

1. Aseta latauspumpun (LP/Q9) johdonsuojakytkin I-asentoon.
2. Valitse *Lähdön testi UX2* (7716).
3. Valitse OK –painikkeella rivi aktiiviseksi (vilkkuu), rullaa riville 100% ja hyväksy OK –painikkeella. → Latauspumppu käynnistyy.
4. Anna pumpun pyöriä hetken aikaa, jonka jälkeen sammuta se. → Valitse OK –painikkeella asetusarvo aktiiviseksi ja rullaa riville 0%, hyväksy OK –painikkeella.
5. Anna ilman nousta järjestelmän korkeimpaan kohtaan ja varmista että ilmanpoistovenitit ovat auki.
6. Varmista että lämmitysjärjestelmän paine on riittävällä tasolla, jotta ilma pääsee poistumaan automaattisista ilmanpoistovenititeistä.
7. Kun ilmaus on suoritettu, jatka pumpun pyörittystä ja toista toimintoa kunnes ilma on poistunut järjestelmästä.

Ilmauksen lopetus

Maaliuospumppu:

- Rullaa kohtaan Reletesti / Relelähtö QX5.
- Paina OK-painiketta ja rullaa alariville *Ei testiä*.
- Rullaa kohtaan ”lähdön testi UX1” (7710).
- Valitse asetusarvo aktiiviseksi OK-painikkeella
- Rullaa asetusarvoksi ”---

Latauspumppu:

- Rullaa kohtaan ”lähdön testi UX2” (7716)
- Valitse asetusarvo aktiiviseksi OK-painikkeella.
- Rullaa asetusarvoksi ”---

☞ -symboli poistuu näytöstä ja palaa ESC –painikkeella valikkoon.

Palaa maalämpöpumpun käynnistykseen kohtaan 8.

9.4 Ulkoisen maaliuospumppun käyttöönnotto. Laitteet T²20, T²26 ja T²32

1. Aseta maaliuospumppun johdonsuoja-automaatti ON-asentoon.
2. HUOMAA! Kun pumppu kytketään päälle, se käynnistyy Auto_{ADAPT} –tilassa noin 5 sekunnin kuluttua.
3. Muutaman sekunnin kuluttua pumpun näytölle tulee käyttöönnotto-opas Käyttöönnotto-opas ohjaa pumpun yleisten asetusten tekemisessä, kuten kieli, päivämäärä ja kellonaika.
4. Kun yleiset asetukset on tehty, aseta pumppu *Auto Adapt*- tilaan

5. Mene valikkoon *Asetukset*.
6. Valitse *Säätömuoto* ja muuta säätömuodoksi *Va-kiokäyrä*.
7. Valitse *Aetuspiste* ja muuta asetuspisteeksi 100%.
8. Paina  -painiketta ja siirry kohtaan ”Assist” → -painikkeella.
9. Assist –valikko ohjaa käyttäjää pumpun asetuksen tekemisessä
10. Siirry ↓ -painikkeella kohtaan ”Asetus, analoginen tulo”
11. Siirry → -painikkeella ja valitse ”Ulkoisen asetuspisteen vaikutus”
12. Siirry → -painikkeella ja valitse ”0-10V”
13. Hyväksy OK –painikkeella.
14. Pumpun näyttöön ilmestyy ”Assist on suoritettu”
15. Mene valikkoon ”Asetukset”
16. Siirry ↓ -painikkeella kohtaan ”Aetuspisteen vaikutus”
17. Valitse ”Ulkoisen asetuspisteen toiminto” ja siirry → -painikkeella.
18. Valitse ”Lineaarinen MIN:n kanssa”
19. Palaa  -painikkeella alkuun.
20. Pumppu on ohjelmoitu ja valmis käyttöön.
21. Testaa maaliuospumppun toiminta Tulon/Lähdön testaus valikosta.
22. Aseta lähdön UX1 arvoksi 100%, jolloin pumpun tulisi käynnistyä. Palauta asetus lopuksi pois päältä (---

9.5 Käyttö ilman maapiiriä ja työmaa-aikainen käyttö

Maalämpöpumppua voi käyttää lämmittämiseen jo ennen maaliuospiirin kytkemistä. Tällöin kaikki lämpö tuotetaan suoralla sähköenergialla. Kaikki lämmitys ja käyttö-vesipuolen ohjaustoiminnot ovat kuitenkin käytettävissä. Huomaa, että lämmitys- ja käyttövesipiirit tulee olla kytkettyinä ja ilmatuna sekä sähkökytkennät täysin valmiina.

Mikäli maalämpöpumppua halutaan käyttää työmaa-aikaiseen lämmittämiseen, laite tulee asettaa *hätäkäyttö*-tilaan, jolla varmistetaan, ettei kompressori (K1) ja maaliuospumppu (MLP/Q8) käynnisty. Näin lämpöpumppu pitää huolen siitä, että käyttövesi ja lämmitys tehdään sähkövastuksella.

Näytön ollessa perustilassa:

1. Paina OK-painiketta päästäksesi valikkoon.
2. Rullaa kohtaan Huolto/erikoiskäyttö
3. Paina OK-painiketta
4. Rullaa riville Hätäkäyttö (7141)
5. Paina OK-painiketta (Seis rupeaa vilkkumaan)
6. Rullaa riville *On* ja hyväksy OK-painikkeella.

7. Palaa Esc-painikkeella alkuun.

9.6 Kaskadijärjestelmän käynnistys

Suorita kaskadi laitteiden käynnistys normaalin käynnistuksen mukaisesti. Orja (slave) laitteiden käynnistys tapahtuu asettelemalla johtava laite (master) *Hätäkäyttö-tilaan*. Käyttövesi-painikkeella ei ole merkitystä orja laitteiden käynnistyksessä.


1. Suorita orja laitteiden ilmaus kohdan *Ilmaus* mukaisesti
2. Aseta johtavan laitteen käyttöpääteestä lämmityskäyrä niin, että lämmitystä tarvitaan
3. Kompressorin käynnistyttyä, seuraa maaliuos- ja latauspiirien lämpötiloja valikosta
Lämm.tuottajan diagnoosi. Säädin säätää lauhduttimen lämpötilaeron automaattisesti 6 asteeseen ja höyrystimen 4 asteeseen.
 - o Lämpöpumpun paluuv.lämp. 8410
 - o Lämpöpumpun menovesilämp. 8412
 - o Lauhduttimen lämpötilaero 8425
 - o Lähteen sisääntulolämpötila 8427
 - o Lähteen ulosmenolämpötila 8429
 - o Höyrystimen lämpötilaero 8426
4. Täytä Käyttöönotto- ja Takuupöytäkirja myös orja laitteista.
5. Mikäli orja-laitteisiin on kytketty lämmityspiirejä, suorita laitoskohtainen asettelu. (kts. *Laitoskohtainen asettelu* → *Lämmityspiiri*)

10 LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ

10.1 Käyttöliittymä

Lämpöpumpun käyttöpääteestä tehdään kaikki tavallimmat asetukset ja määritellään, mitä mukavuutta koskevia toiveita lämpöpumpun halutaan toteuttavan. Lämpöpumpun optimaalinen hyödyntäminen edellyttää, että tietyt perusasetukset on tehty voimassa olevien ohjeiden mukaan. Katso kohta *Perusasetukset*

Käyttöliittymä laitteet T²06 – T²16

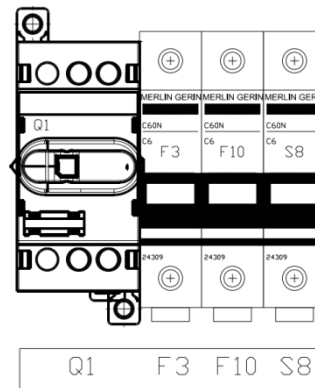

Q1: Pääkytkin

F3: Johdonsuoja-automaatti

Maaliuospumppu (MLP)

Latauspumppu (LP)

F10: Johdonsuoja-automaatti


Säädin (ohjaus)

S8: Maaliuospumppun käsikäyttö

I = Käsikäyttö

0 = Automaatti

Käyttöliittymä T²20 – T²32

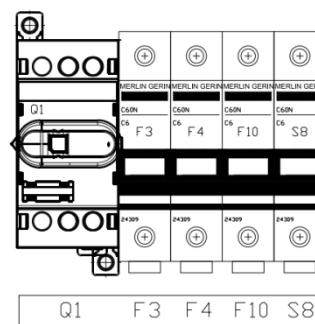

Q1: Pääkytkin

F3: Johdonsuoja-automaatti

Maaliuospumppu (MLP)

F4: Johdonsuoja-automaatti

Latauspumppu (LP)

F10: Johdonsuoja-automaatti

Säädin (ohjaus)


S8: Maaliuosumpun käsikäyttö

I = Käsikäyttö

0 = Automaatti


10.2 Käyttöelementit

AVS37-käyttöpääte

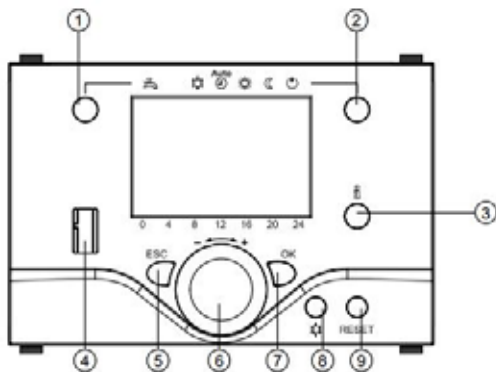

1. Käyttöveden lämmityksen valinta
2. Lämmityskäytön valinta
3. Informaation näyttö
4. Huoltoliitin (BSB)
5. Asetuksesta poistuminen
6. Huoneen mukavuusasetusarvon muuttaminen
O. Navigointi asetuksissa
7. Asetuksen hyväksyminen
8. Jäähdytyskäytön valinta
9. Lämpöpumpun RESET-painike

Huoneyksiköt QAA75/QAA78 (lisävaruste)

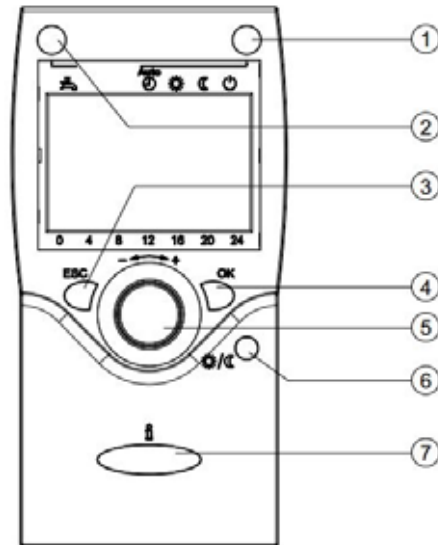

1. Lämmityskäytön valinta
2. Käyttöveden lämmityksen valinta
3. Asetuksesta poistuminen
4. Asetuksen hyväksyminen
5. Huoneen mukavuusasetusarvon muuttaminen
P. Navigointi asetuksissa
6. Läsäolopainike
7. Informaation näyttö


10.3 Näytön symbolit

- Lämmitys mukavuusasetusarvoon
Lämmityspiiri on jatkuvasti mukavuustasolla
- Lämmitys alennettuun asetusarvoon
Lämmityspiiri on jatkuvasti alennetulla tasolla.
- Lämmitys jäätymissuoja-asetusarvoon
Lämmitysjärjestelmä on pois päältä, mutta jäätymissuojaus on päällä.

- Jäähdytys aktiivinen
- Kompressorikäynnissä
- Prosessi meneillään – odota
- Paristot vaihdettava
- Lomakäyttö aktiivinen


-  Lämmityspiirin viite
-  Huolto / erikoistoiminnot
-  Häiriöilmoitukset
- INFO** Infotaso aktivoitu
-  Lisälämmönlähde aktiivinen
- PROG** Ohjelmointi aktivoitu
- ECO** Lämmitys väliaikaisesti poiskytketty
Säästökäyttö aktiivinen

10.4 Näyttö

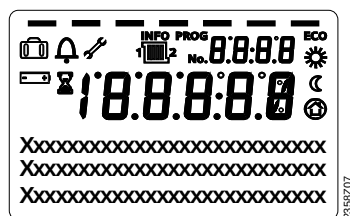

10.5 Valikkorakenne ja käyttäjätasot

Esimerkki valikkorakenteesta

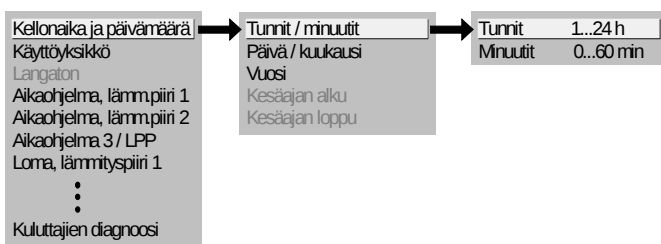

Käyttäjätasot

Laitteiden ohjelmiin on määritelty käyttäjätasoja, jotka mahdollistavat sen, että vain vastaavat käyttäjäryhmät voivat tehdä asetuksia. Laitetta käytetään pääsääntöisesti *Loppukäyttäjä* -tasolla, johon pääset käyttöpäätteen OK-painikkeella. Lämpöpumpun asentaja käyttää laitetta *Asiantuntija* -tasolla. Eri käyttäjätasojille pääsee seuraavasti:


Laitteen ollessa perusnäytössä. (jos perusnäyttö ei ole esillä, paina ESC-painiketta palataksesi takaisinpäin)

1. Paina OK-painiketta


2. Paina INFO-painiketta ja pidä pohjassa 3 sekuntia
3. Kierrä kiertonuppia, kunnes olet haluamasi käyttäjätason kohdalla.
4. Paina OK-painiketta.

"Loppukäyttäjän" asettelutasot

Tästä esimerkistä näkyy, miten jotkut asetukset eivät ole valittavissa sen jälkeen, kun käyttäjätaso on valittu. Ne näytetään harmaana tässä esimerkissä, mutta todellisuudessa ne eivät näy lainkaan laitteen näytöllä.

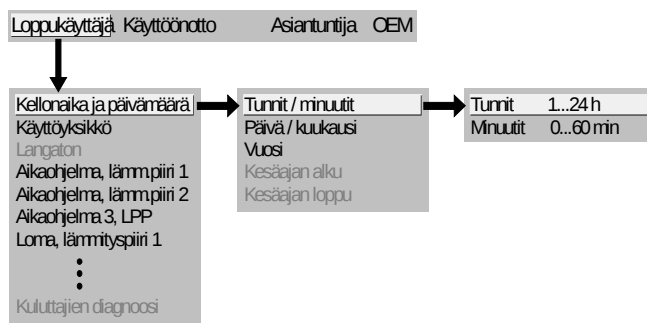

"Asiantuntija" asettelutaso

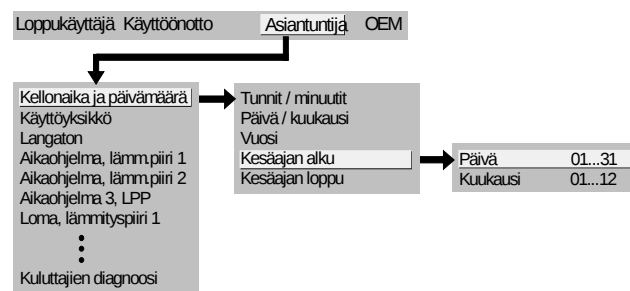

10.6 Lämmitysasetukset


Huonelämpötila on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpiminä vuodenaikoina riittää usein auringon säteilemä lämpö sekä ihmisten ja eri laitteiden luovuttama lämpö pitämään huoneilma riittävällä tasolla. Kun ilma kylmenee, tarvitaan lämmitysjärjestelmää. Mitä kylmempi ilma on ulkona, sitä lämpimämpi vesi kiertää lämmitysjärjestelmässä. Jotta huonelämpötila saadaan oikealle tasolle, tulee perusasetukset olla kunnossa.

Säätäminen lämpökäyrän avulla

Lämpökäyrän lähtökohtana on lämpöpumpun *vaimennettu ulkolämpötila* (20h keskilämpötila) ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menovedenlämpötila. Automaatiikan käyrän jyrkkyys nähdään niiden kahden arvon leikkauskohdasta. Tämä asetellaan jokaiseen lämmityspiiriin erikseen.

Asettelu tehdään valikosta:

Lämmityspiiri 1 → Lämm.käyrä1, kaltevuus (720) Lämmityspiiri 2 → Lämm.käyrä2, kaltevuus (1020) Lämmityspiiri 3 → Lämm.käyrä3, kaltevuus (1320)

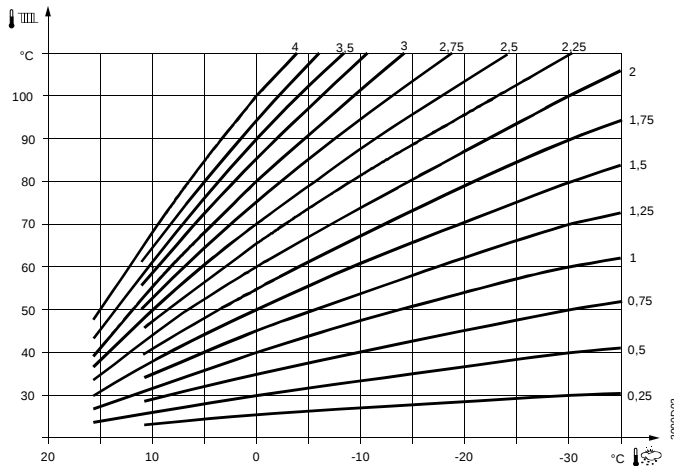

HUOM! Lämmityskäyräasetus perustuu 20°C:n huoneasetusarvoon. Jos huoneasetusarvoa muutetaan, lämmityskäyrä muuttuu automaattisesti uuden arvon mukaan.

Esimerkkiarvoja lämmityskäyrän kaltevuuden säätöön:

Tehdasasetus: 0,5


Lattialämmitys: 0,3 – 0,5

Patterilämmitys: 0,5 – 1,0

Ilmalämmitys: 0,5 – 1,0

Huonelämpötilan muutos käsisäädöllä

Jos haluat laskea tai nostaa huonelämpötilaa joko tilapäisesti tai pysyvästi, kierrä kiertonuppia myötä- tai vastapäivään.



HUOM! Lattialämmityksen tai patterilämmityksen termostaatit saattavat rajoittaa huonelämpötilan kohoamista, jolloin niitä on myös säädettävä suuremmalle.

Perusasetuksen jälkisaätö

Jos huonelämpötilaa ei saada halutuksi, on jälkisaätö tarpeen.

Kylmä sää:


- Jos huonelämpötila on liian alhainen, lisätään lämmityskäyrän kaltevuus arvoa.
- Jos huonelämpötila on liian korkea, vähennetään lämmityskäyrän kaltevuus arvoa.

Lämmin sää:

- Jos huonelämpötila on liian alhainen, kierrä kiertonuppia *Mukavuusas.arvo*, lämmitys myötapäivään 0,5°C ja hyväksy OK-painikkeella.
- Jos huonelämpötila on liian korkea, kierrä kiertonuppia *Mukavuusas.arvo*, lämmitys vastapäivään 0,5°C ja hyväksy OK-painikkeella.

HUOM! Odota säätöjen välillä vuorokausi, jotta lämpötilat ehtivät asettua.

10.7 Lämmityskytön valinta

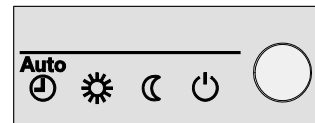

Tällä painikkeella voidaan tehdä vaihtokytentä eri käytötapojen välillä. Valittu käytötapo osoitetaan asianomaisen symbolin alapuolella näkyvällä palkilla.

Automaattikäyttö AUTO

Automaattikäytössä huoneen lämpötilaa säädetään aikaohjelman mukaan. Automaattikäytön ominaisuudet:

- Lämmityskäyttö aikaohjelman mukaan.
- Lämpötilan asetusarvot lämmitysohjelmatyypin "mukavuuskäytönasetusarvo" tai "alennettu asetusarvo" mukaan.
- Suojaustoiminnot ovat aktivoituja
- Automaattinen kesä-/talvikäytön vaihtokytentä aktivoitu.

Jatkuva käyttö tai

Jatkuvassa käytötavassa huonelämpötila pidetään jatkuvasti valitulla tasolla.

Lämmitys mukavuusasetusarvon mukaan

Lämmitys alennetun asetusarvon mukaan

Jatkuvan käytön ominaisuudet:

- Lämmityskäyttö ilman aikaohjelmaa
- Suojaustoiminnot aktivoituja
- Automaattinen kesä-/talvikäytön vaihtokytentä on pois toiminnasta.

Suojauskäyttö

Suojauskäytössä lämmitysjärjestelmä on pois päältä. Sen jäätymissuojaus on kuitenkin toiminnassa (jäätymissuojalämpötila), edellyttäen että jännitteensyöttö ei katkea.

Suojauskäytön ominaisuudet:

- Lämmityskäyttö pois päältä
- Lämpötila jäätyssuoja-tilaan mukaan
- Suojaustoiminnot aktivoituja

Kesä-/talvikäytön vaihtoautomaatiikka on aktiivisena.

10.8 Käyttövesiasetukset

Lämpöpumppu tuottaa käyttövettä vaihtventtiilin avulla. Vaihtventtiili kääntää veden virtauksen käyttövesivaraajaan, jolloin talon lämmitysjärjestelmään ei ladata lämpöä.


Käyttövesivaraajan käyttöveden lämpötila vaihtelee asetettujen arvojen välillä (nimellinen asetusarvo – kytkentäero 5°C).

Käyttöveden lämpötila asetellaan valikosta:

Käyttövesi → Nimellinen asetusarvo (1610)

Tehdasasetus: 50°C

Käyttöveden lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois painamalla käyttövesipainiketta.




Käyttöveden lataustoiminnan ollessa aktiivisena (musta palkki hanan alla), käyttövettä lämmitetään valitun asetusarvon mukaan. Lataustoiminnan ollessa pois kytkettynä (mustaa palkkia ei ole hanan alla), käyttöveden lataus ei ole päällä.

Käyttöveden manuaalinen lataus voidaan käynnistää painamalla käyttöpääätteessä tai huoneyksikössä olevaa käyttövesipainiketta kolmen sekunnin ajan. Tämä toimennopeus käynnistää latauksen ja lataa käyttöveden asetusarvoon.

10.9 Lämpöpumpun resetointi

Aktiiviset lämpöpumpun häiriöilmoitukset palautetaan reset-painikkeella. Esiaseteltua päällekytkennän viivettä ei huomioida, jotta vältytään ei-toivotuilta odotusajoilta käyttöänonoton tai vianetsinnän aikana.

Tätä toimintoa ei pitäisi käyttää normaalikäytön aikana. Lue vikataulukosta huolto-ohje ennen laitteen resetoointia ja kirjaa hälytys huoltokirjaan.



10.10 Informaation näyttö

Säätimen ollessa perusnäytössä (paina Esc -painiketta päästäksesi perustilaan), käyttöäätteen INFO -painiketta painamalla pääset lukemaan laitteen sen hetkisiä tapahtumia. Mikäli laitteessa on häiriöitä, käyttöpääte kertoo häiriön syyn ensimmäisenä. Info-valikkoa voit selata kiertonuppia pyörittämällä tai info -painiketta painamalla. Info-valikosta näet käytössä olevien laitteiden tilatiedot, lämmityspiirien asetusarvot, sekä lämpötilat.

11 LAITOSKOHTAINEN ASETTELU

11.1 Kellonaika ja päivämäärä

Rivinumero	Ohjausrivi
1	Tunnit / minuutit
2	Päivä / kuukausi
3	Vuosi
5	Kesäajan alku
6	Kesäajan loppu

Säätimessä on vuosikello, jossa on kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä. Jotta lämmitysohjelma toimisi oikein, kellonaika ja päivämäärä täytyy asettaa oikein.

Kesä-/talviaajan vaihtokytkentä

Kesä- ja talviaikaan siirtymistä varten asetetut päivämäärät huolehtivat siitä, että ensimmäisenä kyseisen päivämäärän jälkeisenä sunnuntaina kellonaika vaihtuu automaattisesti ajasta 02:00 (talviaika) aikaan 03:00 (kesäaika) tai ajasta 03:00 (kesäaika) aikaan 02:00 (talviaika).

Kellonajan asettelu:

Näytön ollessa perusnäytössä

1. Paina OK-painiketta päästäksesi valikkoon.
2. Valitse *Kellonaika ja Päivämäärä*, hyväksy OK-painikkeella.
3. Paina OK-painiketta, asettele tunnit oikeaan aikaan, hyväksy OK-painikkeella.
4. Asettele minuutit oikeaan aikaan, hyväksy OK-painikkeella.
5. Pyöritä rullasta *Päivä/kuukausi* -valikkoon
6. Paina OK-painiketta. Asettele kuukausi, hyväksy OK-painikkeella.
7. Asettele päivämäärä ja hyväksy OK-painikkeella.
8. Pyöritä rullasta *Vuosi* -valikkoon
9. Asettele vuosi oikeaksi, hyväksy OK-painikkeella.

11.2 Kielen valinta

Käyttöpäätteessä on useita eri kielivaihtoehtoja. Kielen pääset muuttamaan valikosta *Käyttäjätöiminnot*.

Rivinumero	Ohjausrivi
20	Kieli Saksa Englanti Ranska Hollanti Espanja Portugali Tanska Suomi Ruotsi

11.3 Aikaohjelmat

Lämmityspiirejä ja käyttöveden valmistusta varten on käytettävissä erilaisia aikaohjelmia. Ne ovat päällekytkettyjä *Automaattinen* -käyttötavassa ja ohjaavat lämpötilatasojen (ja niihin liittyvien asetusarvojen) vaihtoja aseteltujen kytkentäaika-kojen mukaisesti.

Kytkeäjäat voidaan asettaa yhdistelminä useita päiviä varten tai erikseen yksittäisille päville. Aikaohjelmien määrittelyä voidaan nopeuttaa huomattavasti esivalitsemalla päiväryhmiä, kuten ma...pe ja la...su, jolloin käytetään samoja kytkentäaikoja.

11.4 Lämmityspiiri

Lämmityspiirin laitoskohtainen asettelu tehdään *Asian tuntija* -tasolla. Jokaiseen piiriin tulee tehdä piirikohtainen asettelu. Käyttöön tulevat lämmityspiiri tulee kytkeä päälle käyttöpäätteen *konfiguraatio* -valikosta. Kun päällekytkentä on suoritettu, menovesianturin (B1/B12/B14) liittäminen säätimeen aktivoi lämmityspiirin. Lämmityspiiri 1 on tehtaalta valmiiksi kytketty päälle.

11.4.1.1 Lämmityspiirien käyttöönotto

Valikko: Konfiguraatio

Rivinumero	Ohjausrivi
5710	Lämmityspiiri 1
5715	Lämmityspiiri 2
5721	Lämmityspiiri 3

Lämmityspiirit tulee merkata hyvin piirien asetteluun ja mahdollisten huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.

Piirikohtaisen asettelu suorittamaan valikosta *Lämmityspiiri 1 / Lämmityspiiri 2 / Lämmityspiiri 3*

11.4.1.2 Käyttötapa

Rivinumero			Ohjausrivi	
LP1	LP2	LP3		

700	1000	1300	Käyttötapa
-----	------	------	------------

Lämmityspiirien käyttötapa voidaan valita piirikohtaisesti *Lämmityspiiri* valikosta.

11.4.1.3 Lämmityspiirien asetusarvot


Tehdasasetus: 20°C

Rivinumero				Ohjausrivi
LP1	LP2	LP3		
710	1010	1310		Mukavuuskäytön asetusarvo
712	1012	1312		Alennettu asetusarvo
714	1014	1314		Jäätymissuojan asetusarvo

Käyttötapojen toiminta

Huonelämpötilaa voidaan säätää erilaisten asetusarvojen mukaan. Nämä asetusarvot aktivoituvat valitun käyttötavan mukaan ja aikaansaavat siten erilaisia lämpötilatasoja huonetiloissa.

Aetusarvojen asettelualueet muotoutuvat niiden keskinäisen riippuvuuden perusteella. Tämä ilmenee seuraavasta kaaviosta:

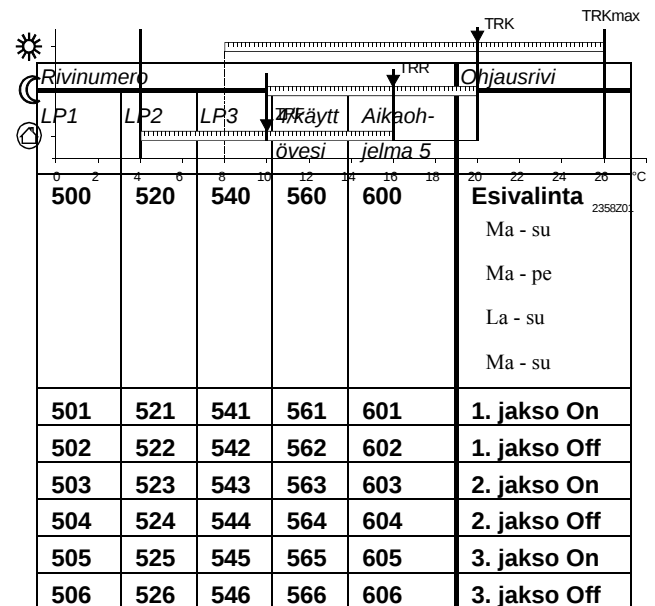

TRKmax Mukavuuden maksimiasetusarvo

TRK Mukavuuskäytön asetusarvo

TRR Alennettu asetusarvo

TRF Jäätymissuojan asetusarvo

Jäätymissuojaus


Suojauskäytössä estetään automaattisesti huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. Tällöin huonelämpötila pidetään jäätymissuoja-asetusarvon mukaisena.

11.4.1.4 Lämmityskäyrän kaltevuus

Lämmityskäyrän perusteella lasketaan menovesilämpötilan asetusarvo, jota käytetään menoveden lämpötilan säätöön kulloistenkin sääolojen mukaisesti.

Mitä suurempi on lämmityskäyrän kaltevuus, sitä enemmän menoveden lämpötila muuttuu ulkolämpötilan las-
kiessa. Toisin sanoen, jos huonelämpötila on väärä alhaisissa ulkolämpötiloissa mutta ei korkeammissa, käyrän kaltevuutta täytyy muuttaa.

Tehdasasetus: 0,5

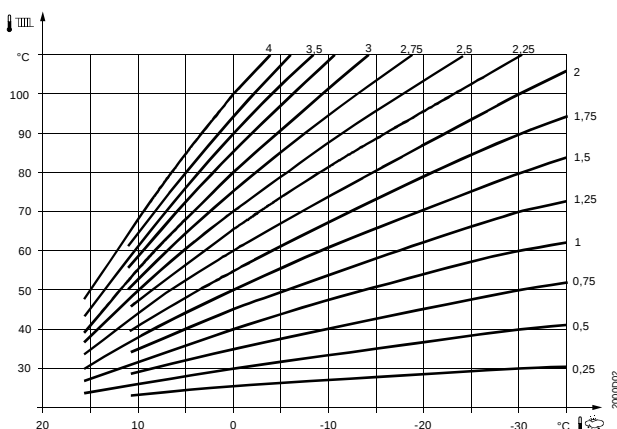

Asetuksen korottaminen: Korottaa menoveden lämpötilaa erityisesti alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Asetuksen alentaminen: Laskee menoveden lämpötilaa erityisesti korkeissa ulkolämpötiloissa.

Lämmityskäyrän asetus perustuu 20 °C:n mukavuus asetusarvoon. Jos huonelämpötilan asetusarvoa muutetaan, lämmityskäyrä muuttuu automaattisesti uuden arvon mukaan.

Rivinumero			Ohjausrivi
LP1	LP2	LP3	
730	1030	1330	Kesän/talven lämmitysraja

11.4.1.5 Kesän / talven lämmitysraja

Kesän/talven lämmitysraja kytkee lämmityksen päälle tai pois vuotuisten lämpötilaolojen mukaan. Tämä vaihtokytkentä tapahtuu automaattikäytössä automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse tällöin kytkeä lämmitystä päälle tai pois. Kyseisiä vuosittaisia ajanjaksoja voidaan lyhentää tai pidentää muuttamalla asetettuja arvoja.

Korotus: Talvikäyttö alkaa aikaisemmin
Kesäkäyttö alkaa myöhemmin

Alennus: Talvikäyttö alkaa myöhemmin
Kesäkäyttö alkaa aikaisemmin

- Toiminto ei ole käytössä käytettävissä "Jatkuva MUKAVUUS-käyttö" ☀
- Näytöllä näkyy "Säästö"
- Rakennuksen lämmönvarauskyvyn huomioimiseksi käytetään ulkolämpötilan vaimennusta


Rivinumero			Ohjausrivi
LP1	LP2	LP3	
720	1020	1320	Lämmityskäyrän kaltevuus

HUOM! Mikäli järjestelmässä on lämmityspiirejä, joita ei haluta pysäyttää kesäisin (kosteat tilat), tulee kyseisen piirin lämmitysraja asetella pois päältä (---).

Kesän/talven lämmitysraja noudattaa "vaimennettua ulkolämpötilaa". Vaimennettu ulkolämpötila tarkoittaa 20h:n keskilämpötilaa.

Alla esimerkki Kesän/talven lämmitysrajan toiminnasta.

Esimerkki:

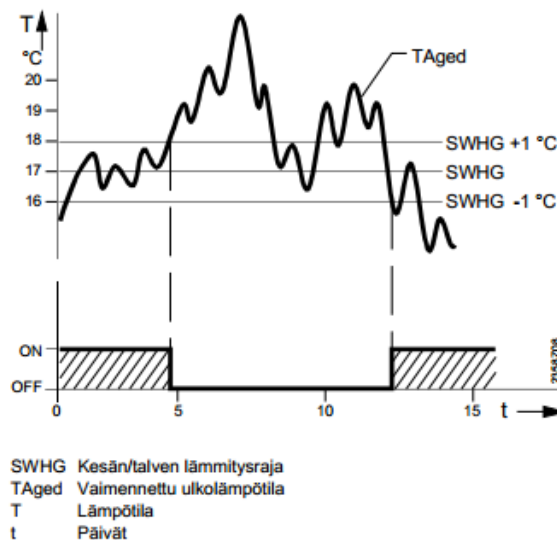

SWHG Kesän/talven lämmitysraja
T_Aged Vaimennettu ulkolämpötila
T Lämpötila
t Päivät

SWHG Kesän/talven lämmitysraja
T_Aged Vaimennettu ulkolämpötila
T Lämpötila
t Aika

11.4.1.6 Menoveden raja-asetusarvot

Rivinumero	Ohjausrivi
1620	Vapautus 24h/vrk Lämmityspiirien aikaohjelmat Aikaohjelma 4 / käyttövesi

Tällä rajoituksella määritellään raja-arvot menoveden asetusarvoalueelle. Jos lämmityspiirin pyytämä menovesilämpötilan asetusarvo saavuttaa vastaavan raja-arvon, asetusarvo pysyy maksimi- tai minimiraja-arvossa lämmönpyynnön kasvaessa tai laskiessa.

Menojohdon alimman ja ylimmän lämpötilan asettaminen on erittäin tärkeää, jos kiinteistössä on lattialämmitys. Jos talossa on lattialämmitys ja parkettilattia, niin menoveden lämpötila ei saa ylittää lattiavalmistajan suosituksia.

Rivinumero				Ohjausrivi
LP1	LP2	LP3		
740	1040	1340		Menoveden min. asetusarvo
741	1041	1341		Menoveden maks. asetusarvo

Lämmitysjärjestelmä, menoveden minimilämpötila:

Säätöalue: 8-45°C

Tehdasasetus: 12°C

Lämmitysjärjestelmä, menoveden maksimilämpötila

Säätöalue: 12-95°C

Tehdasasetus: 45°C

Jokaiselle lämmityspiirille määritellään omat minimi- ja maksimi asetusarvot.

HUOM! Menoveden min. asetusarvoa voidaan kasvat-
taa, jos kiinteistössä halutaan pitää lattialämmitystä
päällä myös kesällä. Tätä ominaisuutta varten sinun
tulee huomioida myös ”Kesän/talven lämmitysraja”.

11.5 Käyttövesi

Käyttövesipainike tulee olla painettuna käyttövesitoi-
minnon aktivoinniseksi (palkki hanan alla). Käyttöveden
laitoskohtainen asettelu tehdään *Asiantuntija* –tasolla.

Lämpöpumppu lataa käyttövetä kiinteän lämpötilarajan
mukaan.

Seuraavilla asetuksilla pystyt vaikuttamaan käyttöveden
toimintaan.

11.5.1.1 Käyttöveden asetusarvot

Käyttövetä säädetään eri asetusarvojen mukaan. Nämä
asetusarvot aktivoidut valitun käyttötavan mukaan ja

aikaansaavat kulloinkin halutun lämpötilan käyttövesiva-
raajassa.

Tehdasasetukset:

Nimellinen asetusarvo 50°C

Alennettua asetusarvo 45°C

11.5.1.2 Käyttöveden vapautus

Vapaustus –parametri (1620) määrää, minkä mukaan
käyttöveden lataus tapahtuu.

Tehdasasetus: 24h/vrk

24h/vrk

Käyttöveden lämpötilaa säädetään aikaohjelmista riip-
pumattomasti koko ajan käyttöveden lämpötilan nimel-
lisasetusarvon mukaan.

Aikaohjelma 4 / käyttövesi

Käyttöveden lämmityksessä noudatetaan säätimen aika-
ohjelmaa 4. Tällöin sen aseteltuina käyttöaikoina tehdään
vaihtokytkentöjä nimellisen asetusarvon ja alennetun
asetusarvon välillä.

11.5.1.3 Käyttöveden bakteeriestotoiminto

Säätimessä on yksityiskohtaisesti aseteltava bakteerines-
totoiminto, joka estää legionellabakteerin kasvua varaa-
jassa. Toiminto on mahdollista ohjelmoida päälle kiinte-
älle viikonpäivälle tai jaksottain tapahtuvaksi. Kaikki
legionella asetellut tehdään *Asiantuntija* -tasolla.

Valikko: Käyttövesi

Jaksottain

Legionellaneestotoiminto toistetaan asetelluin välein (oh-
jausrivi 1641)

Kiinteä viikonpäivä,

Legionellaneestotoiminto voidaan aktivoida kiinteästi
valittuna viikonpäivänä (ohjausrivi 1642). Tällöin varaa-
ja lämmitetään legionellaneeston asetusarvoon aseteltuna
viikonpäivänä riippumatta varajaan aiemmista lämpöti-
loista.

Legionellaneeston asetusarvo (1645)

Tehdasasetus: 55°C

Legionellaneeston kiertovesipumppu (1647)

Mikäli laitteeseen on kytketty käyttöveden kierto-
vesipumppu, voidaan se päällekytkä legionellaneeston
ajaksi

Tehdasasetus: OFF

11.5.1.4 Käyttöveden latauksen kytkentäero

Käyttövesi tuotetaan varajaan lämpöpumpulla vaihto-
venttiilin avulla. Käyttöveden latauksessa varajaan kool-

la sekä lämpöpumpun teholla on merkitystä kompressorin käyntiaikaan. Kompressorin tulisi käydä mahdollisimman pitkiä jaksoja pitkäikäisen toiminnan takaamiseksi. Päälekytkennän kytkentäerolla pystyt vaikuttamaan kompressorin käyntiaikoihin käyttöveden latauksessa. Huomioi, että kasvattamalla asetusarvoa, kulutetun käyttöveden määrä vähenee. Tämä vaikuttaa alennavasti käyttöveden riittävyyteen kulutuksen yhteydessä.

Valikko: Käyttövesivaraaja

Rivinumero	Ohjausrivi
5024	Kytkentäero

Tehdasasetus: 5°C

Jos käyttöveden lämpötila on enemmän kuin tässä asetetun kytkentäeron verran ajankohtaista asetusarvoa alhaisempi, käyttöveden lataus käynnistyy.

Käyttöveden lataus päättyy, kun lämpötilasaavuttaa ajankohtaisen asetusarvon.

Esimerkki: Käyttöveden lataus käynnistyy, kun käyttöveden mittausanturi B3 alittaa nimellinen asetusarvo (1610) 55°C – kytkentäero (5024) 5°C.

- Kasvattamalla *Kytkentäero* asetusarvoa, kompressorin käy pidemmän käyntijakson käyttöveden valmistukseen.
- Pienentämällä asetusarvoa, kompressorin käyntiaika lyhenee

11.6 Lämminvesikiertopumppu

Kiertovesipumpulle voidaan määritellä aikaohjelma tai kiertovesipumppu voi voutattaa käyttöveden aikaohjelmaa 4. Mikäli näitä toimintoja halutaan käyttää, tulee kiertovesipumppu kytkeä maalämpöpumpun ohjausautomaatiikkaan.

11.6.1.1 Lämminvesikiertopumpun vapautus

Tällä asetuksella voit asettaa lämpimänvedenkiertopumpun toimintatavan


Tehdasasetus: Käyttöveden vapautus

Käyttöveden vapautus (1660)

Kiertovesipumppu käy, kun käyttöveden lämmitys on vapautettu

Aikaohjelma 4 / käyttövesi

Kiertovesipumppu noudattaa säätimen aikaohjelmaa 4. Tällöin kiertovesipumppu on päällä (ON) aikaohjelman ollessa vapautettu ja sammutettuna (OFF) aikaohjelman ollessa ei vapautettu.

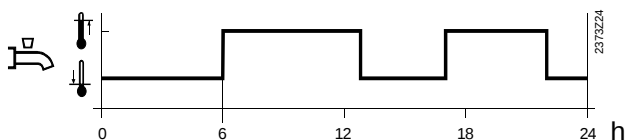

Versio 1-0

11.7 Jäähdytyspiiri

Jäähdytyspiiriin ohjaukseen tarvittavat lisävarusteena saatavan AVS75 laajennusmoduulin. Lämpöpumppu voi ohjata kahta jäähdytyspiiriä.

Jäähdytyspiirien laitoskohtainen asettelu tehdään *Asian tuntija* -tasolla. Jokaiseen piiriin tulee tehdä piirikohtainen asettelu. Käyttöön tulevat jäähdytyspiiri tulee kytkeä päälle käyttöpäätteen *konfiguraatio* -valikosta. Kun päälekytkentä on suoritettu, menovesianturin (B16) liittäminen säätimeen aktivoi jäähdytyspiirin.

Kun jäähdytyskäyttö vapautetaan, symbolin alapuolelle ilmestyy näytöllä palkki. Jäähdytyskäyttö valitaan painamalla jäähdytyskäytön painiketta. Jäähdytyskäyttö on aktiivinen, kun lämmityskäytön palkkia ei näy.



Jäähdytyskäytön ominaisuudet:

- Jäähdytyskäyttö aikaohjelman mukaan
- Lämpötilan asetusarvo "Mukav. as.arvo., jäähdytys" -asetuksen mukaan
- Suojaustoiminnot aktiivisina
- Jäähdytysraja ulkolämpötilan mukaan

11.7.1.1 Jäähdytyspiirien käyttöönotto

Valikko: Konfiguraatio

Rivinumero	Ohjausrivi
5711	Jäähdytyspiiri 1
5716	Jäähdytyspiiri 2

11.7.1.2 Käyttötapa

Valikko: Jäähdytyspiiri 1 / 2

Tehdasasetus: Automaattinen

Rivinumero	Ohjausrivi
JP1	JP2
901	1201
	Käyttötapa
	Suojaus Automaattinen Alennettu Mukavuus

Käyttötapa voidaan asettaa huoneyksikön tai käyttöpäätteen käyttötappainikkeella tai yllä mainitulla ohjausrivillä.

OFF:

Jäähdytystoiminto on pois päältä.

Automaattinen:

Automaattikäytössä huonelämpötilaa säädetään aikaohjelman mukaan *Mukavuus* ja *Alennetun* asetusarvon välillä.

11.7.1.3 Asetusarvot

Rivinumero		Ohjausrivi
JP1	JP2	
902	1202	Mukavuuskäytön asetusarvo
903	1203	Alennettu asetusarvo
905	1205	Mukavuuden min.as.arvo

Mukavuuskäytön asetusarvo

Huonelämpötilaa säädetään jäähdytyskäytön aikana tässä asetetun mukavuuskäytön asetusarvon mukaan. Jäähdytyksen mukavuusasetusarvoa voidaan muuttaa myös huoneyksikön kiertonupilla.

Tehdasasetus: 23 °C



On suositeltavaa asetella jäähdytyksen asetusarvo riittävän korkealla tasolla, jotta ei tule vedon tunnetta. Lisäksi kannattaa jättää riittävä ero lämmityskäytön ja jäähdytyskäytön välille, mikä parantaa mukavuutta ja järjestelmän vaukautta.

Alennettu asetusarvo

Huonelämpötilaa säädetään jäähdytyskäytön aikana tässä asetetun alennetun asetusarvon mukaan.

Tehdasasetus: 25°C

Mukavuuden minimi asetusarvo

Mukavuuskäytön asetusarvoa ei voi asetella alemmaksi, kuin tässä aseteltu arvo.

Tehdasasetus: 10°C

11.7.1.4 Jäähdytyksen ominaiskäyrä

Säädin määrittelee jäähdytyskäyrän mukaan tarvittavan menoveden asetusarvon ulkolämpötilan perusteella. Jäähdytyksen ominaiskäyrä määritellään asettamalla kaksi kiinteää pistettä (menoveden asetusarvo 25 °C:n ja 35 °C:n ulkolämpötiloissa).

Rivinumero		Ohjausrivi
JP1	JP2	
908	1208	Menoveden as.arvo/UL 25°C
909	1209	Menoveden as.arvo/UL 35°C

Menoveden as.arvo/UL 25 °C


Tämä määrää jäähdytykseen tarvittavan menoveden lämpötilan 25 °C:n sekoitetussa ulkolämpötilassa ottamatta huomioon kesäkompensointia.

Tehdasasetus: 21°C

Menoveden as.arvo/UL 35 °C

Tämä määrää jäähdytykseen tarvittavan menoveden lämpötilan 35 °C:n sekoitetussa ulkolämpötilassa ottamatta huomioon kesäkompensointia.

Tehdasasetus: 18°C

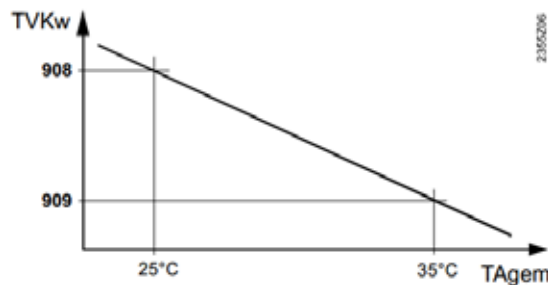

TVKw Jäähdytyksen menoveden asetusarvo

TAgem Sekoitettu ulkolämpötila

Asetettu jäähdytyksen ominaiskäyrä perustuu 25 °C:n huonelämpötilan asetusarvoon. Jos huonelämpötilan asetusarvoa muutetaan, jäähdytyksen ominaiskäyrä muuttuu automaattisesti uuden arvon mukaan.

Rivinumero		Ohjausrivi
JP1	JP2	
912	1212	Jäähdytysraja UL:ssa
913	1213	Lämm/jäähd lukitus aika

Jäähdytysraja UL:ssa:

Jos sekoitettu ulkolämpötila on jäähdytysrajan yläpuolella, jäähdytys vapautuu. Jos sekoitettu ulkolämpötila laskee vähintään 0,5 K jäähdytysrajan alapuolelle, jäähdytys estyy.

Tehdasasetus: 20°C

Lämmityksen / jäähdytyksen lukitus aika:

Lämmitys- ja jäähdytyskäytön välissä oleva lukitusaika. Lämmityksen kytkeydyttyä kesäkäytölle, tähän asetetun ohjeajan ajan jäähdytyskäyttö on estetty.

Tehdasasetus: 24h

11.7.1.5 Menoveden asetusarvojen rajoitukset

Jäähdytyksessä käytettävälle menoveden lämpötilalle voidaan asettaa alaraja. Rajoituskäyrä määritellään asettamalla kaksi kiinteää pistettä. Tulokseksi saadulle menoveden asetusarvolle on lisäksi annettu alaraja, eikä se saa alittaa 5 °C:ta.

Rivinumero		Ohjausrivi
JP1	JP2	
923	1223	Menov. min.as.arvo/UL 25°C
924	1224	Menov. min.as.arvo/UL 35°C

Menoveden min.as.arvo/UL 25 °C

Tämä asetus määrää alhaisimman sallitun menoveden lämpötilan 25 °C:n sekoitetussa ulkolämpötilassa.

Tehdasasetus: 18°C

Menoveden min.as.arvo/UL 35 °C

Tämä asetus määrittää alhaisimman sallitun menoveden lämpötilan 35 °C:n sekoitetussa ulkolämpötilassa.

Jos hyväksyttävää ulkolämpötila-arvoa ei ole käytettävissä, säädin käyttää parametrin "Menov. min.as.arvo/UL 35°C" asetusta.

Tehdasasetus: 18°C

11.7.1.6 Huoneanturin vaikutus

Jos järjestelmässä käytetään huonelämpötila-anturia, voidaan säätimelle määrittellä huonekompensoinnin vaikutus.

Rivinumero		Ohjausrivi
JP1	JP2	
928	1228	Huonevaikutus

Huonevaikutus:

Mitä enemmän huonelämpötilan halutaan vaikuttavan jäähtymisen menoveden lämpötilaan, sitä suuremmaksi asetusarvo määritellään.

Säätöalue: 0 – 100%

Tehdasasetus: 80%

11.8 Lämpöpumpun asetukset

11.8.1.1 Latauspumpun kierrosnopeuden raja-arvot

Lämpöpumpun latauspumppu (Q9 / LP) on kierrosnopeusohjattu. Pumppu toimii kompressorin käydessä asetettujen minimi- ja maksimi kierrosluvun välillä, pitäen latauksen lämpötilaeron asetusarvossa. Tämä toiminto mahdollistaa lämpöpumpun parhaan hyötysuhteen.

Pumppu pyörii myös kompressorin ollessa sammuksissa, tällöin säädin ajaa pumppua minimi kierrosnopeudella. Aseteltaessa pumpun kierrosnopeuden raja-arvoja, tulee huomioida lämpöpumpun mallikohtainen minimivirtaus. Latauksen virtaus ei saa alittaa lämpöpumpun minimivirtausta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteessa. Katso mallikohtainen minimivirtaus kohdasta *Tekniset tiedot*.

Valikko: Lämpöpumppu

Rivinumero	Ohjausrivi
2792	Pumpun minimikierrosluku
2793	Pumpun maksimikierrosluku

Pumpun minimikierrosluku, 2792:

Sallittu säätöalue: 40-70%

Tehdasasetus: 50%

Pumpun maksimikierrosluku, 2793:

Sallittu säätöalue: 70-100%

Tehdasasetus: 100%

HUOM! Pienentäessä maksimikierroslukua, tarkasta minimivirtaus virtausmittarilla latauksen linjasäätöventtiilistä.

11.8.1.2 Paluuesilämpötilan kytkentäero

Tällä asetusarvolla määritellään lämpöpumpun käynnistysrajat paluuesiohjatussa järjestelmässä. Paluuesiohjatussa järjestelmällä tarkoitetaan laitosta, jossa ei ole lämmitysvaraajan mittauksia. Tällä asetusarvolla ei ole vaikutusta järjestelmissä, jossa on lämmitysvaraajan mittaukset.

Kompressori kytkeytyy päälle ja pois paluueden lämpötilan (B71) ja paluueden lämpötilan kytkentäeron mukaan.

- Kasvattamalla asetusarvoa, kompressori käy pidemmän käyntijakson lämmityskäytössä
- Alentamalla asetusarvoa, kompressori käy lyhyemmän käyntijakson lämmityskäytössä.


Asetus määritellään *Asiantuntija*-tasolla

Valikko: Lämpöpumppu

Rivinumero	Ohjausrivi
5711	Paluuesilämp. kytkentäero

Säätöalue: 1°C - 20°C

Tehdasasetus: 6°C

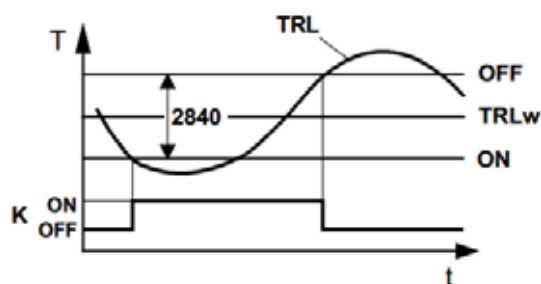

2840 Paluuesilämpötilan kytkentäero

OFF Poiskytkentäpiste


ON Pällekytkentäpiste

TRLw Paluueden lämpötilan asetusarvo

K Kompressori

Kun paluueden lämpötila nousee yli asetusarvon puolen kytkentäeron verran, kompressori kytkeytyy pois päältä. Kun paluueden lämpötila alittaa asetusarvon puolen kytkentäeron verran, säädin kytkee kompressorin toimintaan.

Jos paluuveden lämpötila laskee 30°C:n alapuolelle, kytkentäeroa pienennetään niin, että päällekytkentäpiste lähenee asetusarvoa. Paluuveden asetusarvon ollessa 20°C päällekytkentäpiste on sama kuin paluuveden asetusarvo.

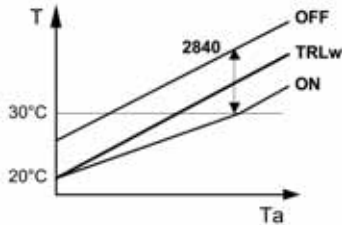

2840	Paluuviesilämpötilan kytkentäero
TRLw	Paluuvien lämpötilan asetusarvo
T	Lämpöpumpun paluuviesilämpötila
OFF	Poiskytkentäpiste
ON	Päällekytkentäpiste
Ta	Ulkolämpötila

11.9 Varaajan sähkövastuksien ja menoveden sähkölämmittimen ohjelmointi

Lämmitysjärjestelmän sähkövastuksia voidaan ohjata lämpöpumpun säätimellä. Sähkövastuksien toiminnolle on monta eri toimintatapaa. Ohjelmoidessa tulee tietää vastuksien suunniteltu toimintatapa. Tuleeko vastuksien toimia ainoastaan häiriötilanteissa, kompressorin käytön lisänä käyttöveden ja lämmityksen tuotossa, bakteerines-totoinnassa, käyttöveden latauksessa lisänä vai lämmityskäytön lisänä. Tehdasasetuksena vastukset on ohjel-moitu toimimaan häiriökäytössä, ei yhtä aikaa kompres-sorin kanssa. Mikäli vastus ohjelmoidaan toimimaan kompressorin kanssa samanaikaisesti (lisänä), tulee varmistaa kiinteistön sähkön riittävyys.

Vastuksien hallintaan säätimessä on kolme releohjausta. Releohjaukset tulee ohjelmoida vastaamaan kytkentää. Mikäli relelähtöön ei kytketä ohjausta, tulee ohjausrivi ohjelmoida ”Ei ole”.

Asetus määritellään *Asiantuntija* -tasolla.

Valikko: Konfiguraatio

Rivinumero	Ohjausrivi	
5980	Relelähtö QX1	Sähkölämmit. menov. K25
5981	Relelähtö QX2	Sähkölämmit. menov. K26
5982	Relelähtö QX3	Käyttöv. sähkölämmitin K6

11.9.1.1 Sähkövastusohjaus, K25/K26 toimintatapa

Sähkövastusohjaus (K25/K26) toimii tehdasasetuksena *Korvaava* -toiminnon mukaan. Tällöin vastus ei kytkeydy päälle samanaikaisesti kompressorin kanssa. Toimin-

tatapa voidaan muuttaa käyttöpäätteen valikosta. Muutos tehdään *Asiantuntija* -tasolla.

Valikko: Lämpöpumppu

Rivinumero	Ohjausrivi
2880	Käytä sähkö-menovettä

Tehdasasetus: Korvaava

Korvaava: Sähkövastusohjausta käytetään ainoastaan häiriötilanteissa.

Lämpöpump. täysitoiminta: Sähkövastusohjausta käytetään täydentäen kompressorin lämmityskäytössä.

Käyttöveden täysitoiminta: Sähkövastusohjausta käytetään täydentäen kompressorin käyttöveden valmistuksessa. Lämmityskäytössä vastus toimii *Korvaava* toiminnon mukaan.

LP:n ja käyttöved. täysitoim.: Sähkövastusohjausta käytetään täydentäen kompressorin käyttöveden ja lämmityksen valmistuksessa.

Legionella toiminto: Sähkövastusohjaus toimii kuten *Korvaava* toiminnossa, jonka lisäksi ohjaus on aktiivinen legionella toiminnossa.

HUOM! Legionella toiminnan aktivoinnin yhteydessä on otettava huomioon, voiko menovesilämmitin toteuttaa käyttöveden kuumennuksen hydraulisesti. Mikäli menovesilämmittimet on kytketty lämmityslinjaan, tulee kuumennus tehdä K6 vastuksen avulla.

Rivinumero	Ohjausrivi
2881	Sähkö-menoveden estoaika
2882	Sähkö-menoveden vap.integr
2883	Sähkö-menoveden pal.integr
2884	Sähkö-menov. vap. UL alle

Sähkömenoveden estoaika

Sähkövastusohjaus saa käynnistyä aikaisintaan sen jälkeen, kun tällä parametrilla asetettu estoaika on kulunut umpeen kompressorin (K1) käynnistymisen jälkeen.

Estoaika otetaan huomioon vain silloin, kun ohjausta käytetään kompressorikäytön lisänä. Jos sähkölämmityksen asetuksena on ”Korvaava”, estoaikaa ei oteta huomioon.

Säätöalue: 0 - 255min

Tehdasasetus: 30min

Sähkömenoveden vapautus integraali

Kun käytetään kaksi- tai kolmiportaista läpivirtausvastusta, portaat vapautetaan vapautus- ja palautusintegraalin mukaan (2882 ja 2883).

Säätöalue: 0 - 500°Cmin

Tehdasasetus: 250°Cmin

Sähkö-menoveden palautus integraali

Jos oloarvo on päällekytkentäpisteen yläpuolella, säädin kytkee viimeksi kytketyn (säätävän) portaan pois päältä ja alkaa muodostaa mahdollisesta lämpöylimäärästä palautusintegraalia.

Seuraavaksi alempi porras kytketään pois päältä, kun lämpöylimäärä saavuttaa asetetun palautusintegraalin (2883).

Uutta vapautusta varten vapautusintegraalin täytyy jälleen täyttyä.

Säätöalue: 0 - 500°Cmin

Tehdasasetus: 20°Cmin

Sähkö-menov. vap. UL alle

Tämä asetus otetaan huomioon vain silloin, kun vastusohjausta käytetään kompressorikäytön lisänä (2880). "Korvaava"-asetuksella sähkölämmitin on aina vapautettu.

Sähkölämmitin vapautetaan vain silloin, kun vaimennettu ulkolämpötila on tässä asetetun lämpötilan alapuolella.

Säätöalue: (---)** -30 - +30°C

Tehdasasetus: ---

**Ei määriteltyä vapautuslämpötilaa

11.9.1.2 Sähkövastusohjaus, K6 (käyttövesi) toimintatapa

HUOM! KAIKKI SÄHKÖVASTUKSET ON VARUSTELTAVA TERMOSTAATEILLA!

Sähkövastusohjaus K6 toimii tehdasasetuksena *Korvaava* -toiminnon mukaan. Tällöin vastus ei kytkeydy päälle saman aikaisesti kompressorin kanssa. Toimintatapa voidaan muuttaa käyttöpäätteen valikosta. Muutos tulee tehdä *Asiantuntija* -tasolla.

Valikko: Käyttövesivaraaja

Rivinumero	Ohjausrivi
5060	Sähkölämmittimen käyttötapa

Tehdasasetus: Korvaava

Korvaava: Sähkövastusohjaus huolehtii käyttöveden latauksesta, jos lämpöpumppu menee häiriötilaan.

Kesä: Kun kaikki lämmityspiirit ovat kytkeytyneet kesäkäyttöön, sitä seuraavasta päivästä lähtien sähkövastusohjaus huolehtii käyttöveden latauksesta.

Lämmityskäytön aikana sähkövastusohjauksen toimintatapa on *Korvaava* toiminnon mukainen.

Aina: Käyttövesi ladataan aina sähkövastuksella.

Jäähdytyskäyttö: Kun lämpöpumppu on jäähdytyskäytössä, käyttövesi ladataan sähkövastuksella.

Lämmityskäytön aikana sähkövastusohjauksen toimintatapa on *Korvaava* toiminnon mukainen.

Legionellanestotoiminto: Mikäli lämpöpumppuun on ohjelmoitu bakteeriestotoiminto, toiminto suoritetaan K6 sähkövastuksella.

11.9.1.3 Sähkövastuksien termostaattien asettelu

Varaajaan asennettavat sähkövastukset tulee aina varustella termostaateilla. Vastuksen termostaatti tulee asetella niin korkeaan asetusarvoon, että lämpöpumppu pystyy suorittamaan latauksen loppuun. Lämmitysvaraajassa termostaatin asetusarvo tulee asetella korkeimman lämmityspiirin mukaan.

Esimerkki, käyttövesi:

Lämpöpumppuun määritelty käyttöveden asetusarvo +55°C. Termostaatti tulee asetella +65°C.

Tämä varmistaa, että lämpöpumppu pystyy lataamaan käyttöveden nimellisasetusarvoon.

Esimerkki, patterilämmitys:

Patterilämmityspiirin määritelty *menoveden* maksimiasetusarvo on määritelty +60°C. Termostaatti tulee asetella +70°C.

Esimerkki, lattialämmitys:

Lattialämmityspiirin määritelty *menoveden* maksimiasetusarvo on määritelty +40°C. Termostaatti tulee asetella +45°C.

11.10 Lisälämmönlähteen ohjaus

Lisälämmönlähteellä tarkoitetaan maalämpöjärjestelmän kanssa toimivaa lämmityslaitetta, jolla tuotetaan lisää lämpöä lämmitys- ja/tai käyttövesijärjestelmään. Lisälämmönlähteinä voi olla maakaasu, öljy, sähkö, pelletti tai kaukolämpö. Lisälämmönlähdettä voidaan ohjata joko karkitieto-, 230V- tai 0-10V ohjauksella. Ensimmäiseksi kiinteistön lämmöntarve tuotetaan maalämmöllä, jonka jälkeen tehon / lämmön jäädessä alle asetusarvon, lämpöpumppu ohjaa lisälämmönlähteen päälle. Lisälämmönlähteen ohjaukseen tarvitaan lisävarusteena saatava laajennusmoduli (AVS75.370) sekä menovesianturi (B10). Lisälämmönlähteen käyttöönotto suoritetaan *Asiantuntija* -tasolla.

Valikko: Lisälähde

Rivinumero	Ohjausrivi
3690	As.arvon korotus päälähde
3691	Päätuottajan tehoraja
3692	Käyttöveden latauksessa
3694	Ulkolämp.raja LKV lataus
3700	Vapautus ulkolämp.alle
3701	Vapautus ulkolämp.yli
3705	Jälkikäynti
3710	Minimi asetusarvo
3720	KytKentäintegraali
3722	KytKentäero Off
3723	Estoaika

Asetusarvon korotus päälähde: Sillä hetkellä, kun lisälämmönlähde vapautetaan, lämpöpumpun asetusarvoa korotetaan asetetun arvon verran.

Säätöalue: 0°C - 10°C

Tehdasasetus: 0°C

Päätuottajan tehoraja: Asetus ei ole käytössä.

Käyttöveden latauksessa: Lisälämmönlähteen toimintatapa käyttöveden valmistuksessa.

HUOM! Ennen asetuksen muuttamista tulee varmistaa, että lataus on hydraulisesti mahdollinen.

Tehdasasetus: Riippuu laitoskaaviosta

Ulkolämpötilaraja LKV lataus: Mikäli lisälämmönlähde on *lukittu* käyttöveden valmistuksessa, tällä parametillä tila voidaan ohittaa ulkolämpötilarajan mukaan.

Rivinumero	Ohjausrivi
4102	Estää muut lämmönlähteet
4110	Minimi asetusarvo

Tehdasasetus: Huomautus

Vapautus ulkolämpötilan alle: Lisälämmönlähde vapautetaan vain silloin, kun vaimennettu ulkolämpötila on tässä asetetun lämpötilan alapuolella.

Tehdasasetus: ---

Vapautus ulkolämpötilan yli: Lisälämmönlähde vapautetaan vain silloin, kun vaimennettu ulkolämpötila on tässä asetetun lämpötilan yläpuolella.


Tehdasasetus: ---

Jälkikäynti: Asetus määrää, kuinka kauan K27 ohjaus pidetään päällä B10 mittauksen saavutettua asetusarvon.

Tehdasasetus: 5min

KytKentäintegraali: Kun käytetään lämpötilan säätöön releohjausta K32, rele vapautetaan ja palautetaan asetetun integraaliarvon mukaan.

Tehdasasetus: 50°Cmin

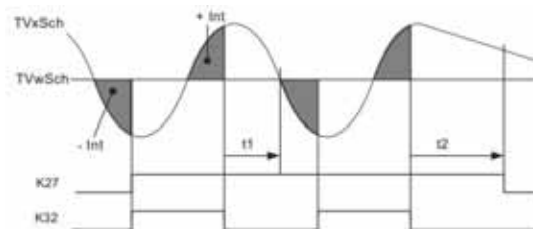

TVxSch Yhteisen menoveden lämpötila (B10)

TVwSch Yhteisen menoveden asetusarvo

+Int Palautus integraali (3720)

-Int Vapautus integraali (3720)

t1 / t2 Jälkikäyntiaika

K27 Lisälähteen K27 vapautus

K32 Säätö K32

KytKentäero Off: Jos yhteisen menoveden lämpötila ylittää tähän asetetun kytKentäeron verran, lisälämmönlähde sammutetaan heti riippumatta muista tekijöistä.

Tehdasasetus: 5°C

Estoaika: Kun yhteisen menoveden lämpötila alittaa asetusarvon, säädin laskee estoajan, jonka jälkeen käynnistää lisälämmönlähteen ohjauksen.

Tehdasasetus: 30min

11.11 Kiinteän polttoainekattilan ohjaus

Kiinteällä polttoainekattilalla tarkoitetaan maalämpöjärjestelmän kanssa rinnan toimivaa lämmityslaitetta, jonka lämmöntuotto ei ole tarkasti hallittua, esimerkiksi puukattila. Lämpöpumppu vaatii AVS-laajennusmoduulin, sekä varaajan mittausanturin (B4) kattilaohjauksen mahdollistamiseksi. Kattilaohjaus on valmiiksi ohjelmoitu tehtaalla. Laitoskohtainen asettelu tulee tehdä käyttöönoton yhteydessä.

Estää muut lämmönlähteet: Kun kiinteän polttoaineen kattila lämpenee, lämpöpumppu lukitaan. Lukitus tapahtuu heti, kun nousu kattilan lämpötilassa havaitaan.

Tehdasasetus: On

Minimi asetusarvo: Kattilan latauspumppu (Q10) otetaan käyttöön, kun mittausanturi B22 saavuttaa minimi asetusarvon. Lämpötilan tulee kuitenkin olla korkeampi kuin varaajan lämpötila.

Tehdasasetus: 35°C

11.12 Rakennuksen aikavakio

Rakennuksen aikavakio parametri määrittelee lämmityksen säätöön käytettävää keskilämpö ajanjaksoa = *vaimennettu ulkolämpötila*. Kun ulkolämpötila muuttuu, huonelämpötila muuttuu erilaisilla nopeuksilla riippuen rakennuksen lämmönvarastointikyvystä. Tämä asetus

vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti menoveden asetusarvo reagoi ulkolämpötilan muutoksiin.

>20 Huonelämpötila reagoi hitaasti ulkolämpötilan muutoksiin

Rivinumero	Ohjausrivi
5950	Tulon H1 toiminta

10-20 Tätä asetusta voidaan käyttää useimmissa rakennuksissa

<10 Huonelämpötila reagoi nopeasti ulkolämpötilan muutoksiin

Päästäksesi muuttamaan rakennuksen aikavakiota, sinun tulee olla säätimen *Asiantuntija* -tasolla.

- Valitse *Konfiguraatio*, hyväksy OK-painikkeella.
- Valitse ohjausrivi 6110 *Rakennuksen aikavakio*.
- Muuta ohjausriville haluttu rakennuksen aikavakio

11.13 Lämmönpyyntö (VAK ohjaus)

Lämpöpumppua on mahdollista ohjata ylemmän tason automaatiojärjestelmällä *Lämmönpyyntö* ohjausviestillä. Ohjausviesti (0-10V) annetaan lämpöpumpun Hx-koskettimeen, joka tulee ohjalmoida *Konfiguraatio* valikosta aktiiviseksi. Kun lämpöpumppua ohjataan 0-10V *Lämmönpyyntö* ohjauksella, tulee kaikki toisioverkon säädöt sekä ohjaukset olla kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjauksessa.

0V = 0°C

10V = 60°C**

** 10V arvo muutettavissa ohjausriviltä 5956

Kuluttajan pyyntö VK2 10V: Lämpöpumppu vastaanottaa lämmönpyynnön, jota laite tuottaa lämmitysverkostoon menovesianturin B10 mittauksen mukaan.

12 JÄRJESTELMÄ INFO

Käyttöpäätteestä nähdään tiedot järjestelmän käyttötilasta. Perusnäytössä käyttöpäätteessä näkyy *Lämpöpumpun tila*. Mikäli laitteeseen on kytketty huoneanturi, käyttöpäätteessä näkyy sen hetkinen sisälämpötila. Kaikki näyttöön ilmestyvät tilatiedot eivät ole hälytyksiä. Laitteen tilatietoja sekä historia tietoja pääset selaamaan *Asiantuntija* -tasolla valikosta *Tila* tai *INFO* -valikosta.

12.1 Erikoistilanteet

Erikoistilanteissa perusyksikön näytölle ilmestyy jompi-kumpi seuraavista symboleista.

 Häiriöilmoitukset

Jos tämä symboli ilmestyy näytölle, laitteessa on häiriö. Paina infopainiketta ja lue lisätietoja.

 Huolto tai poikkeuksellinen toiminta

Jos tämä symboli ilmestyy näytölle, laite on antanut huoltoilmoituksen tai toimii poikkeuksellisella tavalla.

Paina infopainiketta ja lue lisätietoja.

12.2 Lämpöpumpun tilatiedot

Lämpöpumpun tila kertoo sen hetkisen lämpöpumpun toiminnan.

LÄMPÖPUMPUN TILA:

OFF: Lämpöpumppu on päällä, mutta lämmönpyyntö ei ole aktiivinen

SEIS: Lämpöpumppu on päällä, mutta lämmönpyyntö ei ole aktiivinen. Uudempi kieliversio.

LÄMMITYSKÄYTTÖ: Lämmönpyyntö on aktiivinen ja kompressorin on päällä. Kompressorin tekee kiinteistön- tai käyttöveden lämmitystä.

RAJOITUSAIKA AKTIIVINEN: Lämmönpyyntö on päällä, mutta kompressorin minimi seisonaika estää kompressorin käynnistymisen. Kompressorin käynnistyy minimi seisona-ajan täytyttyä.

HÄTÄKÄYTTÖ: Lämpöpumppu on mennyt toimintahäiriön vuoksi hätäkäyttötilaan tai lämpöpumppu on aseteltu hätäkäyttötilaan. Lämpöpumppu lämmittää kiinteistöä sähkölämmittimien avulla. Käyttöpäätteessä näkyy hälytyskellon symboli.

POISKYTKENTÄ MAKSIMI RAJOITUS: Lämmönpyyntö on aktiivinen, mutta kompressorin lataus on keskeytynyt menoveden saavutettua maksimirajoitus asetusarvon. Lataus käynnistyy uudelleen minimi seisona-ajan jälkeen.

KOMPRESSORI LUKITTU: Kompressorin on lukittu maaliuos- tai latauspiirin liian korkean tai matalan lämpötilan takia. Kompressorin palautuu normaaliin tilaan lämpötilojen palaututtua oikealle lämpötila-alueelle.

PASSIIVINEN JÄÄHDYTYSKÄYTTÖ: Lämpöpumppu on siirtynyt jäähdytykseen. Maaliuospumppu on käynnissä. Passiivi viilennyksen ei käytetä kompressoria.

12.3 Lämmityspiirien tilatiedot

Lämmityspiirien tila kertoo sen hetkisen lämmityspiirien toiminnan.

MUKAVUUS-LÄMMITYSKÄYTTÖ: Lämmityspiiri toimii mukavuus asetusarvon mukaan.

ALENNETTU-LÄMMITYSKÄYTTÖ: Lämmityspiiri toimii alennettuna asetusarvon mukaan.

SUOJAUSKÄYTTÖ: Lämmityspiiri toimii suojaus asetusarvon mukaan.

LÄMMITYSKÄYTTÖ RAJOITETTU: Lämmityspiiri on rajoitettu käyttöveden latauksen ajan. Lämmityspiiri palaa asetettuun lämmityskäyttötapaan käyttöveden latauksen valmistuttua.

KESÄKÄYTTÖ: Lämmityspiiri on pois päältä kesäkäytön vuoksi. Lämmityspiiri palaa asetettuun lämmityskäyttötapaan vaimennetun ulkolämpötilan laskiessa alle *Kesän/Talven lämmitysrajan*.

OFF: Lämmityspiiri on asetettu pois päältä.

12.4 Käyttöveden tilatiedot

LADATTU: Käyttövesi on ladattu nimellisarvoon.

KULUTUS: Käyttövesi toiminto on aktiivinen. Käyttöveteen on kytketty sähköinen säätöventtiili tai käyttövesi valmistetaan lämmönsiirtimellä.

LATAUS AKTIIVINEN: Laite valmistaa käyttövettä.

SÄHKÖLÄMMITIN LATAUS: Käyttöveden lataus on aktiivinen sähkölämmittimen avulla.

13 HÄIRIÖT

Useimmissa tapauksissa säädin havaitsee jonkinlaisen toimintahäiriön ja osoittaa tämän näytössä näkyvällä häiriöilmoituksella. Häiriön ilmestyessä näyttöön, kirjaa hälytys tarkasti huoltokirjaan mahdollisten huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.

13.1 Hälytykset

Kun hälytys on aktiivinen, lämpöpumpun näyttöön ilmestyy symboli.

Lisätietoa hälytyksestä saat INFO-painikkeesta. Yritä aina ensiksi itse selvittää vikatilanne vianetsintätaulukon avulla. Mikäli et saa vikaa selvitettyä, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.

13.2 Vian etsintä

Jos häiriöitä ei ole näytössä, noudata seuraavia ohjeita.

Perustoimenpiteet:

1. Tarkasta kaikki kytkimet
2. Tarkasta talon sekä lämpöpumpun sulakkeet
3. Tarkasta vikavirtasuojakytkin

Huonelämpötila matala:

- Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa
 - Aseta lämpöpumpun lämmitystoiminnot oikeaan käyttötilaan.

- Termostaatit kiinni pattereissa / lattialämmityksessä
 - Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin mahdollista
 - Säädä huonelämpötilaa valikosta *Lämmityspiiri* sen sijaan, että suljet termostaatteja
- Automatiikan asetusarvo liian alhainen
 - Nosta mukavuus asetusarvoa valikosta *Lämmityspiiri*
 - Nosta lämmityskäyrän kaltevuus asetusarvoa valikosta *Lämmityspiiri*
 - Aseta menoveden maksimi asetusarvo riittävän korkealle valikosta *Lämmityspiiri*
- Lämmityspiirin aikaohjelma on päällä
 - Mene valikkoon *Aikaohjelma lämmityspiiri* ja muuta aikaohjelma oikeanlaiseksi
- Ilmaa lämmitysjärjestelmässä
 - Poista ilma lämmitysjärjestelmästä
- Suljettuja venttiileitä varaajan ja lämpöjohtoverkoston välillä
 - Avaa venttiilit
- Ulkoinen kosketin huonelämpötilan pudotukselle aktivoitu
 - Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet

Huonelämpötila korkea:

- Lämmityspiirien asetusarvot liian korkeat
 - Jos huonelämpötila on liian korkea vain kylmällä säällä, pudota lämmityskäyrän kaltevuutta.
 - Jos huonelämpötila on liian korkea lauhalla säällä, pudota mukavuus asetusarvoa.

Käyttövesi kylmää:

- Käyttövesi toiminto ei ole aktiivinen
 - Paina käyttöveden valinta painiketta niin, että hanan alle tulee näkyviin musta palkki.
- Käyttöveden kulutus liian suuri
 - Odota kunnes vesi on lämmennyt. Tilapäisesti suuremman kulutuksen alkaessa, voit valita käyttöveden pakkolatauksen painamalla käyttöpäättelyn käyttövesi painiketta 3 sekuntia.
- Liian alhainen asetusarvo

- Mene valikkoon *Käyttövesi* ja korota käyttöveden asetusarvoa.
- Liian pienelle säädetty syöttösekoitusventtiili
 - Avaa venttiili

Kompressor ei käynnisty:

- Ei lämmöntarvetta
 - Tarkasta laitteen tilatiedot Info -valikosta
- Kompressorin minimi seisonaika on aktiivinen
 - Odota 20 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö kompressor
- Laitteessa on toimintahäiriö
 - Katso Info -valikosta häiriön syy ja tee tarvittavat toimenpiteet vianetsintätaulukon avulla.

Pehmokäynnistimen häiriöilmoitus

Pehmokäynnistinhäiriö näkyy säätimen näytöllä *Pehmokäynnistinhäiriö E25* häiriöilmoituksena. Pehmokäynnistimessä oleva punainen LED-häiriövalo ilmoittaa heti vilkunnan määrällä olevan vian.

Vilkun- to- jen lkm, punainen LED	Häiriö	Toiminto
2	Väärä vaihejärjestys	Vaihejärjestyksen muutos
3	Väärä jännite	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
4	Väärä taajuus	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
5	Roottori ei pyöri	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
6	Käynnistysaika > 1s	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
7	Ylikuumentuminen	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
8	Käynnistytyn jälkeinen ylivirta	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä
9	Tulojännitteen epäsymmetria	Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 min häiriöstä, mikäli kaikki vaiheet on kytketty

13.3 Vianetsintätaulukko

Nro: Häiriöviesti	Paikka	Kuvaus	Syy	Toimenpide	Toimenpide
10: Ulkoanturi	B9	Vika ulkoanturissa tai sitä ei ole kytketty.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
25: Kiinteän polttoaine-kattilan ant.	B22	Vika kattilan anturissa.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
26: Yhteinen menovesianturi	B10	Vika latauksen yhteisessä menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
30: Menovesianturi 1	B1	Vika lämmityspiirin 1 menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
31: Menovesianturi jäähdytys 1	B16	Vika jäähdytyksen menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
32: Menovesianturi 2	B12	Vika lämmityspiirin 2 menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
33: Lämpöpumpun menov.ant	B21	Vika lämpöpumpun latauksen menovesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
35: Lähteen sisääntuloanturi	B91	Vika maaliuospiirin sisääntuloanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
36: Kuumen kaasun anturi 1	B81	Vika kuumakaasuanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
44: Lämpöpumpun paluuv.ant.	B71	Vika lämpöpumpun latauksen paluuvesianturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
45: Lähteen ulosmenon anturi	B92	Vika maaliuospiirin ulosmenoanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
50: Käyttövesianturi 1	B3	Vika käyttövesivaraajan anturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
60: Huoneanturi 1		Vika huoneanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että huoneanturi on kytketty, eikä ole ulkoisesti vahingoittunut. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan
70: Lisävaraajan anturi 1	B4	Vika lämmitysvaraajan yläanturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
71: Lisävaraajan anturi 2	B41	Vika lämmitysvaraajan ala-anturissa	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että anturi on ehjä ja se on kytketty oikein. Ota tarvittaessa yhteyttä Gebwell huoltoon.
81: LPB-oikosulku		Kaskadi järjestelmän sisäinen väylä on oikosulussa.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että väyläkaapeli on ehjä ja että se on kytketty oikein.
82: LPB-osoitteiden törmäys		Kaskadi järjestelmässä on useampi samalla laiteosoitteella oleva lämpöpumppu	Vika ohjausjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta laiteosoitteet. Johtava laite = 1, Laite 2 = 2 jne... (LPB-järjestelmä)

Nro: Häiriöviesti	Paikka	Kuvaus	Syy	Toimenpide	Toimenpide
98: Lisämoduuli 1		Säädin ei havaitse laajennusmoduulia 1 väylältä	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta säätimien välisen latta-kaapeli kiinnitys. Tarkasta, että laajennusmoduulille tulee virta (vihreä valo)
99: Lisämoduuli 2		Säädin ei havaitse laajennusmoduulia 2 väylältä	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta säätimien välisen latta-kaapeli kiinnitys. Tarkasta, että laajennusmoduulille tulee virta (vihreä valo)
100: 2 kellonajan isäntää		Kaskadi järjestelmässä on kaksi kellonajan isäntää	Vika ohjausjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta LPB-järjestelmästä, että ainoastaan johtava laite on määritelty isännäksi (master) (LPB-järjestelmä)
102: Ei kellon varakäyntiä		Säätimen käyttöpäätteen paristo on loppumassa.	Vika sähköjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta, että näytön lattakaapeli on kunnolla kiinni säätimen sekä näytön päästä.
105: Huoltoilmoitus		Säätimeen on ohjelmoitu huoltoilmoitus		Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Suorita laitteiston vuosihuolto
106: Lähteen lämp. liian alh.		Maaliuospiirin sisääntulo lämpötila on alhaisempi kuin valikossa asetettu. Säädin palauttaa tilanteen automaattisesti 4h kuluttua.	Liian pieni virtaus maaliuospiirissä	Tarkasta, että maaliuospiirin sulkuventtiilit on auki. Tarkasta keruupiirin lianerotin. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta maaliuospiirin toiminta.
107: Kuuma kaasu, kompr. 1		Hälytys laukeaa, kun kuumakaasuanturi näyttää 130°C. 3 hälytystä kahdeksassa tunnissa sallitaan automaattisella palautuksella.		Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Tarkasta kylmäkoneikon toiminta
127: Legionellanesto-lämpötila		Lämpöpumppu ei ole saavuttanut legionellaesto lämpötilaa. Säädin yrittää latausta uudestaan minimi seisontajan kuluttua.	Käyttöväettä on kulutettu korotustoiminnon aikana.		
222: Lämpöp. käytön ylipaine	E10	Korkeapainepressostaatti on lauennut	Liian pieni virtaus lataus-/lämpöjohtopiirissä. Patteri- tai lattialämmityksen venttiilit kiinni tai säädetty liian pienelle. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Avaa patteri-/lattialämmitys termostaatit. Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta lämpöjohtoverkoston toiminta
223: Lämm.piir. käynn. ylipaine	E10	Korkeapainepressostaatti on lauennut lämmityksen käynnistykseen yhteydessä	Liian pieni virtaus lataus-/lämpöjohtopiirissä. Patteri- tai lattialämmityksen venttiilit kiinni tai säädetty liian pienelle. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Avaa patteri-/lattialämmitys termostaatit. Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta lämpöjohtoverkoston toiminta
224: Käyttöv. käynn. ylipaine	E10	Korkeapainepressostaatti on lauennut käyttöveden käynnistykseen yhteydessä	Liian pieni virtaus latauspiirissä. Ilmaa lämmitysverkostossa. Lämmitysjärjestelmän paineet liian matalalla. Tukkeutunut lianerotin.	Ilmaa lämmitysverkosto. Tarkasta verkoston paine. Puhdista lianerotin. Tarkasta, että latauspumppu pyörii. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta vaihtoventtiilien toiminta. Tarkasta latauspiirin toiminta.

Nro: Häiriöviesti	Paikka	Kuvaus	Syy	Toimenpide	Toimenpide
225: Alipaine	E9	Matalapainepressostaatti on lauennut	Liian pieni virtaus maaliospiirissä. Ilmaa keruupiirissä. Keruupiirin sulku-/linjasäätöventtiilit kiinni. Lianerotin on tukkeutunut. Liian vähän nestettä keruupiirissä. Lämmitysjärjestelmän vesi liian kylmää (alle 15°)	Puhdista maaliospiirin lianerotin. Lisää tarvittaessa nestettä maaliospiiriin. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.	Tarkasta maaliospiirin toiminta. Tarkasta maaliospumpun toiminta.
226: Kompr. 1 ylikuorma	E11	Kompressorin moottorinsuoja on lauennut	Kompressorin laukaisut moottorinsuojan	Aseta kompressorin moottorinsuoja (F1) ON-asentoon. Ota tarvittaessa yhteyttä sähköasentajaan.	Tarkasta lämpöpumpun sähkönsyöttö. Tarkasta kompressorin toiminta.
243: Uima-altaan anturi	B13		Vika sähköjärjestelmässä		
324: BX, samat anturit		BX tuloihin on kytketty samalla tunnuksella olevia antureita	Vika ohjausjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Vaihda anturiosoitteet oikeiksi
324: BX/lisämod. samat anturit		BX tuloihin on kytketty samalla tunnuksella olevia antureita	Vika ohjausjärjestelmässä	Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan	Vaihda anturiosoitteet oikeiksi
357: Jäähdytyspiiri 1 menov.lämp.		Jäähdytyspiirin menevoeden lämpötila liian alhainen	Säätöventtiili käsikäytöllä. Väärin asetettu arvo.	Tarkasta jäähdytyspiirin minimilämpötilaraja	
358: Pehmokäynnistin	E25	Pehmokäynnistin on antanut hälytyksen	Lämpöpumpun moottorinsuoja on pois päältä. Lämpöpumpun sähkönsyötön vaiheet on väärin päin. Hetkellinen sähkökatkos. Sähkönsyötöstä puuttuu jokin vaihe. Sulake on palanut.	Aseta kompressorin moottorinsuoja (F1) ON-asentoon. Tarkasta sulakkeet (sulakkeen tulee olla C-tyyppinen). Käytä lämpöpumpun pääkytkin OFF-asennossa. Ota tarvittaessa yhteyttä sähköasentajaan.	

14 MAALÄMPÖPUMPUN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

Lämpöpumpunsi pitkän käyttöiän ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi seuraavat kohteet on tarkastettava muutaman kerran vuodessa ja ensimmäisen vuoden aikana useammin. Muista suorittaa myös lisävarusteille niiden ohjeiden mukaiset huollot ja tarkastukset.

14.1 Huoltoilmoitus

Huoltotoimintoja voidaan käyttää ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä laitteiston jaksottaisessa valvonnassa. Helpottaaksesi muistamaan laitteiston huoltotoimenpiteitä, säätimeen on mahdollista ohjelmoida huoltoilmoitus. Huoltoilmoitus tulee valitun ajanjakson välein näkymään säätimen näyttöön ja poistuu painamalla *Reset-painiketta*.

Tämä toimenpide tehdään ”Asiantuntija”-tasolla.

1. Paina OK-painiketta päästäksesi valikkoon.
2. Valitse *Huolto/erikoiskäyttö*, paina OK-painiketta.
3. Valitse ohjausrivi 7070, Lämpöpumpun aika-
väli.
4. Rullaa riville huoltoväli kuukausina.
5. Palaa ESC-painikkeella alkuun.

14.2 Tarkastukset

Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö.

Kylmäainepiiriä saa huoltaa ainoastaan valtuutettu kylmäkoneasentaja

Yleisilme ja vuodot

Tarkasta näkykö maalämpöpumpun sisä- tai ulkopuolella nestevuotoja, öljyä tai muuta pumpun normaaliin toimintaan kuulumatonta. Varoventtiilien normaaliin toimintaan kuuluu tiputtaa hieman vettä painevaihteluiden vuoksi.

Maaliuospiirin nestepinta ja suodattimet

Tarkasta maaliuospiirin nestemäärä ja lisää nestettä tarvittaessa. Käyttöäönnoton jälkeen nestettä voi joutua lisäämään joidenkin päivien ajan, muutaman litran lisäys on vielä normaalia. Nestetason ollessa liian matala, anna pumpun käydä normaalisti, avaa maaliuospiirin täyttöventtiili ja täytä säiliötä maalämpönestellä. Jos joudut toistuvasti lisäämään nestettä, ota yhteyttä asennus- tai huoltoliikkeeseen. Maaliuos-
pumpun käynnistyksessä säiliön nestetason tulee laskea hieman ja vastaavasti pysäytyksessä nousta. Muu käyttäytyminen on viite ilmasta, väärästä kiertosuunnasta tai suodattimen tukkeutumisesta.

Tarkasta ja puhdista maaliuospiirin suodatin. Suodatimen tarkastus tulee suorittaa useita kertoja heti käyttöäönnoton jälkeen. Vältä kuitenkin maapiirin turhaa avaamista.

Varoventtiilien tarkastus

Varmista venttiilien toiminta kaksi kertaa vuodessa kääntämällä korkkia. Varmista, että ylivuotoputkesta tulee vettä.

14.3 Antureiden ominaiskäyrät

NTC10k (laitteen kaikki anturit, pois lukien ulkoanturi)

T [°C]	R [ohm]	T [°C]	R [ohm]	T [°C]	R [ohm]
-30,0	175 203	50,0	3 605	130,0	298
-25,0	129 289	55,0	2 989	135,0	262
-20,0	96 360	60,0	2 490	140,0	232
-15,0	72 502	65,0	2 084	145,0	206
-10,0	55 047	70,0	1 753	150,0	183
-5,0	42 158	75,0	1 481	155,0	163
0,0	32 555	80,0	1 256	160,0	145
5,0	25 339	85,0	1 070	165,0	130
10,0	19 873	90,0	915	170,0	117
15,0	15 699	95,0	786	175,0	105
20,0	12 488	100,0	677	180,0	95
25,0	10 000	105,0	586	185,0	85
30,0	8 059	110,0	508	190,0	77
35,0	6 535	115,0	443	195,0	70
40,0	5 330	120,0	387	200,0	64
45,0	4 372	125,0	339		

NTC1k(ulkoanturi)

T [°C]	R [ohm]	T [°C]	R [ohm]	T [°C]	R [ohm]
-30,0	13 034	0,0	2 857	30,0	827
-29,0	12 324	1,0	2 730	31,0	796
-28,0	11 657	2,0	2 610	32,0	767
-27,0	11 031	3,0	2 496	33,0	740
-26,0	10 442	4,0	2 387	34,0	713
-25,0	9 889	5,0	2 284	35,0	687
-24,0	9 369	6,0	2 186	36,0	663
-23,0	8 880	7,0	2 093	37,0	640
-22,0	8 420	8,0	2 004	38,0	617
-21,0	7 986	9,0	1 920	39,0	595
-20,0	7 578	10,0	1 840	40,0	575
-19,0	7 193	11,0	1 763	41,0	555
-18,0	6 831	12,0	1 690	42,0	536
-17,0	6 489	13,0	1 621	43,0	517
-16,0	6 166	14,0	1 555	44,0	500
-15,0	5 861	15,0	1 492	45,0	483
-14,0	5 574	16,0	1 433	46,0	466
-13,0	5 303	17,0	1 375	47,0	451
-12,0	5 046	18,0	1 320	48,0	436
-11,0	4 804	19,0	1 268	49,0	421
-10,0	4 574	20,0	1 218	50,0	407
-9,0	4 358	21,0	1 170		
-8,0	4 152	22,0	1 125		
-7,0	3 958	23,0	1 081		
-6,0	3 774	24,0	1 040		
-5,0	3 600	25,0	1 000		
-4,0	3 435	26,0	962		
-3,0	3 279	27,0	926		
-2,0	3 131	28,0	892		
-1,0	2 990	29,0	859		

14.4 Tulojen ja lähtöjen testaus

Tässä neuvotaan, kuinka testaat säätimeen liitettyjen laitteiden toiminnan. Tehdäksesi tulon/lähdön testauksen, sinun tulee olla *Asiantuntija*-tasolla. Tulon/lähdön testaus pysäyttää kaikki säätimen normaalit ohjaustoiminnot. Sammuta kompressorin ennen testauksen aloitusta asettelemalla F1 moottorinsuoja OFF-asentoon.

VALIKKO: Tulon/lähdön testaus



14.4.1.1 Maaliuosumpumpun testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX5*, hyväksy OK-painikkeella
3. Valitse ohjausrivi 7710 (Lähdön testi UX1)
4. Asettele riville maaliuosumpumpun haluttu kierrosnopeus. (50-100%)

5. Totea pumpun toiminta tunnustelemalla pumppua, pienentämällä maaliuospiirin sulkuventtiiliä (putkesta kuuluu kohina) sekä tarkastamalla maaliuospiirin lämpötilat. Lämpötilojen tulisi asettua 0-7°C välille.
6. Lopeta maaliuosumpumpun testaus asettelemalla ohjausriville 7710 --- sekä asettele reletesti pois päältä (*Ei testiä*).

14.4.1.2 Latauspumpun testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-maan)
2. Valitse ohjausrivi 7716 (Lähdön testi UX2)
3. Asettele riville latauspumpun haluttu kierrosnopeus. (50-100%)
4. Totea pumpun toiminta tunnustelemalla pumppua, pienentämällä latauspiirin sulkuventtiiliä (putkesta kuuluu kohina) sekä tarkastamalla latauspiirin lämpötilat. Lämpötilojen tulisi asettua lämmitysverkoston lämpötiloihin.
5. Lopeta latauspumpun testaus asettelemalla ohjausriville 7716 ---.

14.4.1.3 Vaihtoverntiilin testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX8*, hyväksy OK-painikkeella. Vaihtoverntiili kääntyy käyttöveden lataus asentoon A. (punainen kolmio osoittaa kohtaan A)
3. Valitse riville *Kaikki seis*. Vaihtoverntiili kääntyy lämmityksen lataus asentoon B. (punainen kolmio osoittaa kohtaan B)
4. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.4 Lämmityspiirin sekoitusventtiilin testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX10*, hyväksy OK-painikkeella. Sekoituserntiili ajaa auki.
3. Valitse riville *Relelähtö QX11*, hyväksy OK-painikkeella. Sekoituserntiili ajaa kiinni.
4. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.5 Sekoituserntiityspiirin pumpun testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-maan)

2. Valitse riville *Relelähtö QX9*, hyväksy OK-painikkeella. Sekoituslämmityspiirin pumppu käynnistyy.
3. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.6 Pumppulämmityspiirin pumpun testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-
maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX12*, hyväksy OK-painikkeella. Pumppulämmityspiirin pumppu käynnistyy.
3. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.7 Lämminvesikierto pumpun testaus

4. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-
maan)
5. Valitse riville *Relelähtö QX13*, hyväksy OK-painikkeella. Lämminvesikiertopumppu käynnistyy.
6. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.8 Sähkövastusohjauksien testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-
maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX1*, hyväksy OK-painikkeella. K25 vastusaohjaus käynnistyy.
3. Valitse riville *Relelähtö QX2*, hyväksy OK-painikkeella. K26 vastusaohjaus käynnistyy.
4. Valitse riville *Relelähtö QX3*, hyväksy OK-painikkeella. K6 käyttövesivastusaohjaus käynnistyy.
5. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

14.4.1.9 Hälytyslähdön testaus

1. Paina OK-painiketta (*Ei testiä* alkaa vilkku-
maan)
2. Valitse riville *Relelähtö QX6*, hyväksy OK-painikkeella. Hälytysrele aktivoituu. K10 jatko-hälytysrele saa ohjauksen.
3. Lopeta testaus asettelemalla ohjausriville *Ei testiä*.

15 TAKUU

Gebwell Oy ei vastaa väärin asennetun laitteen rikkoutumisesta.

Laitteen saa korjata vain ammattilainen. Virheelliset korjaukset ja asetukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, koneen rikkoutumisen ja heikentää koneen hyötysuhdetta. Jälleenmyyjän tai huoltoedustajan käynti ei ole ilmainen edes takuu-aikana mikäli laitteelle joudutaan tekemään korjausta virheellisestä asennuksesta, korjauksesta, tai säädöstä johtuen. Lämpöpumpun mukana toimitetaan käyttöönotto- ja takuupöytäkirja kahtena kappaleena. Maalämpöpumpun asentaja / jälleenmyyjä täyttää ko. pöytäkirjan ja käy sen yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Molemmat osapuolet todistavat läpikäyneensä pöytäkirjan ja hyväksyvät takuuehdot allekirjoituksellaan. Asiakkaan kappale takuupöytäkirjasta on säilytettävä ja pyydettyä esitettävä. Toinen kappale on toimitettava tehtaalte 1kk kuluessa tuotteen käyttöönottopäivämäärästä. **Takuu ei ole voimassa, mikäli käyttöönotto- ja takuupöytäkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti tai tehtaankappaleita ei ole palautettu tehtaalte.**

LIITE 1: TEKNISET TIEDOT


Gebwell T ²		6	8	10	13	16	20	26	32
Tehotiedot									
0/35									
Antoteho	kW	5,2	7,4	9,4	13,2	15,8	19,9	27,5	34,5
Jäähdytysteho	kW	4,1	5,9	7,5	10,6	12,7	15,6	21,9	27,3
Ottoteho	kW	1,1	1,6	2,0	2,8	3,3	4,6	5,9	7,2
COP		4,58	4,66	4,73	4,73	4,74	4,33	4,64	4,77
0/50									
Antoteho	kW	4,9	6,9	8,7	12,4	14,7	18,4	25,6	32,6
Jäähdytysteho	kW	3,4	4,8	6,1	8,8	10,5	13,0	18,3	22,9
Ottoteho	kW	1,5	2,1	2,7	3,8	4,5	5,7	7,7	9,7
COP		3,18	3,24	3,26	3,29	3,30	3,21	3,33	3,36
Sähkö tiedot									
Nimellisjännite/sähköliitäntä	V	3~400V 50Hz							
Suositeltava varokekoko	A	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 32
Maksimi käyttövirta (sis. ohjausjärjestelmät ja pumput)	(A _{rms})	4,9	6,1	8,0	10,7	13,0	18,3	21,9	27,7
Käynnistysvirta	(A _{rms})	15,5	16,1	21,2	30,6	35,4	51,9	63,2	84,2
Latauspumpun teho	W	3-70			6-175				
Maaliuospumpun teho	W	30-87		50-175			100-336		180-608
IP-luokka		IP 21							
Menoveden sähkölämmitin (lisävaruste)									
Nimellisjännite (vaatii oman sähkönsyötön)	V	3~400V 50Hz							
Maksimi käyttövirta 3kW:n vastus (suos. varokekoko)	(A _{rms})	4,3 (16A)							
Maksimi käyttövirta 6kW:n vastus (suos. varokekoko)	(A _{rms})	8,7 (16A)							
Maksimi käyttövirta 9kW:n vastus (suos. varokekoko)	(A _{rms})	13,0 (16A)							
Vastuksen ylilämpösuoja (katkaisuraja)		Kyllä (90°C)							
Kylmäainepiiri									
Kylmäaine		R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R407C	R410A
Kylmäaineen määrä	kg	2,1	2,2	2,3	2,3	2,6	3,0	3,0	3,0
Katkaisuarvo, korkeapainekytkin	bar	28							42,0
Ero, ylipaine	bar	-7							-8
Katkaisuarvo, matalapainekytkin	bar	1,7							4
Ero, alipaine	bar	1							2
Maaliuosiipiiri									
Energialuokka, maaliuospumppu		matalaenergia							
Sisäänrakennettu maaliuospumppu		Kyllä					Ei		
Maksimipaine	bar	2,5							
Minimivirtaama	l/s	0,24	0,32	0,40	0,47	0,59	0,79	0,99	1,19
Nimellisvirtaama	l/s	0,30	0,41	0,50	0,60	0,74	0,98	1,23	1,48
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla	kPa	61	48	90	74	75	81	70	100
Minimi lämmönkeruuliuksen tulolämpötila	°C	-5							
Maksimi lämmönkeruuliuksen tulolämpötila	°C	20							
Latauspiiri									
Energialuokka, latauspumppu		matalaenergia							
Sisäänrakennettu latauspumppu		Kyllä							
Maksimipaine	bar	2,5							
Minimivirtaama	l/s	0,21	0,28	0,35	0,42	0,52	0,69	0,97	1,04
Nimellisvirtaama	l/s	0,29	0,39	0,48	0,58	0,73	0,97	1,21	1,45
Maksimi ulkoinen painehäviö nimellisvirtaamalla	kPa	62	52	39	80	82	72	50	43
Maksimi lämmitysveden menolämpötila	°C	60							
Äänenpainetaso	dB								

Mitat ja painot									
Leveys	mm	600							
Korkeus	mm	1200							
Syvyys	mm	774							
Paino	kg	140	149	158	164	169	185	185	189
Putkiliitännät									
Maaliuos	mm	28					35		
Lataus	mm	28					35		
Säädin		Gebwell Albatros ²							
Kompressor		Scroll							

LIITE 2: SÄÄTIMEN KYTKENTÄPISTEET

MLP Ohj. 0-10V/PWM	M UX1	Z
Latausp. Ohj. 0-10V/PWM	M UX2	Y
Lisävaraja 2 (ALA) B41	M BX4	X
Vaaka mittaus	M BX3	W
Yht. Menovesi B10	M BX2	U
Lisävaraja 1 (YLÄ) B4	M BX1	T
Maaliuos maahan B92	M BX14	S
Maaliuos maasta B91	M BX13	R
LP paluuviesianturi B71	M BX12	Q
Lämmitys menovesi B1	M BX11	P
LP menovesianturi B21	M BX10	O
Ulkolämpötila-anturi B9	M BX9	N
Käyttövesivaraajan anturi B3	M BX8	M
Kuumakaasuanturi B81	M BX7	L
Monitoimitulo H1/H3	H3 M H1	K
Huoneanturi 1/ QAA75 säädin	G+ CL- CL+	J
Huoneanturi 2	CL- CL+	I
BSB-väylä	CL- CL+	H
LPB-väylä	MB DB	G
X50, laajennusmod. Lattakaapeli		F
X60, ModBus-väyläsovitin		E
X30, AVS näyttö Lattakaapeli		D
LPB-väylä BSB-väylä		C

2866Z16a

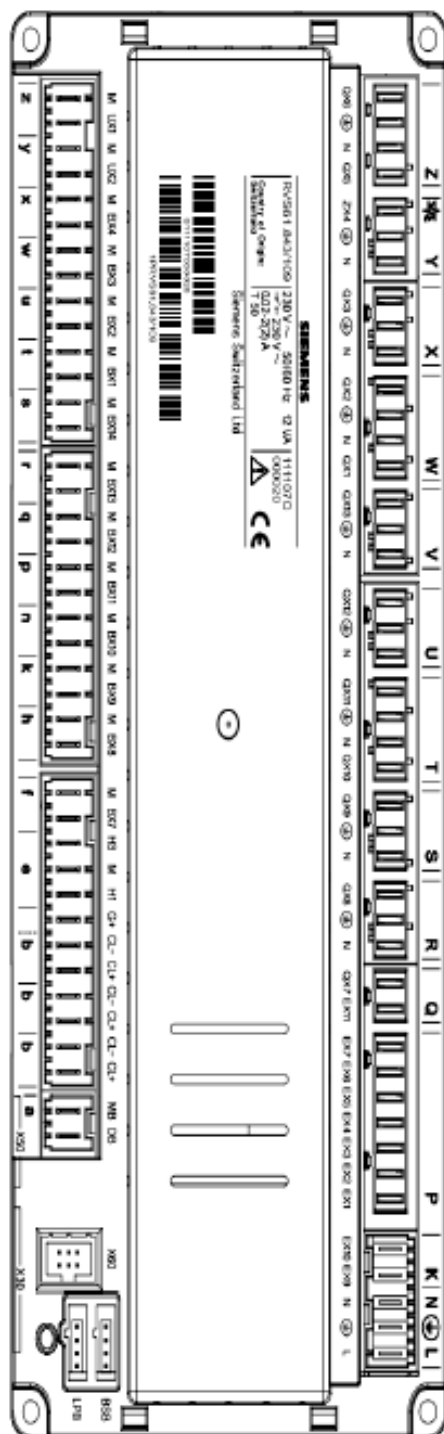

Z + N QX5	Hälytyslähtö 230V Maaliuos pumpun ohj. K8 (T20-T30)
Y + N ZX4	Ei käytössä
X + N QX3	Sähkölämmitin käyttövesi K6, Ohjaus 230V
W + N QX2 QX1	Sähkölämmitin K26, Ohjaus 230V Sähkölämmitin K25, Ohjaus 230V
V + N QX13	Käyttövesikiertopumppu Q4 Ohjaus 230V max 1,5A
U + N QX12	Pumppulämmityspiirin pumppu Ohjaus 230V max 1,5A
T + N QX11 QX10	Sekoitusventtiili lämmityspiiri Ohjaus 230V 3-piste
S + N QX9	Sekoituslämmityspiirin pumppu Ohj. 230V max 1,5A
R + N QX8	Vaihtovernttiili- ohjaus 230V Q3
Q + N QX7 EX11	Kompressorin ohjaus K1 Kompressorin ylikuorma E11
P + N EX7 EX6 EX5 EX4 EX3 EX2 EX1	EX7, Vaihevahti L3 EX6, Vaihevahti L2 EX5, Vaihevahti L1 EX4, Tariffi ohjaus E5 230V EX3, Ulkoinen esto E6 230V EX2, Lähdepumpun hälytys E14 EX1, Pehmokäynnistin hälytys E25
K + N EX10 EX9	Korkeapainekytin E10 Matalapainekytin E9
L + N + L	Sähkönsyöttö L10 230VAC 50Hz

LIITE 3: ESIMERKKIARVOT LÄMPÖPUMPUN SÄÄTÖIHIN ERI LÄMMITYSVERKOSTOILLE

Rivinumero			Ohjausrivi	Tehdasasetus	Lattialämmitys	Patterilämmitys	Ilmalämmitys
LP1	LP2	LP3					
700	1000	1300	Käyttötapa	Automaattinen			
710	1010	1310	Mukavuuskäytön asetusarvo	20			
712	1012	1312	Alennettu asetusarvo	19			
714	1014	1314	Jäätymissuojan asetusarvo	15			
720	1020	1320	Lämmityskäyrän kaltevuus	0,5	0,5 (0,3-0,5)	0,8 (0,5-1,2)	0,8 (0,5-1,2)
740	1040	1340	Menoveden min. asetusarvo	12	12	12	12
741	1041	1341	Menoveden maks. asetusarvo	45	45 (35-45)	55 (45-60)	55 (45-60)
750	1050	1350	Huoneanturin kompensointi	20 %			
730	1030	1330	Kesän/talven lämmitysraja	16			

Lämmityspiirien asetusarvot:

Käyttöveden asetusarvot:

Rivinumero	Ohjausrivi	Tehdasasetus
1600	Käyttötapa	On
1610	Nimellinen asetusarvo	50°C

Lämpöpumpun asetusarvot:

Rivinumero	Ohjausrivi	Tehdasasetus	Lattialämmitys	Patterilämmitys	Ilmalämmitys
2840	Paluuvessilämpötilan kytkentäero	6	6	8 (8-10)	10

LIITE 4: HUOLTOPÄIVÄKIRJA

[illegible]

*Vikakoodi: Mikäli laite on tehnyt toimintahäiriön, kirjaa säätimen antama vikakoodi sarakkeeseen.

[illegible]

Siemens RV561.843
SAADIN
Series: E

Wiring Diagram Details:

- Power Supply:** L1, L2, L3, N, PE
- Compressor Components:**
 - Motor Windings:** U, V, W
 - Start Capacitor:** X
 - Run Capacitor:** Z
- Internal Connections:**
 - U:** EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
 - V:** EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
 - W:** EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
 - X:** EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
 - Z:** EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
- Capacitors:**
 - Start Capacitor (X):** 770-519/023-000, 770-743, 770-753
 - Run Capacitor (Z):** 770-519/023-000, 770-743, 770-753
- Other Components:**
 - ALAPAINEN NO**
 - YLAPAINEN NC**
 - K10**
 - K13**
 - K15**
 - K16**
 - K17**
 - K18**
 - K19**
 - K20**
 - K21**
 - K22**
 - K23**
 - K24**
 - K25**
 - K26**
 - K27**
 - K28**
 - K29**
 - K30**
 - K31**
 - K32**
 - K33**
 - K34**
 - K35**
 - K36**
 - K37**

GEBWELL
LÄMMITSTRATKAISUT

Gebwell Oy
Patruunapolku 5
79100 Leppävirta

MLK T 206-216
SIEMENS RVS
DHJAUS

Suunn. /195204	Kokonaissus	Salkkopoistio	Työnnumero
Piirust. WV	Lehti 2/17	Piirustussuunnitelmakohtainen	
Tark.		SAH GE200585AAMA	

Siemens RVS61.843
SÄADIN
Series: E

A muutokset			D muutokset
B muutokset			E muutokset
C muutokset			F muutokset

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S																	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37										
																									Siemens RVSS61843 SAADDIN Series: E											
																									MAALIUSO MAAHAN											
																									MAALIUSO MASTA											
																									LATAUS PALUUVESI											
																									LATAUS MENOVESI											
																									KUUMAKAASU											
																									AVS 82 491											
																									X30											
																									UX 1 PWM/0-10V											
																									UX 2 PWM/0-10V											
																									Ohjauslähtö PWM / 0-10V MLP Maaliuospumppu Q8											
																									Ohjauslähtö PWM / 0-10V Latauspumppu Q9											
																									GEBWELL											
																									LÄMMITYSRATKAISUT											
																									Gebwell Oy Patriinapointti 5 79100 Leppävirta											
																									MLK T 206-216 SIEMENS RVS ANTURIT											
																									Suunn. Pirtti: Mv Tark.											
																									Kokonaissuus Lehti: 3/17											
																									Pirustussnumero SAH GE200585AMA											
																									Sähköpostiosoite Työnnumero											
																									S											

GEBWELL
LÄMMITTSRÄTKAISUT


Gebwell Oy
Patruunapolku 5
79100 Leppävirta

MLK T 206-216
SIEMENS RVS
ANTURIT

Suunn. /19.5.2014	Kokonaissuus	Sähköpostito	Työnnumero
Piirrt. W/	Lehti 3 / 17	Piirustusnumero	
Tark.		SAH GE200585AMA	

D muutokset
E muutokset
F muutokset

GEBWELL
LÄMMITSTRATKAISUT



Suunn. /19.5.2014	Kokonaissuus	Sähkopositio	Työnumero
Pliirt. MV	Lehti 4 / 17	Piiustusuunero	
Tark.		SÄH GE200585AMA	


[illegible]

[illegible]

GEBWELL		Gebwell Oy Päätösnoikeus 5 79100 Leppävirta		MLK T 220-232 SIEMENS RVS ANTURIT	
LÄMMITYSRATKAISUT					
Suunn. /19.5.2014		Kokonaismuus		Säköpöistio	
Piiir t. WV		Lehti 7 / 17		Piiirustussuunero	
Tark.				SAH GE200585AMA	

A muutokset			D muutokset
B muutokset			E muutokset
C muutokset			F muutokset

GEBWELL
LÄMMITSTRATKAISUT

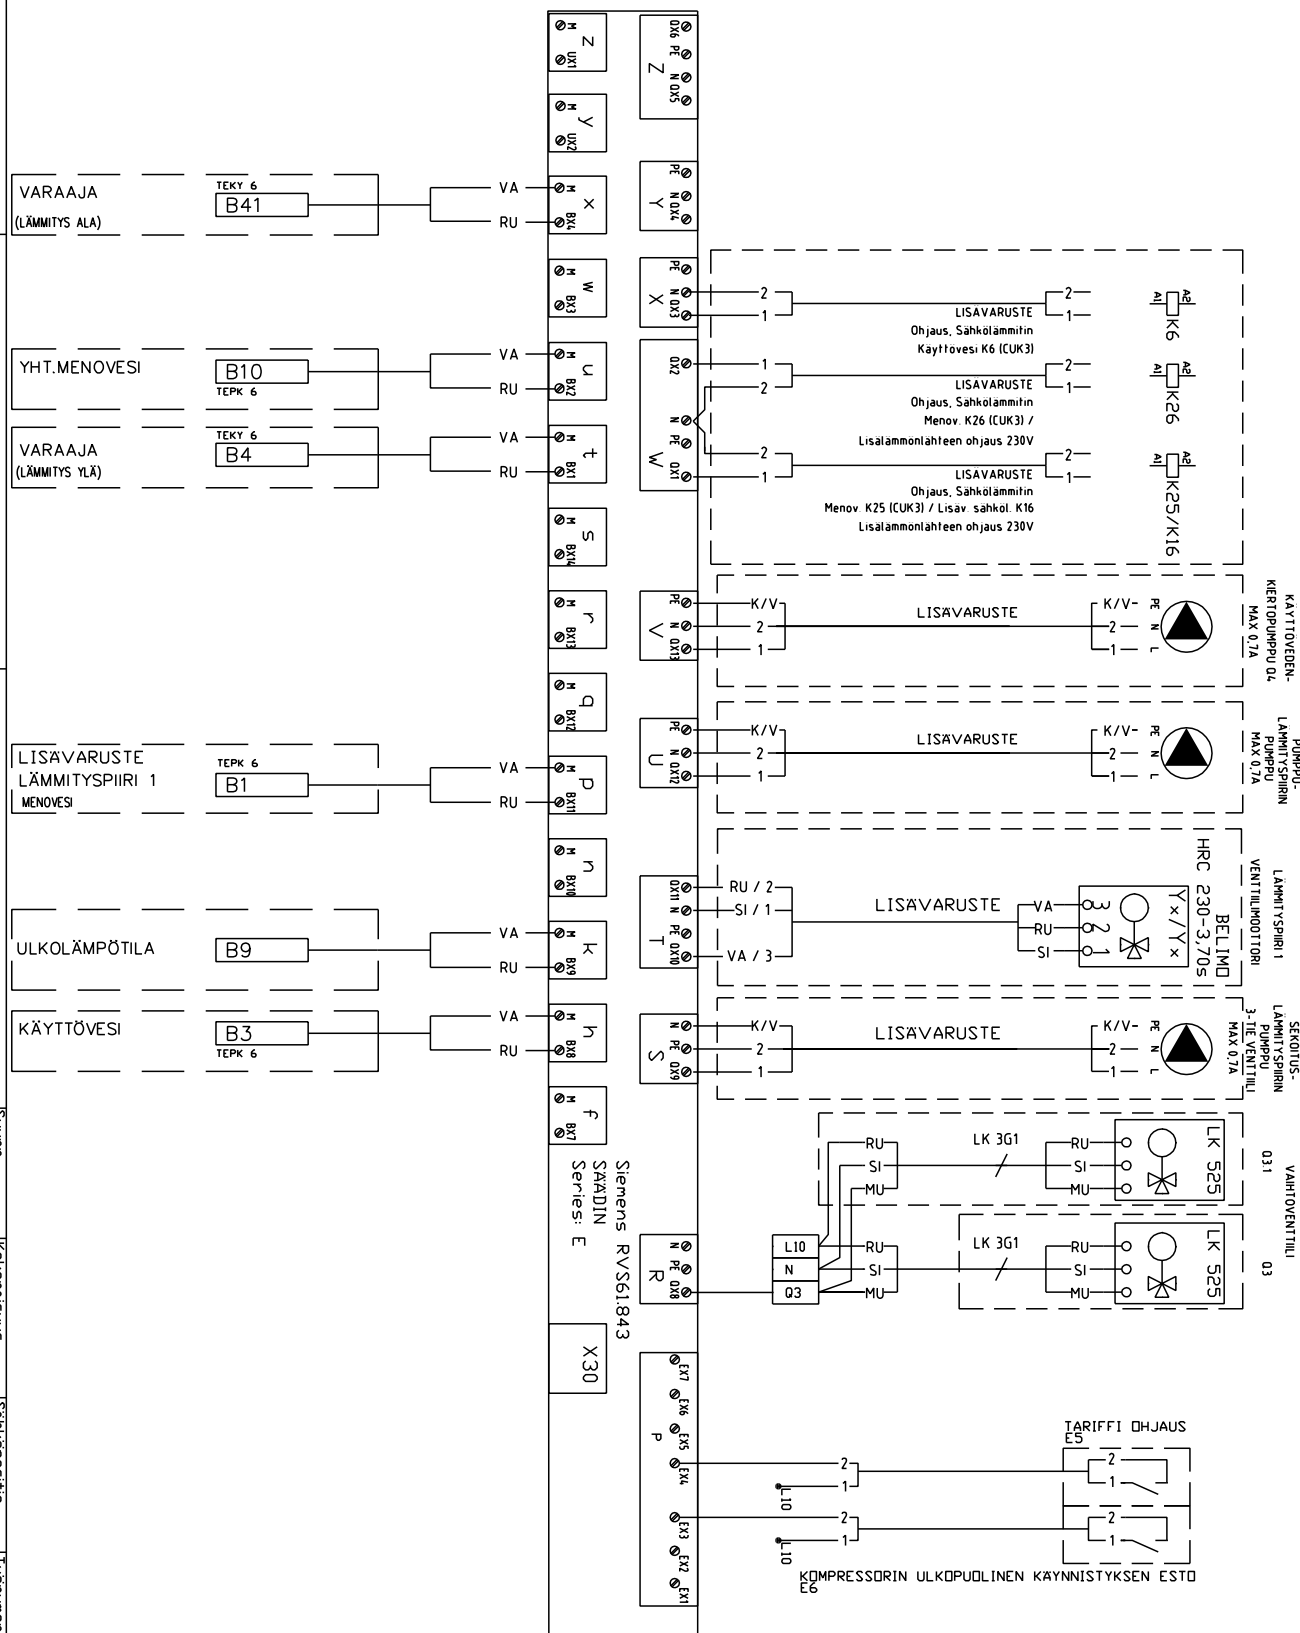

MLK T 220-232
SIEMENS RVS
TIDILAITTEET JA ANTURIT

Suunn. /19.5.2014	Kokonaissuus	Sähkopositio	Työnumero
Piirrt. MV	Lehti 8 / 17	Piiustussnumero	
Tark.	SÄH GE200585AMA		


A muutos		D muutos
B muutos		E muutos
C muutos		F muutos

GEBWELL

LÄMMITYSRATKAISUT

MLK T 206-232
SIEMENS RVS
LÄMMPIIRIT & KÄYTTÖVESI

Suunn. 19.5.2014	Kokonaissuus	Sähköposti	Työnumero
Piir. t. KV	Lehti 9/17	Piirustuksen numero	
Tark.		SAH GE200585AMA	

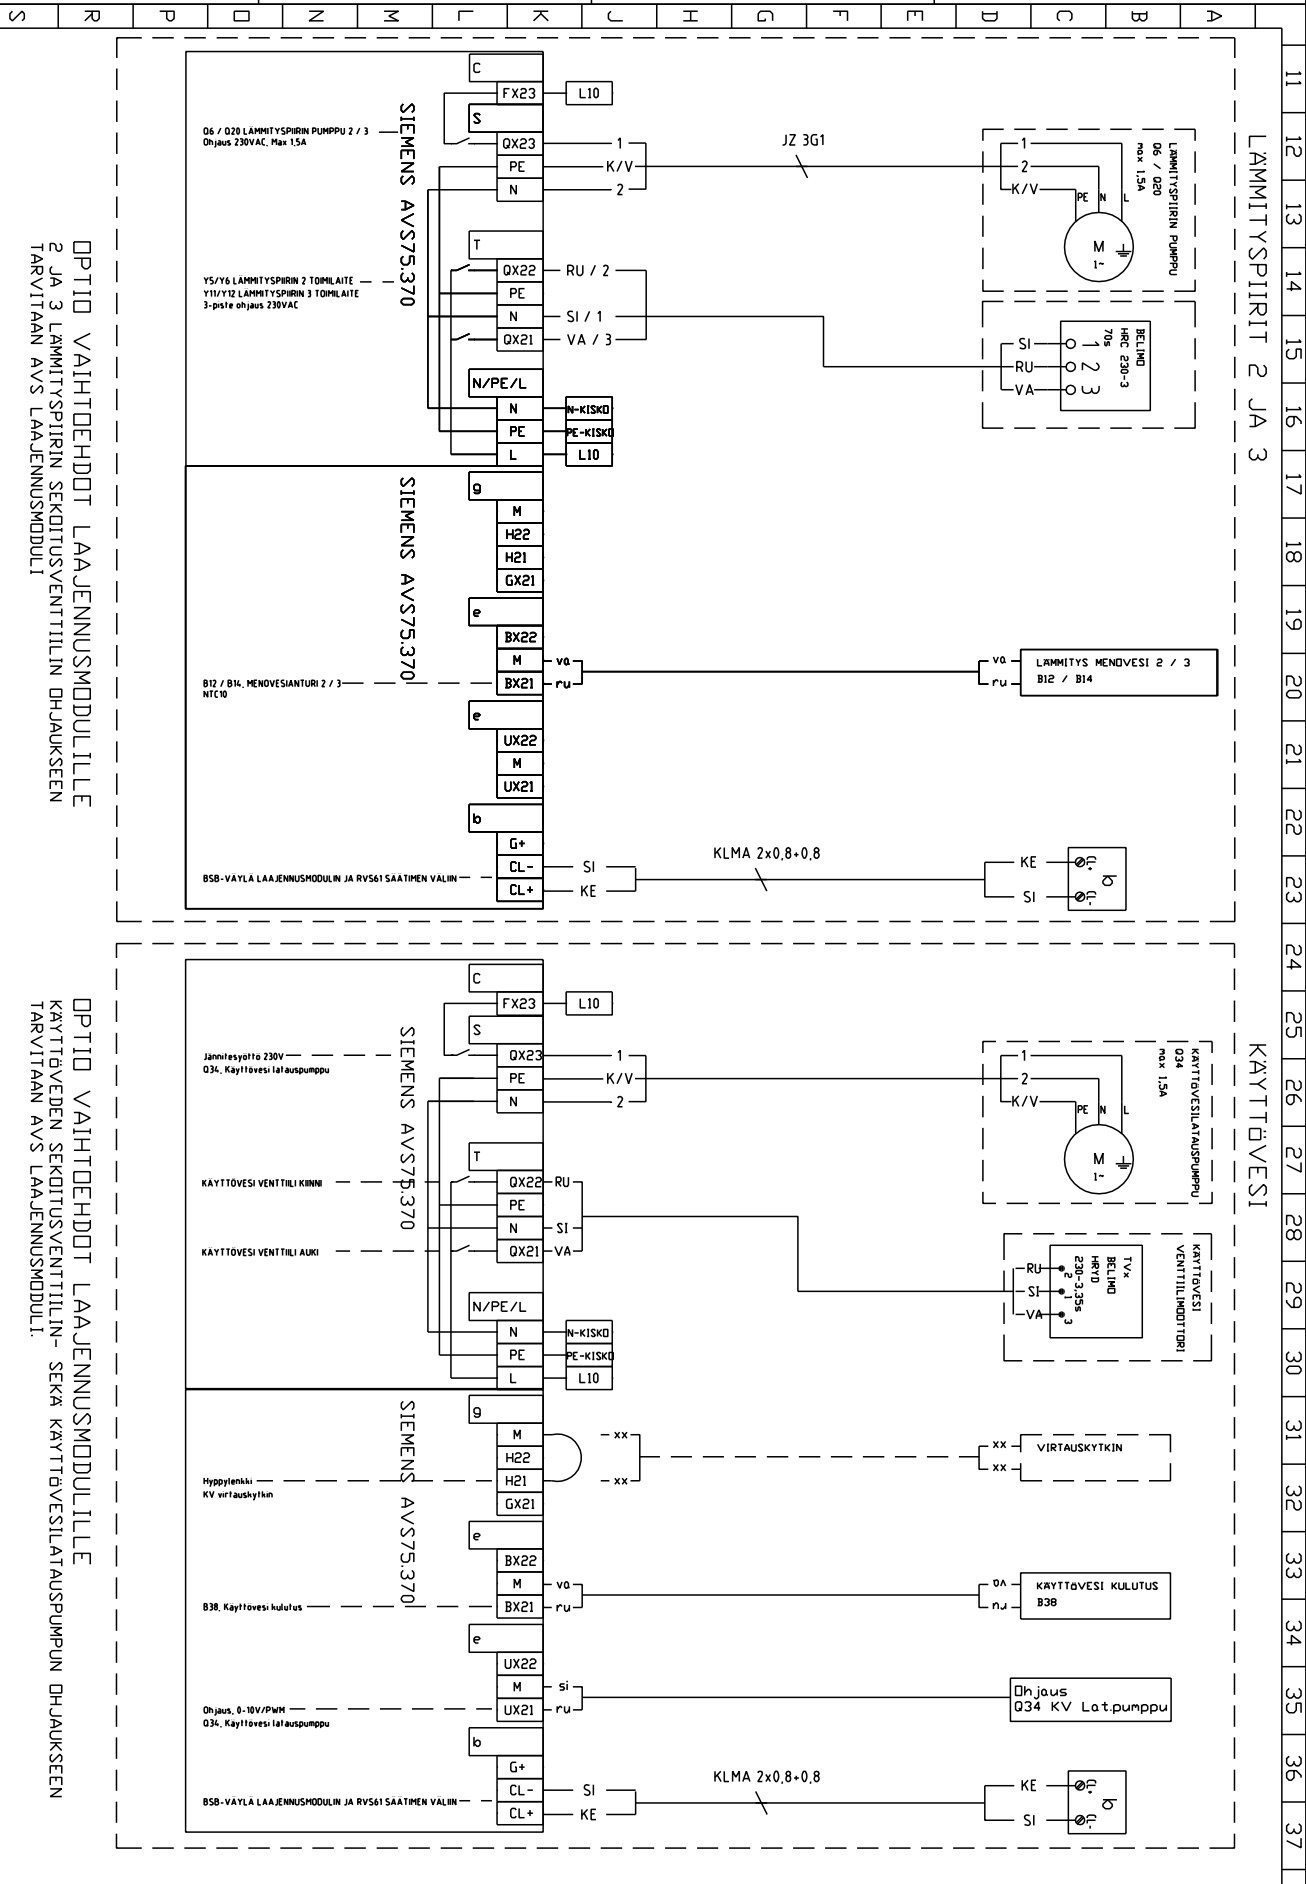

A muutos
B muutos
C muutos

D muutos
E muutos
F muutos

GEBWELL
LÄMMITYSRATKAISUT


MLK T 206-232
SIEMENS RVS
LISÄLÄMMÖNLÄHDE & JÄÄHD.

Suunn. 1/9.5.2014
Piiir. t. 10/17
Kokonaissuus
Piiirustusnumero
Sähkösijoitus
Työnumero
SAH GE200585AMA


OPTIO VAIHTOEDOT LAAJENNUSMODULILLE
LISÄLÄMMÖNLÄHTEEN OHJAUKSEEN TARVITAAN AVS LAAJENNUSMODULI. VAIHTOEDOT
TULEE HUOMIOIDA LAITTEEN OHJELMOINNISSA.

JÄÄHDYTYKSEN LAAJENNUSMODULI
MIKÄLI JÄÄHDYTYKSEEN TULEE HUONEKOSTEUSANTURI,
KYTKETÄÄN SE RV561 SÄÄTIMEN HX-KOSKETTIMEEN.
KASKADI JÄRJESTELMÄSSÄ ANTURI KYTKETÄÄN
LAITTEESEEN 2.

LISÄLÄMMÖNLÄHDE

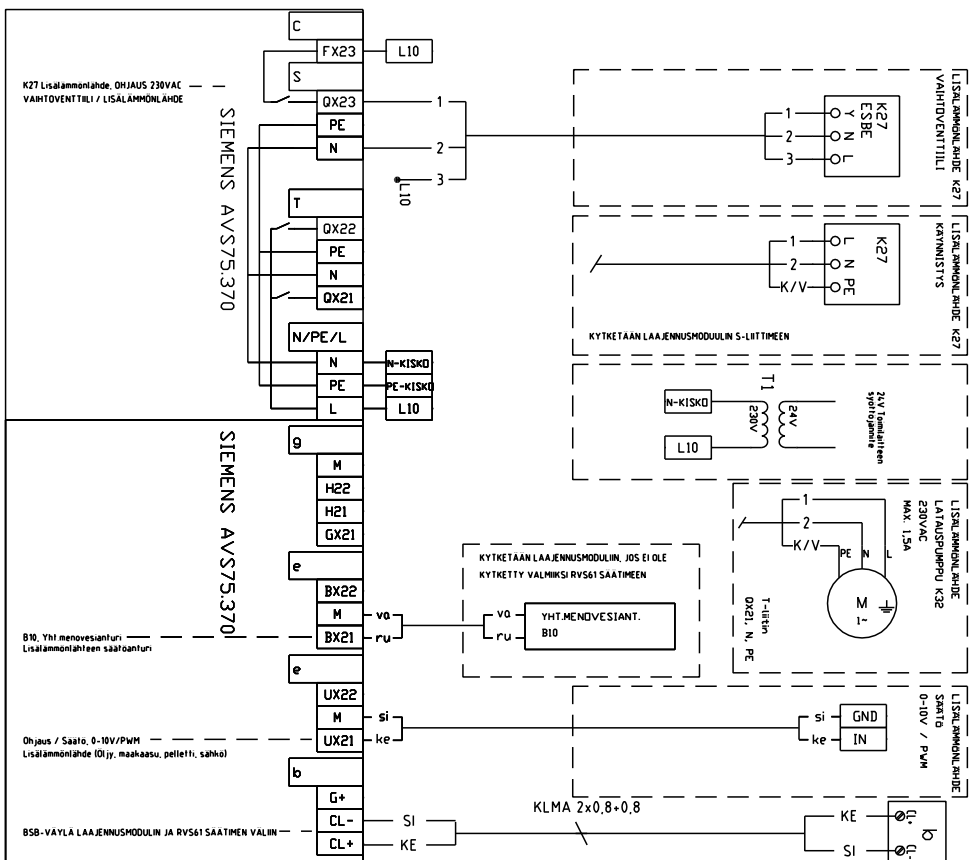VAIHTOEDOT K27
LISÄLÄMMÖNLÄHTEEN OHJAUKSEEN
(START/STOP)VAIHTOEDOT LISÄLÄMMÖNLÄHTEEN
SÄÄTIMEN

JÄÄHDYTYKSEN

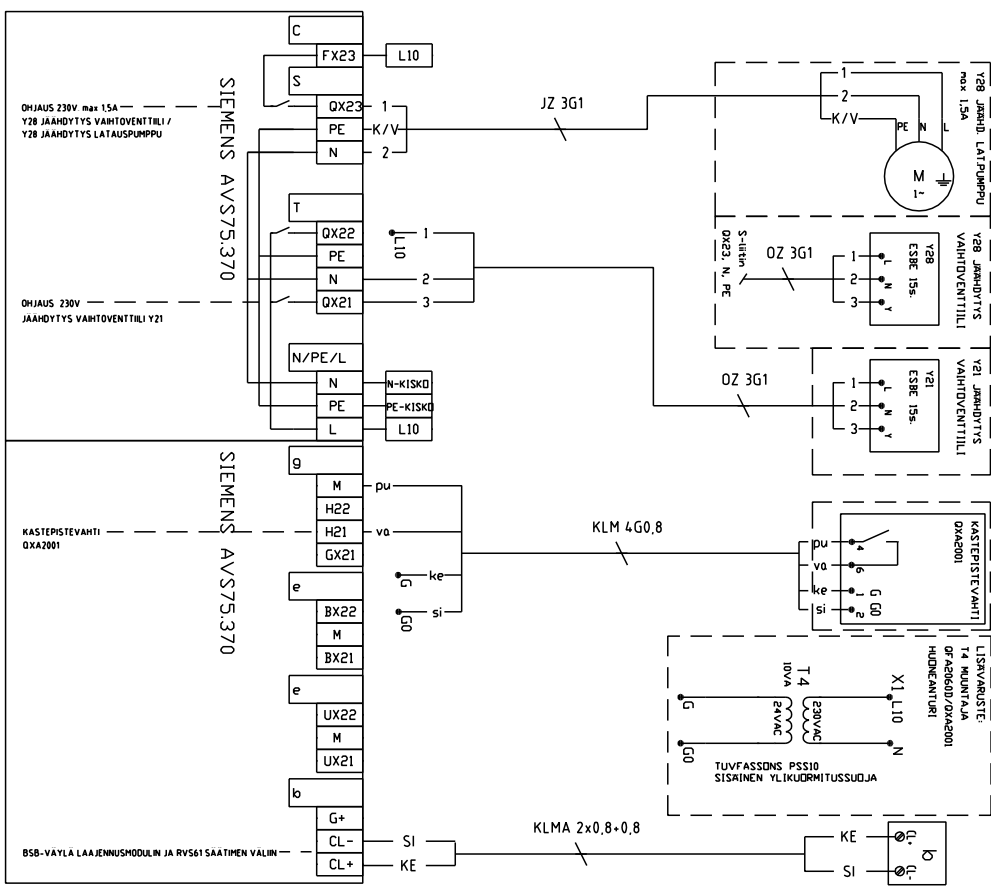VAIHTOEDOT JÄÄHDYTYKSEN
OHJAUKSEEN (Y28)


A muutokset			D muutokset
B muutokset			E muutokset
C muutokset			F muutokset

GEBWELL
LÄMMITSTRATISUT


MLK T 206-232
SIEMENS RVS
PUKATTILA & UIMA-ALLAS

Suunn. /19.5.2014	Kokonaissuus	Sähköpositio	Työnumero
Piiritt. MV	Lehti 11/17	Piiustustunero	
Tark.	SAH GE200585AMA		

OPTIO VAHTOEHDOT LAAJENNUSMODULILLE
KIINTEEN POLTOAINEKATTILAN (PUUKATTILAN) OHJALKEEN TARVITTAAN AVS
LAAJENNUSMODULI, MIKÄLÄ RV561 SÄÄTTÄMÄN KÄIKI RELEÄHDÖT JA ANTURILOUT
KÄÄTÖSSÄ LAITE TULEE OHJELMODIDA KYTKENTAPISTEIDEN MUKAAN.

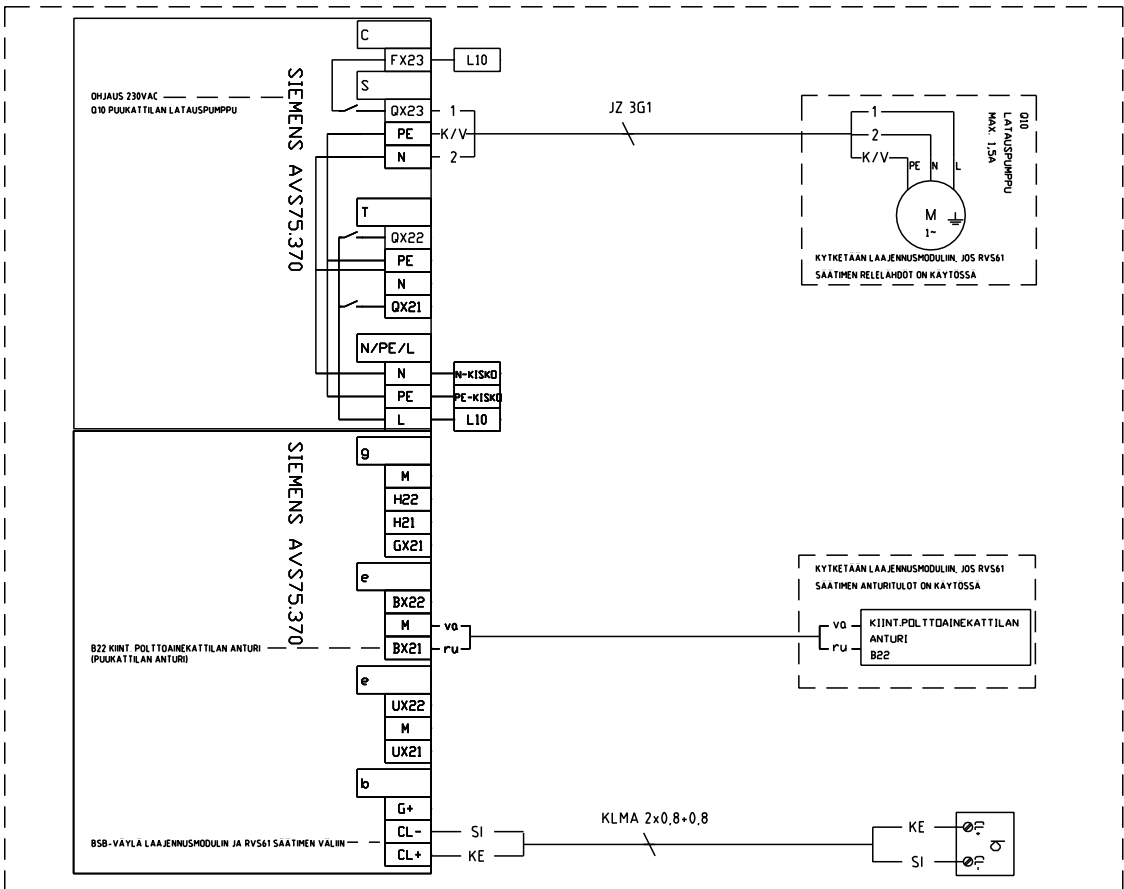

OPTIO VAIHTOEHDOT LAAJENNUSMODULILLE
 UIMA-ALLAS OHJAUKSEEN TARVITAAN AYS LAAJENNUSMODULI. AYS MODULI VOIDAAN
 LIITTÄÄ SÄÄTIMEEN X50 LATTAKAPELILLA TAI b-LIITTIMEN BSB-VÄYLÄLLÄ.

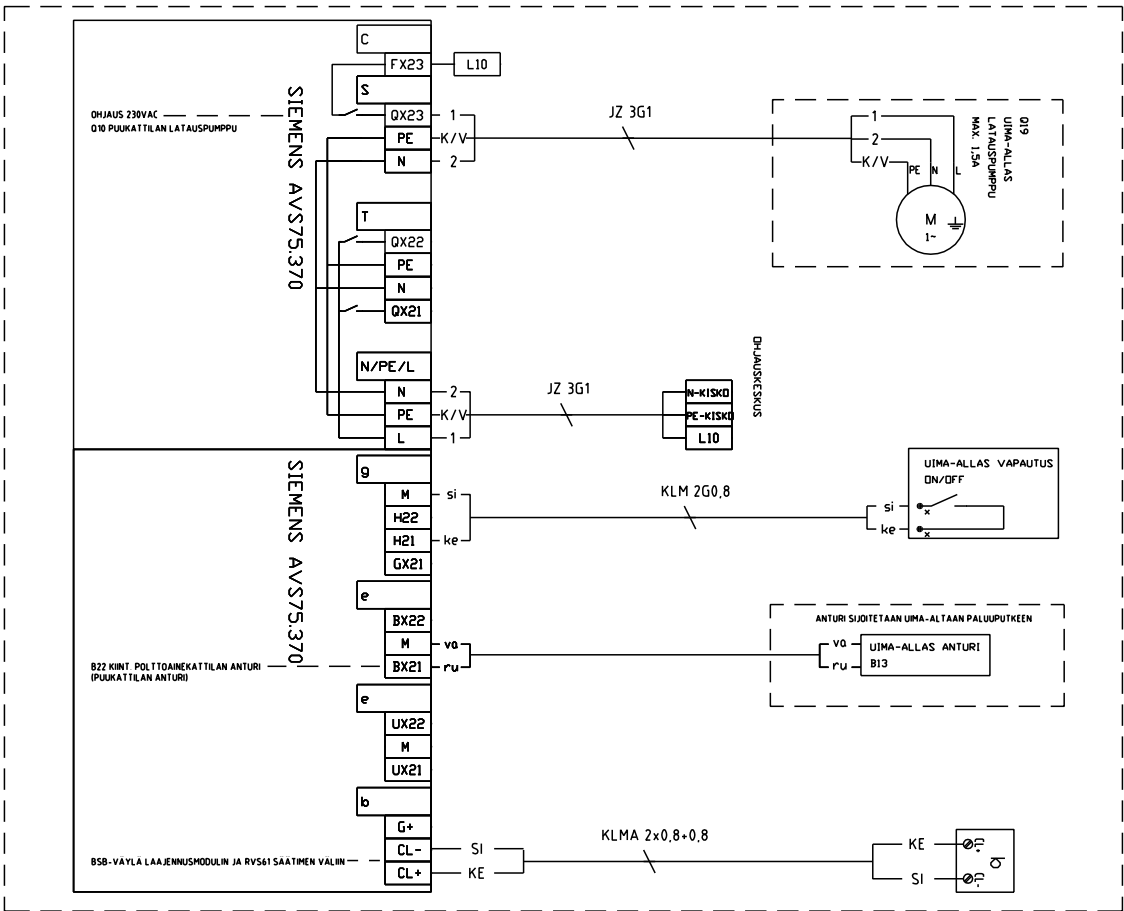

[illegible]

D	muutos
---	--------

E muitos

F	muutos
---	--------


Gebwell Oy
Patruunapolku 5
79100 Leppävirta

MLK T 206-232
VÄYLÄN KYTKENTÄ
USEAMALLE KONEIKOLLE

Suunn.	/19.5.2014
Piir t.	
MV	
Tark.	


Kokona-	
Lehti	
13/17	

us	Sahkoposito	Tyonum
Piiustusnumero		
SÄH GE200585AMA		

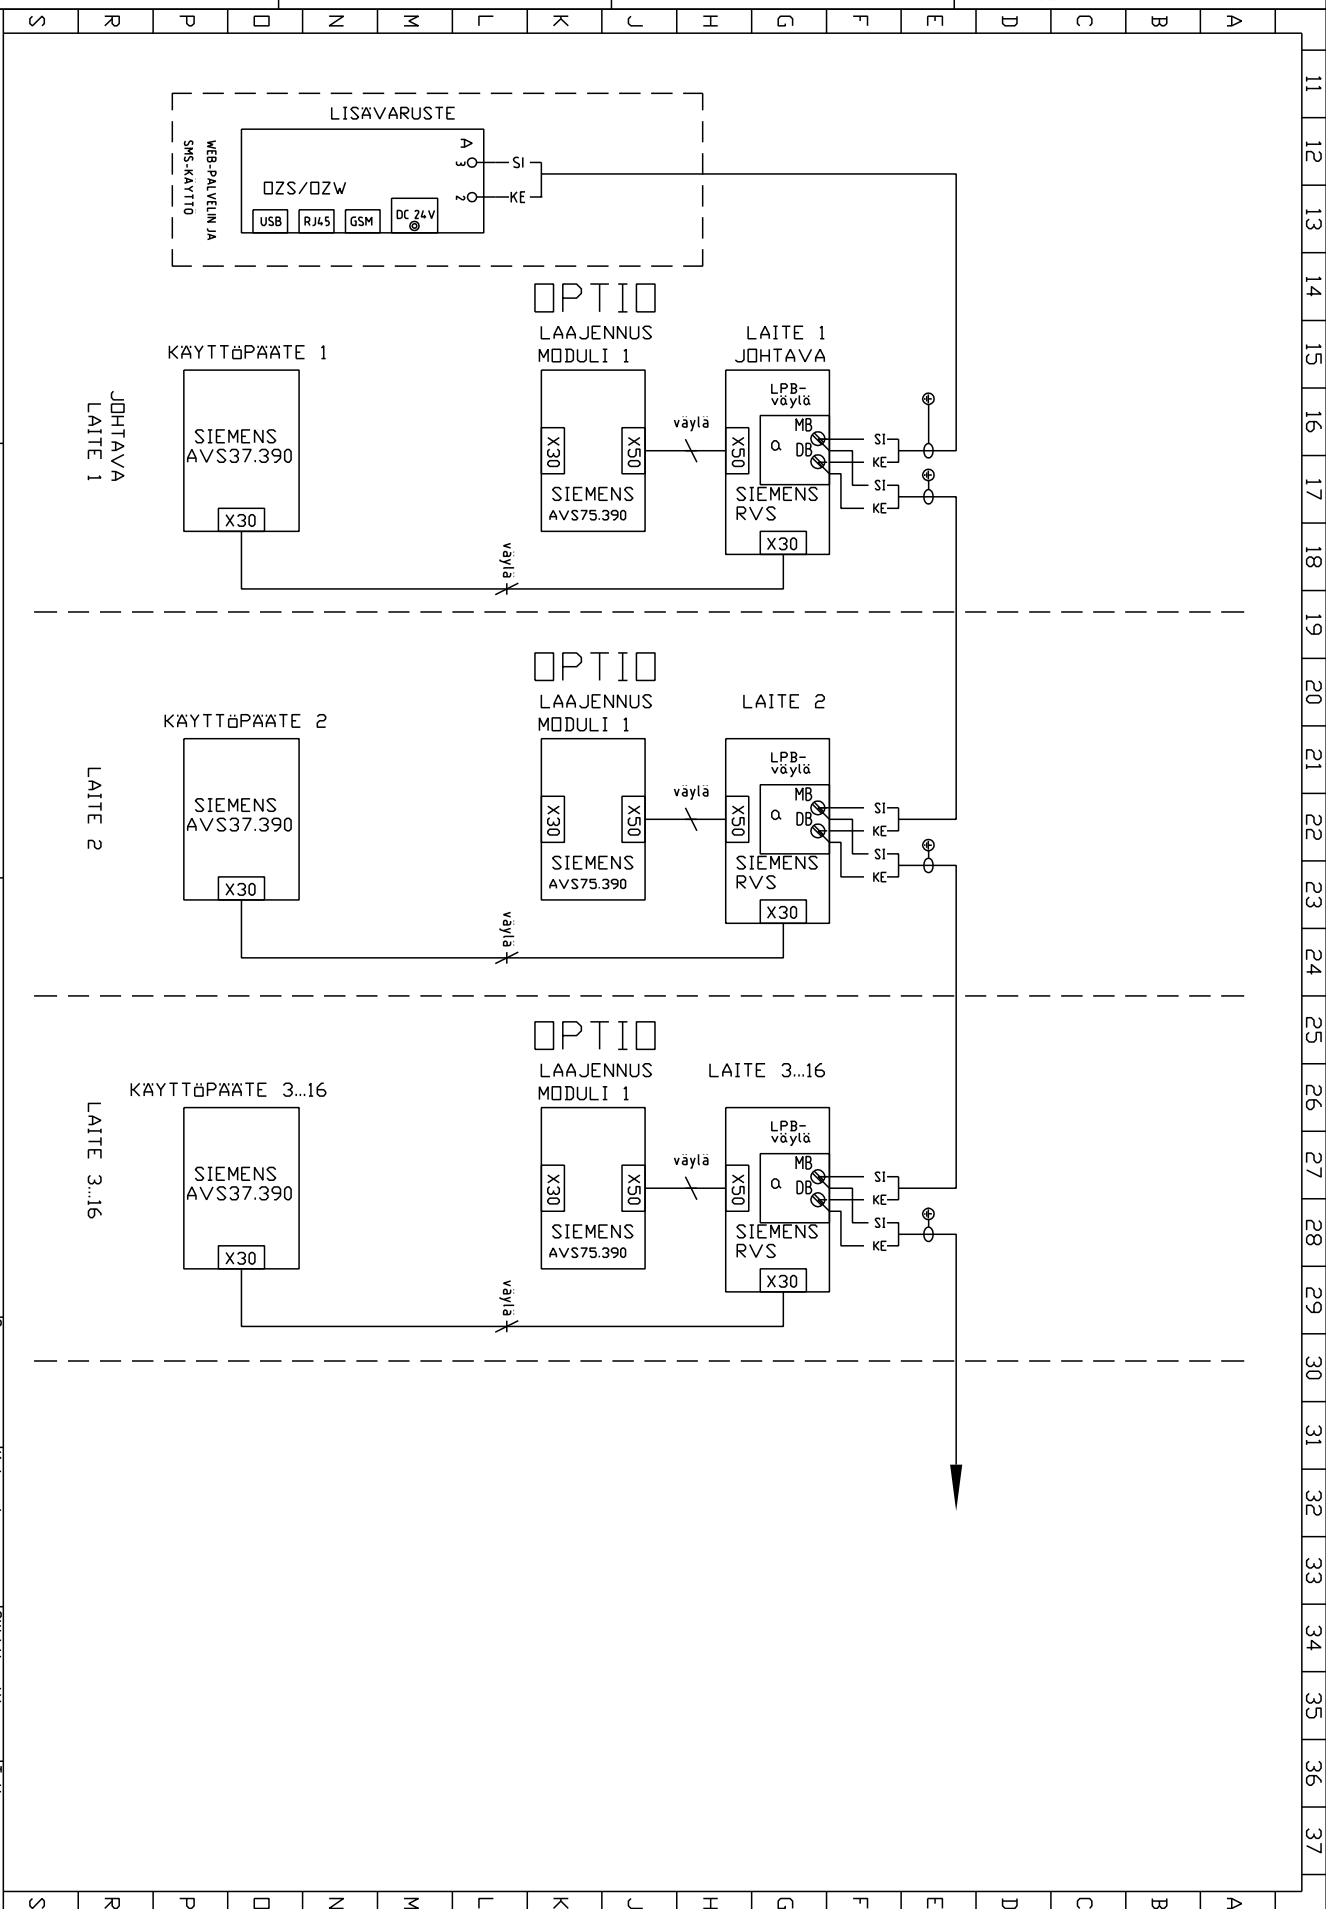

D muutos			A muutos		
E muutos			B muutos		
F muutos			C muutos		

LISÄVARUSTE
MENVEDEN SÄHKÖLÄMMITTIMEN KYTKENTÄ

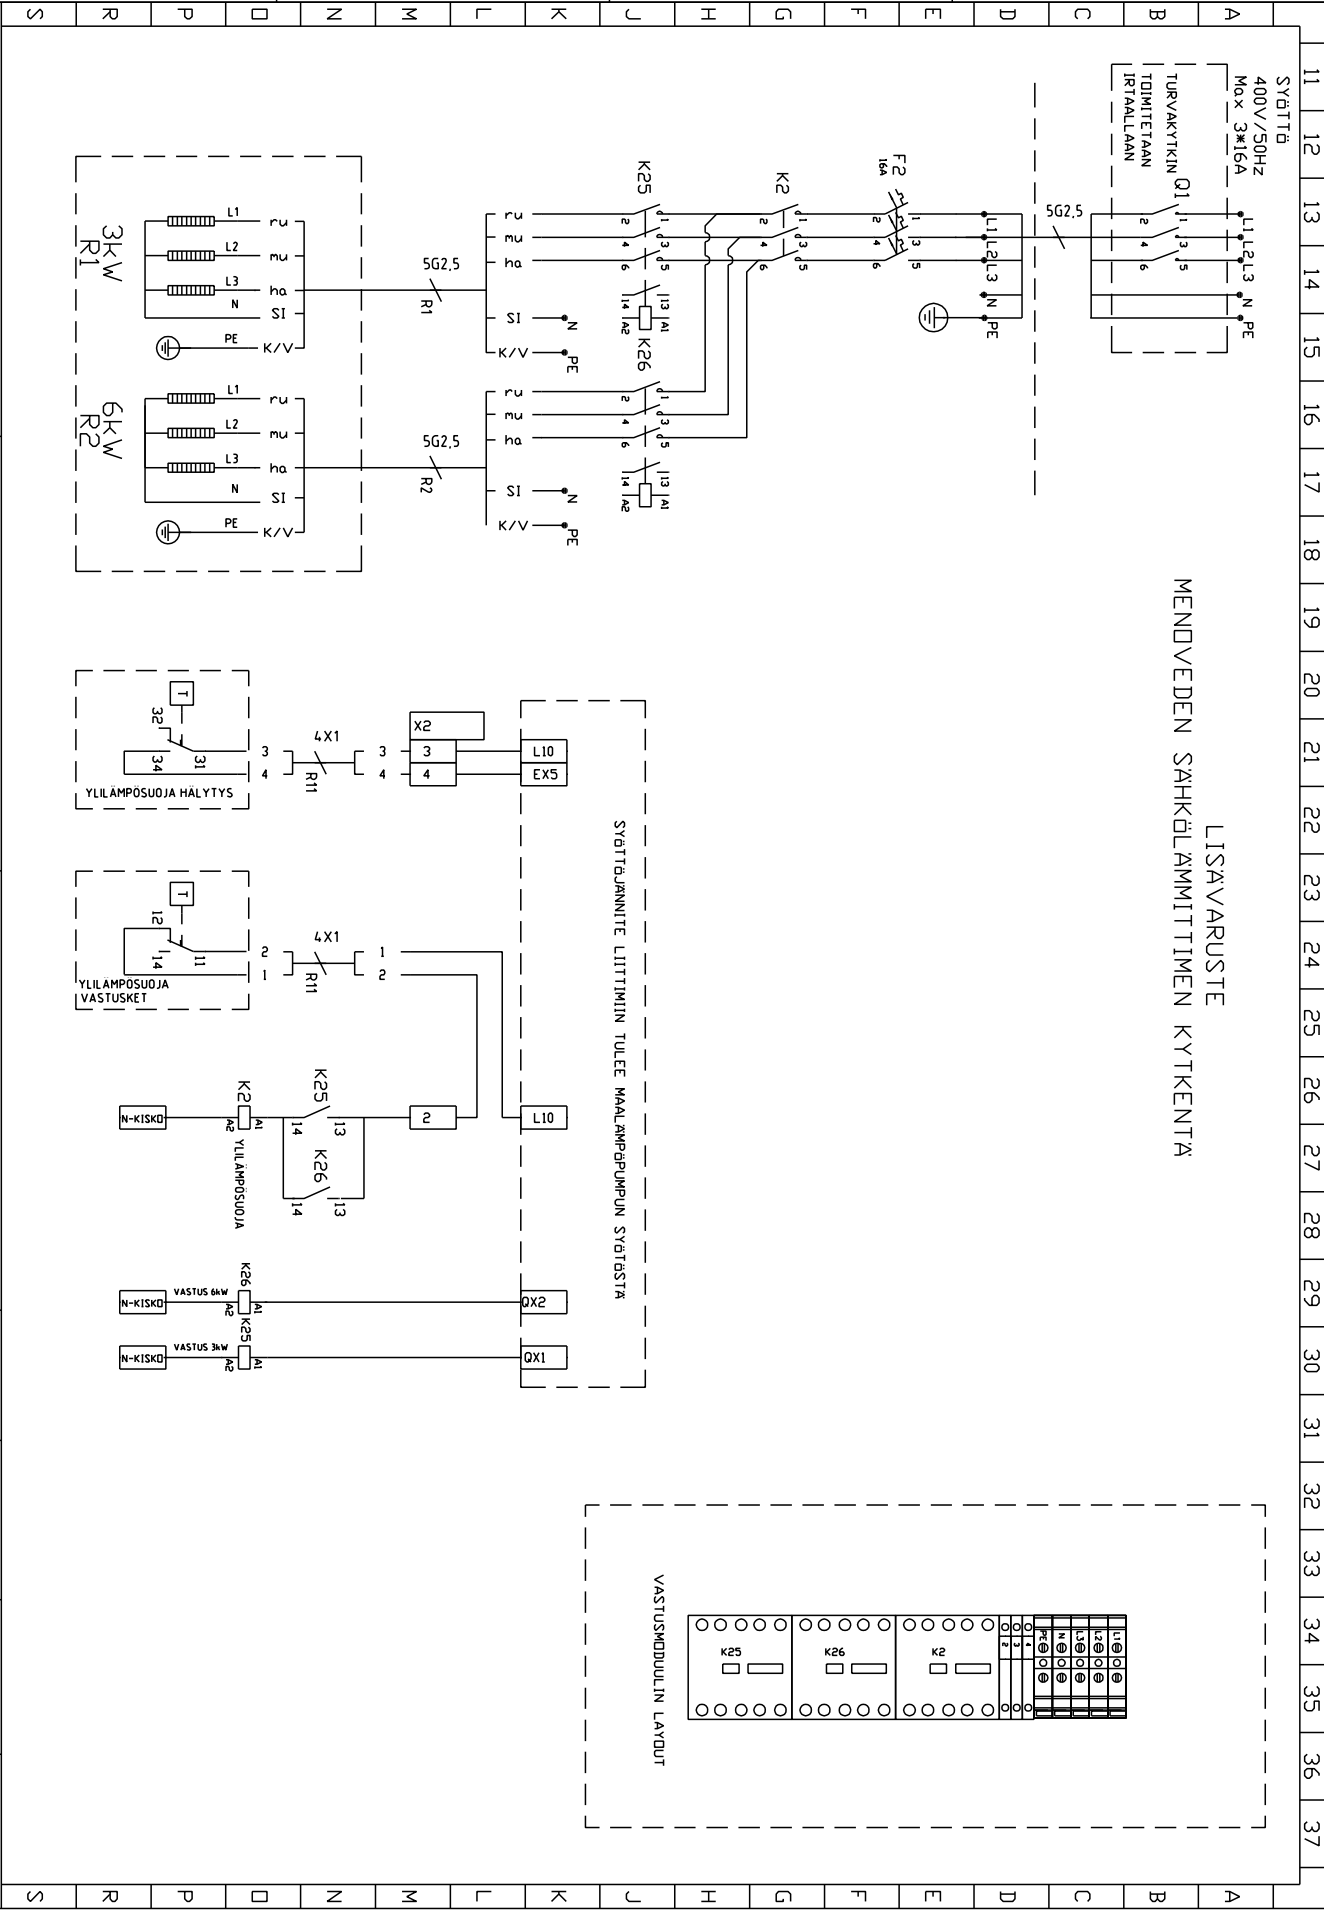

GEBWELL
LÄMMITYSRATKAISUT

MLK T 206-232
MENVEDEN SÄHKÖLÄMMITT.
KYTKENTÄ

Suunn.	Kokonaissuus	Sähköpöytä	Työnumero
Piir. t.	Lehti	Piirustussuunn.	
MV	14/17		
Tarkk.			


SAH GE200585AMA

A muutokset			D muutokset
B muutokset			E muutokset
C muutokset			F muutokset

GEBWELL
LÄMMITSTRATKAISUT

MLK T 206-216
SIEMENS RVS

Suunn. /195,2014	Kokonaisuus	Sähköpostio	työnumero
Pliir.t. WV	Lehti 15 / 17	Piiirustussnumero	
Tark.		SAH GE200585SAMA	

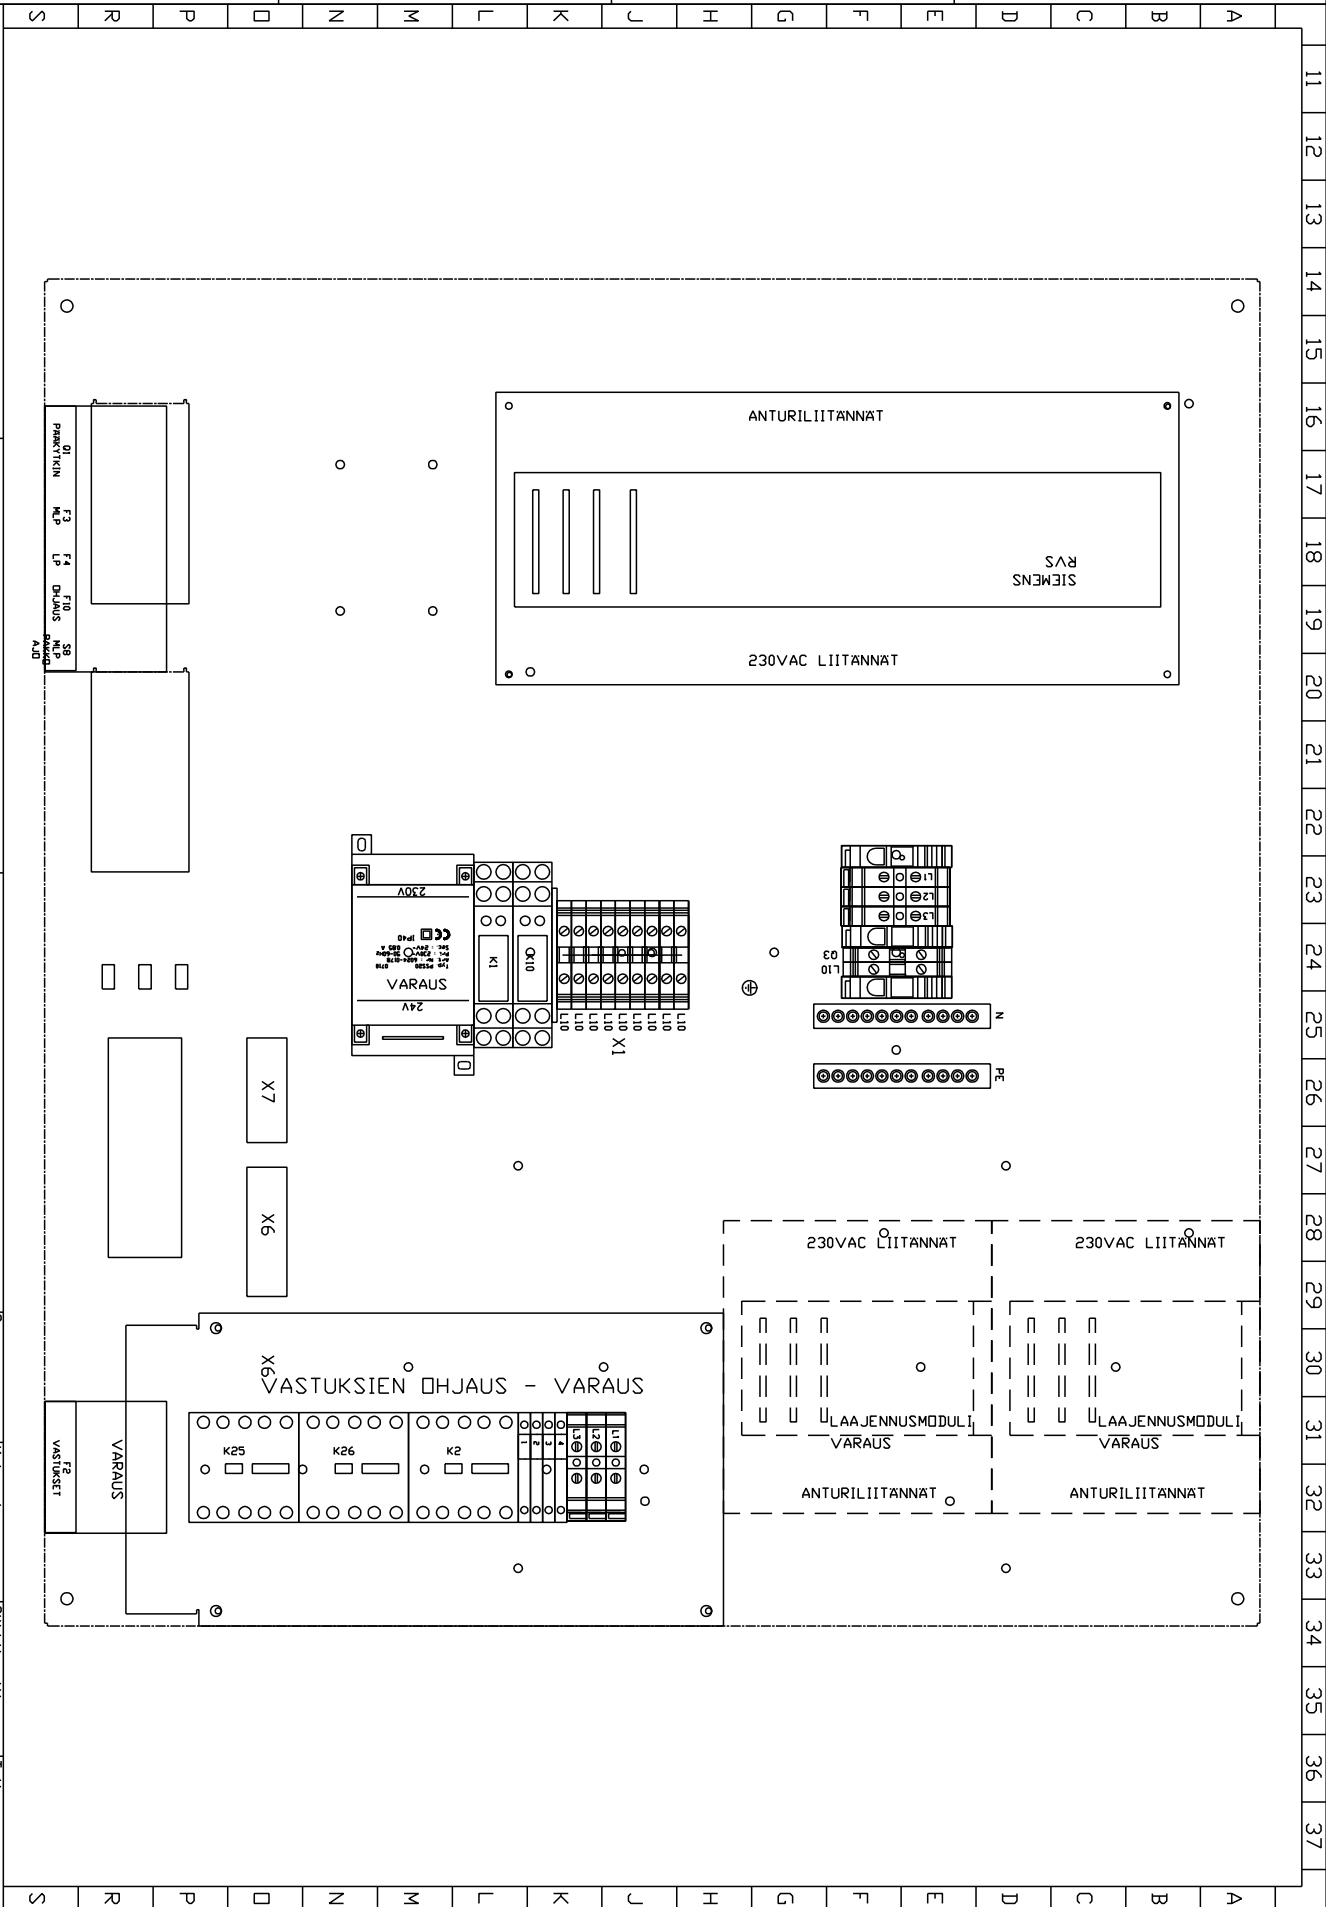

A muutokset			D muutokset
B muutokset			E muutokset
C muutokset			F muutokset

[illegible]

GEBWELL
LÄMMITSTRATKAISUT

MLK T 220-23a
SIEMENS RVS

Suunn. /19.5.2014	Kokonaissuus	Sähköpositio	Työnnumero
Piirrt. MV	Lehti 16 / 17	Piirustussuunnitelmakoodeksi	
Tark.	SAH GE200585AMA		

[illegible]

Gebwell Oy

Patruunapolku 5
79100 LEPPÄVIRTA

Y-Tunnus: 2008956-7
Kotipaikka: Leppävirta
p. 0400 897 790
fax. 017 554 1102
info@gebwell.fi