



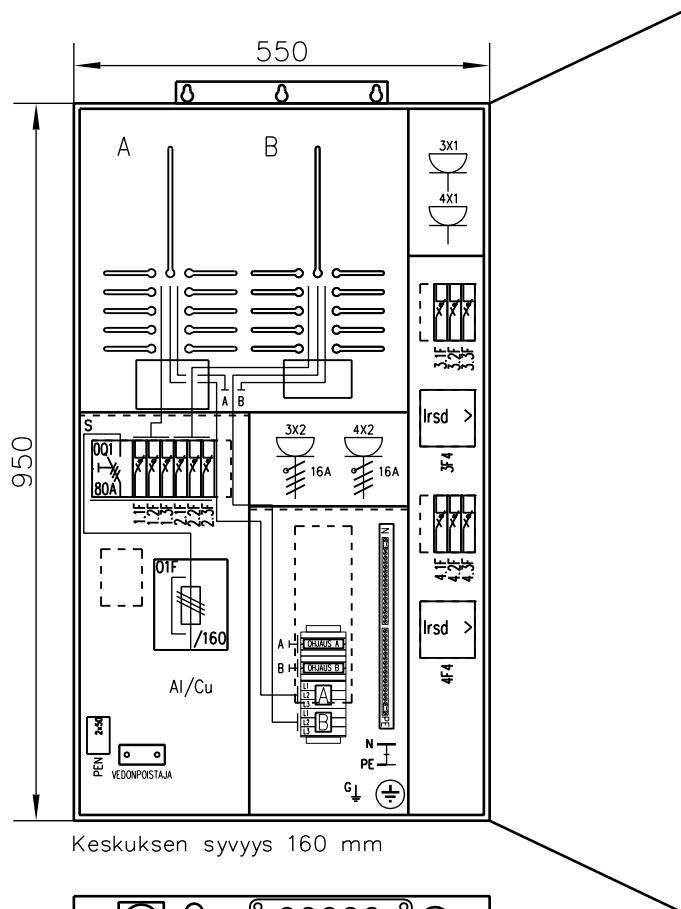

VÄRI RAL 7024

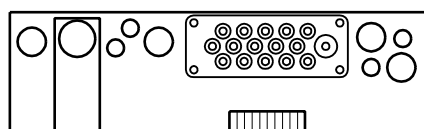

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426367	Nimellinen tasotuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie	38P100+PR		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V		Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	80 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino	- kg

collie



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI collie 38P100+PR X

I_{NA} 80 A

EN 61 439-3

U_N 400 V

IP 34

F 50 Hz

TYÖ N:o



UTU OY

AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.

RP

Pvm.

17.3.2022

KOKOONPANOKUVA

Lehti

1/2

Arkistotunnus

Tark.

JK

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

JP

Suhde

1:10 (A4)

3426367

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
3L,N,PE POTENTIAALIN TASAUS MAADOITUSELEKTRODI PUTKISTOMAAOITUS ANT. LAITTEIDEN MAAD. KESKUKSEN ULKOPUOLELLA 001 80A Al/Cu KESKUKSEN SINETÖITY OSA L1, L2, L3 kWh X1 L1, L2, L3 kWh X1 L1, L2, L3 3X1, 3X2 3F4 4x25A/30mA L1, L2, L3 4X1, 4X2 4F4 4x25A/30mA TILAVARAUS 9 MOD					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/00		
	1.1		C32		
	1.2	Asunto A	C32		
	1.3		C32		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1		C32		
	2.2	Asunto B	C32		
	2.3		C32		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	3.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.3	Pistorasiat Asunto A	C16		
	4.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.3	Pistorasiat Asunto B	C16		