
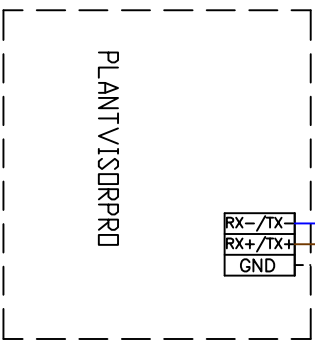
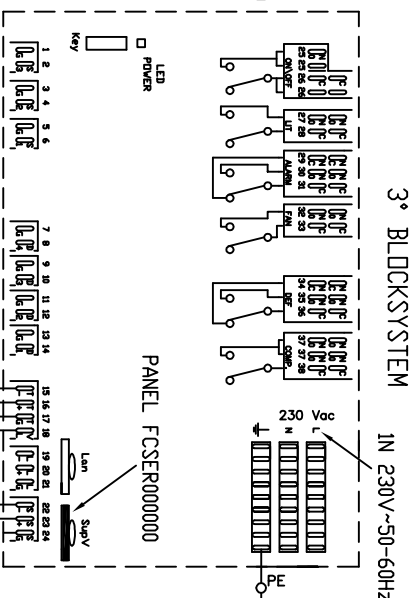
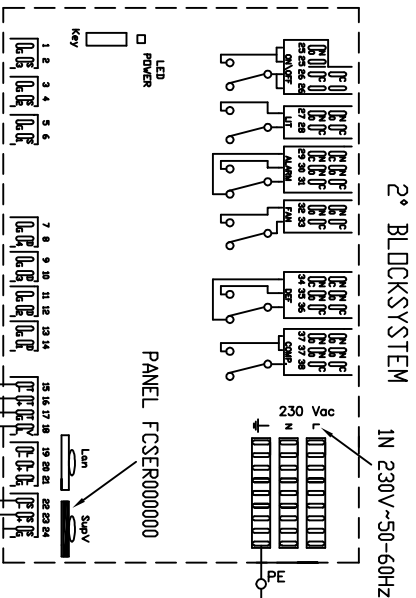


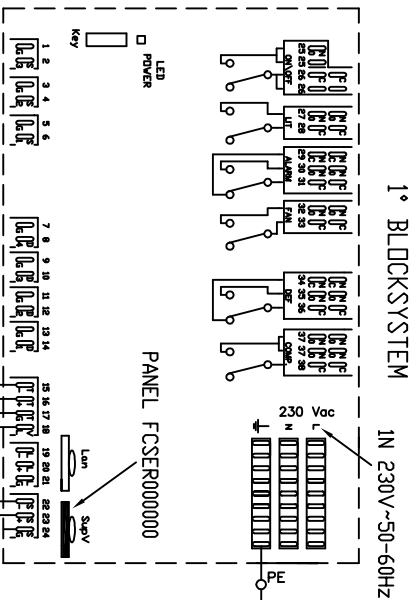

Linea RS485:

- rispettare la polarità (+,-,GND);
- la lunghezza massima non deve superare 1000 m.;
- non realizzare biforcazioni della linea o collegamenti a stella;
- in corrispondenza del morsetto più lontano, inserire un resistore da 120 Ohm ¼ W (inclusi nel PlantVisorPRO) tra + e - ;
- evitare di posizionare la linea in prossimità delle linee di potenza;
- utilizzare cavo schermato e collegare lo schermo al solo polo GND. Si consiglia l'uso di cavi Belden cod. 8761,8762 o equivalenti;

RS485 line:

- observe the polarity (+,-,GND);
- the maximum length must not exceed 1000 m.;
- do not make branches in the line or star connections;
- the most distant terminal must be fitted with a 120 Ohm ¼ W resistor (included with the PlantVisorPRO) between + and - ;
- avoid laying the line near power cables;
- use shielded cable and connect the shield to the GND pole only. Is recommends Belden cables code 8761.8762 or equivalent;

TOLLERANZE GENERALI:	
TUBAZIONI:	±5mm
BASI:	±1mm
POSIZIONI:	±1mm
CAVI:	-10mm +50mm
N:\03_RV4_REV02_DISEGNI\COL-ELET\CABEL\PLANTVISORPRO	

RIVACOLD		DENOMINAZIONE:SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER PLANTVISORPRO SU SCHEDA CABEL RIVB000001	
DISEGNATORE:	CODICE:	NUMERO INTERNO:	DISEGNO:
CASOLI	PLANTVISORPRO		

NR REV.	DATA	TIPO DI MODIFICA	FIRMA	APPROVATO
00	11/11/09	EMISSIONE DISEGNO	CASOLI	ARDUINI
01	27/07/10	AGGIORNATE CONNESSIONI	CASOLI	ARDUINI
02	12/04/11	AGGIORNATO CON NUOVO PLANTVISORPRO BOX E TOUCH	CASOLI	ARDUINI