


DESCRIPCIÓN DE MODOS




- Termostato electrónico simple para sistemas de calefacción por suelo radiante controlado por actuadores.
- Contacto silencioso (Triac), para conectar directamente los actuadores (ver esquema de conexiones en la hoja de instalación) o nuestro módulo de conexiones

INDICADOR LED

Rojo: Indicación de calefacción


Indicador LED



Borne para alimentación y contacto de salida. Sonda (Ntc 100K)

Regulación temperatura ambiente.

DESCRIZIONE




- Termostato elettronico per la regolazione degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti.
- Termostato con comando silenzioso (TRIAC). Può pilotare una o più elettrovalvole e può anche essere collegato ad uno dei nostri sistemi modulari di regolazione serie WFHC per impianti di riscaldamento a pannelli radianti.

LED INDICATORE

Rosso: Indicatore di riscaldamento


LED indicatore luminoso



Morsetteria per tensione di alimentazione e uscita Sonda (Ctn 100K)

Regolazione temperaturata

TOIMINNAN KUVAUS




- Elektroninen termostaatti vesikiertoisen lattialämmityksen toimilaitteiden ohjaamiseen
- Äänetön (Triac lähtösignaali)
- Mahdollisuus kykeä joko suoraan toimilaitteisiin tai kytkentäkotelon kautta.

LED MERKKIVALO

Punainen: lämmitys käynnissä


LED merkkivalo



Kiinnitä virran syöttö ja lähtö liittimiin. Sisäinen anturi (NTC 100K)

Huonesäätö

ФУНКЦИИ




- Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых коллекторными сервоприводами
- Бесшумная работа при помощи триак-контакта.
- Термостат может подключаться напрямую к сервоприводам (см. схему подключения) или через управляющие модули (см. инструкцию управляющих модулей).

ПОКАЗАНИЯ ДИОДА

Красный: Нагрев

Светодиод



Клеммы подключения: - питания - сервопривода (-ов) Температурный датчик (NTC 100K)

Штифт рукоятки установки комнатной температуры

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Precisión en la medición de la temperatura	0,1°C (0,2°F)
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Regulación de la temperatura	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Características de la regulación	Diferencial estático 0,5°K
Protección eléctrica	Class II - IP30
Alimentación	230 VAC +/- 10%
Potencia de contactos	TRIAC 230 VAC, NC 75 W max.
Normas y homologación:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001
El termostato ha sido diseñado de conformidad con las siguientes normas u otros documentos normativos:	De baja tensión 2006/95/CE EMC 2004/108/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di precisione	0,1°C
Temperatura operativa	0°C - 50°C
Campo di regolazione temperatura Comfort	5°C - 30°C
Caratteristica regolazione	Isteresi 0,5°K
Classe e Grado di protezione	Class II - IP30
Alimentazione	230 VAC +/- 10%
Uscita	TRIAC 230 VAC, 75 W max.
Norme e omologazione:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001
Il termostato è stato progettato in conformità alle seguenti norme o altri documenti normativi:	Bassa tensione 2006/95/CE EMC 2004/108/CE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lämpötilan säätötarkkuus:	0,1°C
Käyttölämpötila:	0°C - 50°C
Säätölämpötila:	5°C - 30°C
Säätöominaisuus:	Staattisella erotuksella 0,5 °C
Sähkösuojaus:	Class II - IP30
Käyttöjännite:	230 VAC +/- 10%
Lähtevä signaali:	Triac kosketin 230 VAC, max. 75 W
Normit ja homologation:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001
Sinun termostaatti on suunniteltu mukaisesti seuraavien standardien tai muiden normatiivisten asiakirjojen	Matala jännite 2006/95/CE EMC 2004/108/CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность измерения температуры	0,1 °C
Рабочая температура	0 - 50 °C
Пределы регулирования	5 - 30 °C
Тип регулирования	гистерезис 0,5 К
Степень защиты	Класс II - IP 30
Электропитание	230 В +/- 10%
Выход	Триак контакт 230 В, макс. 75 Вт
Соответствие нормам:	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001
Ваш термостат разработан в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:	2006/95/CE (низковольтное электрооборудование), EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)

F Limitation

GB Limitation

D Begrenzung

I Limitazione

E Limitación

RU Ограничение пределов регулирования









P Limitação

NL Begrenzing

FIN Kalibrointi

SE Begränsning

N Begrensning

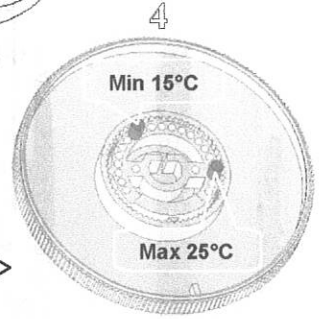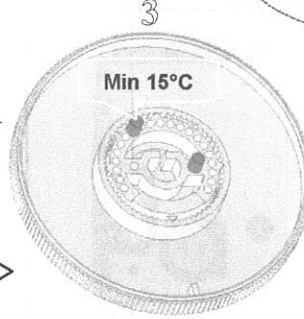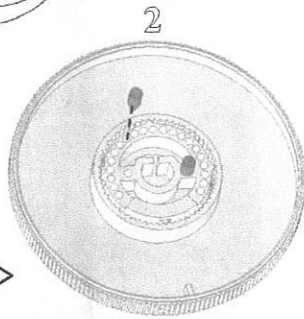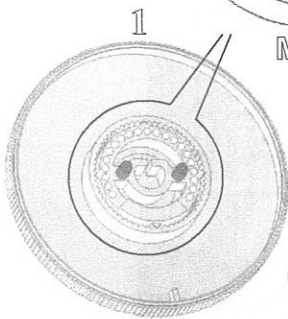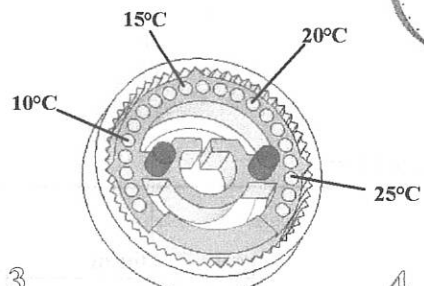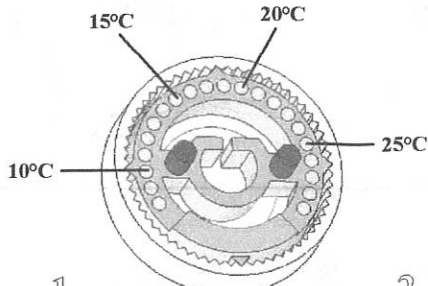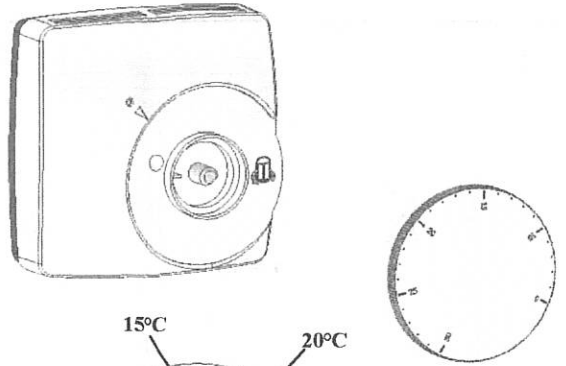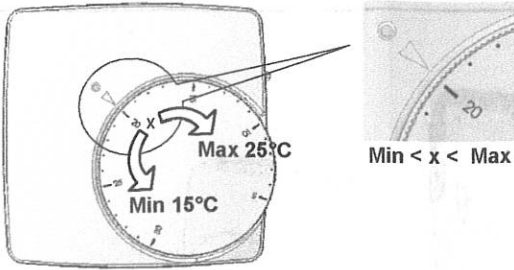

F Calibration

GB Calibration

D Kalibrierung

I Calibrazione

E Calibración

RU Калибровка регулировочной ручки





P Calibração

NL Calibratie

FIN Säädön Rajoitus

SE Kalibrering

N Kalibrering

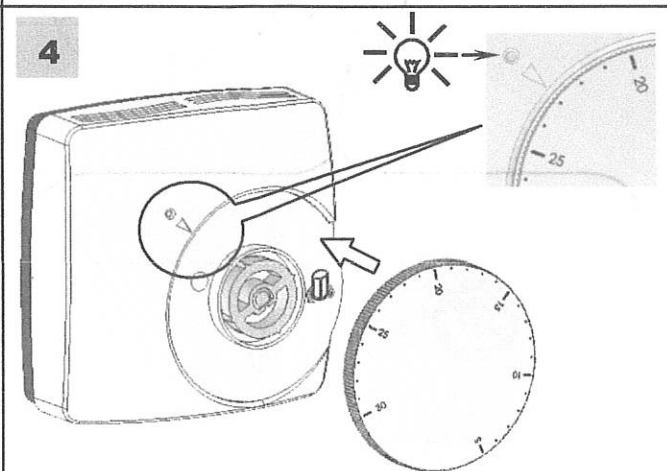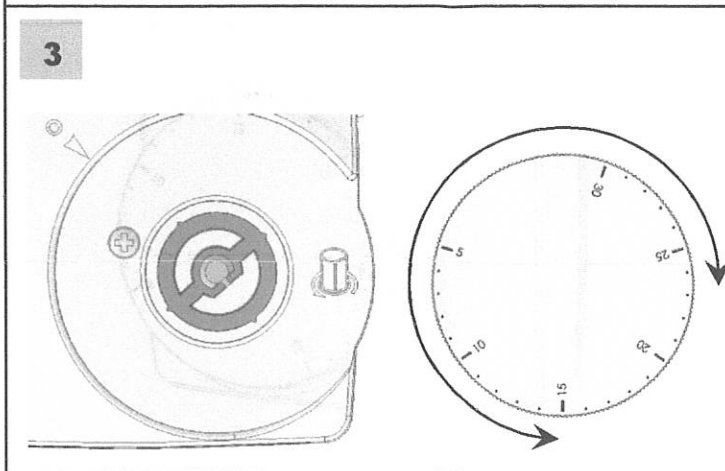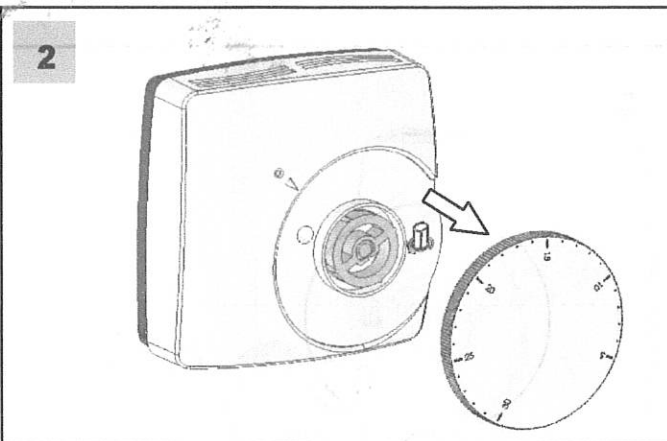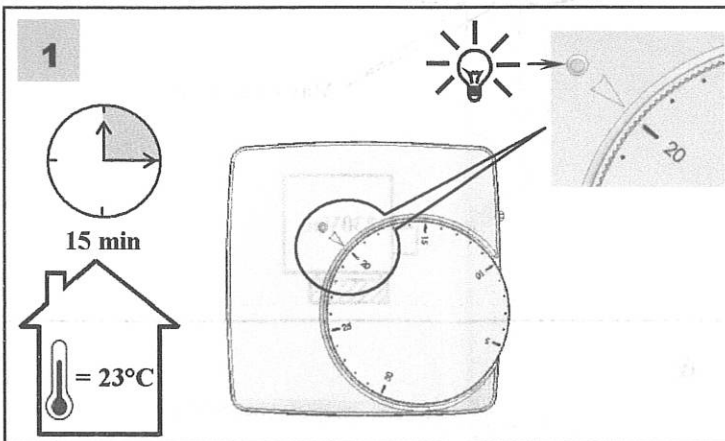

D Installation

I Installazione


E Instalación

RU Монтаж



FIN Asennus

SE Installation

N Installasjon

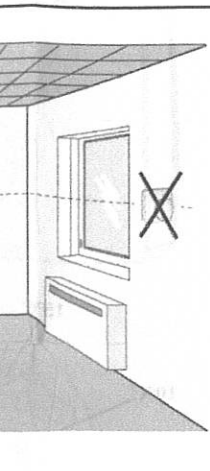

2

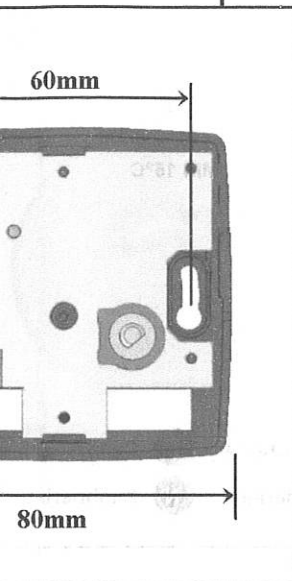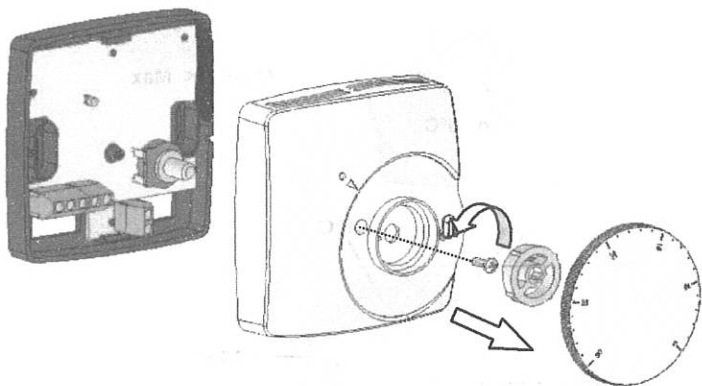

4

