

Varastokaivot

*Asennusvalmiit kaivopakettit
jäte- ja sadevesille*




Pipelife TK 400

Tarkastuskaivopaketti

(VTK, SVTK, TK)

- teleskooppiputki
 - 315 x 750 mm
- nousuputki
 - ruskea polypropeeni
 - 400 x 1500 mm tai 400 x 2000 mm
 - hitsattu kiinni pohjaosaan
- teleskooppirengas 400 / 315
 - ruuvikiinnityksellä
 - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste ja ulkopuolella kumitiiviste
- pohjaosa
 - materiaali mittatarkka ja pakkasenkestävä polypropeeni
 - liittymät Ø 110, 160 tai 200 mm risteävä 45°
 - Ø 160 ja Ø 200 käyvät sekä sileälle että Pragma -viemäriputkelle
 - hyvät virtausominaisuudet
- valurautakansisto 40 t valmiiksi kiinnitettynä teleskooppiputkeen

Pipelife-nro risteävä:	LVI-nro:	Liittymät	Max.
086 331	2620 501	Ø 110	2,2
086 332	2620 502	Ø 160	2,2
086 333	2620 503	Ø 200	2,2
086 341	2620 505	Ø 110	2,7
086 342	2620 506	Ø 160	2,7
086 343	2620 507	Ø 200	2,7

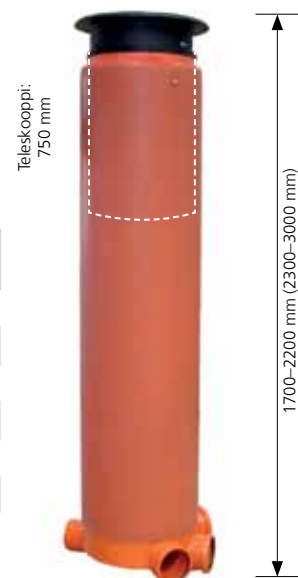


Pipelife TP 200

Tarkastusputkipaketti

(VTP, SVTP, TP)

- tarkastushaara 200/110, 200/160 tai 200/200
- nousuputki PE 200 x 1500
- teleskooppirengas 200/160
 - ruuvikiinnityksellä
 - tiiviste sisä- ja ulkopuolella
- teleskooppiputki
 - 160 x 750mm
- umpikansisto 40 tn

Pipelife-nro:	LVI-nro:	Haara
086 301	2610 210	200/110
086 302	2610 216	200/160
086 303	2610 220	200/200

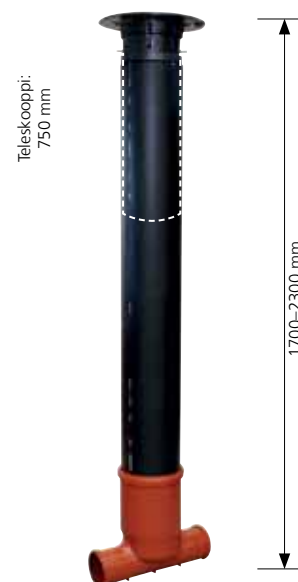


Pipelife SVK 400

Sadevesikaivopaketti

(SVK)

- teleskooppiputki
 - 315 x 750 mm
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää
- sakkapesä 70 litraa
 - ankkuroituva rakenne
 - tukeva, helppo asentaa
 - ei vaadi syvää kaivantoa
- poistoliittymät: Ø 110 / 160 / 200
 - varustettu tiivisteuralla
- kokonaiskorkeus vesijuoksusta vakio teleskoopilla 1700mm
- aste- ja korkeusmitoitus tuloliittimille
- kansistona teleskooppinen ritiläkansisto 25 tn
 - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste ja ulkopuolella kumitiiviste

Pipelife-nro:	LVI-nro:	Haara
086 365	2682 902	Ø 110/160/200

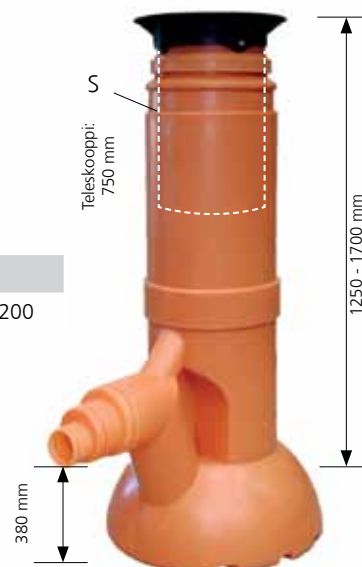


Pipelife SVK 670

Sadevesikaivopaketti (SVK)

- pohjaosa
 - poisto 110, 160 ja 200 mm
 - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
 - sakkapesä 150 l
 - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste
- teleskooppiputki Ø 315 x 1200 mm
- ritiläkansisto 25 tn
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää

Pipelife-nro:	LVI-nro:
086 316	2682 901

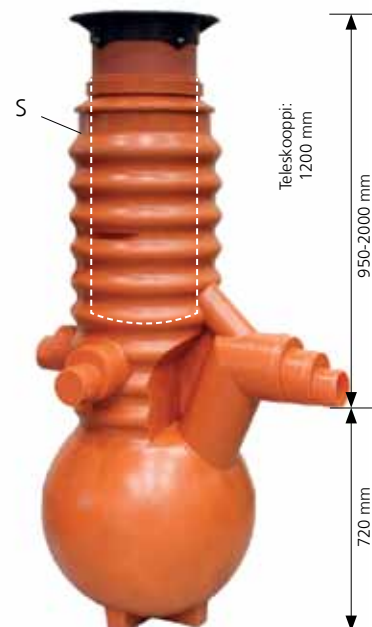


Pipelife PVK 670

Pihakaivopaketti (PVK)

- pohjaosa
 - poisto 110, 160 ja 200 mm
 - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
 - musta 110 mm liittymä salaojaa varten
 - sakkapesä 150 l
 - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste
- teleskooppiputki 315 x 1200 mm
- umpikansisto 25 tn
- pallopadotusventtiili valmiiksi asennettuna
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää



Pipelife-nro:	LVI-nro:
086 317	2685 401

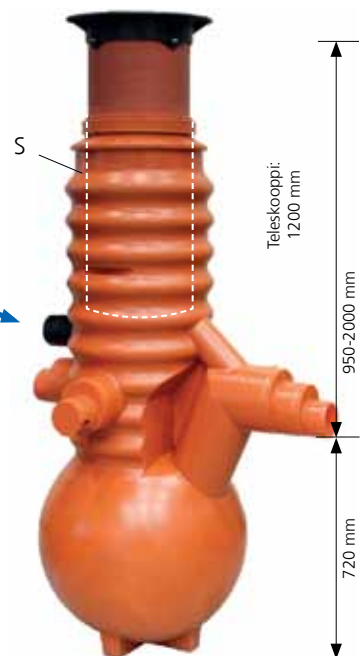


Pipelife SOK 315

Salaojakaivo (SOK)

- korkeus 0,8 + 0,2 m sakkapesä
- muovikansi (kääntämällä ja reiättämällä toimii rännikaivona)
- 3 x SO 110/80 (aukisahattavia)

Pipelife-nro:	LVI-nro:
086 251	2689 003

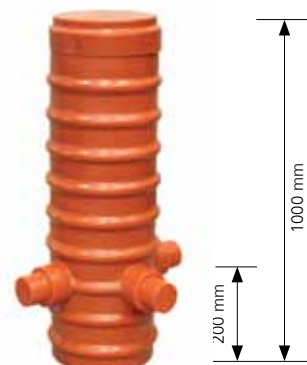

Pipelife varastokaivoihin liittyminen, korkeuden säätö ja lyhentäminen

TK 400 ja TP 200

Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon pituutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,8–2,2 m. (2,3–2,7 m).
- Mikäli säätövara ei riitä, voidaan kaivon runkoa lyhentää nousuputken yläpäästä. Ensiksi irrotetaan teleskooppirengas, jonka jälkeen runkoa lyhennetään tarvittava määrä. Tämän jälkeen viistetään putken pää ja kiinnitetään teleskooppirengas ruuveilla paikalleen. Käytä liukuainetta tiivisteessä asennettaessa teleskooppirengasta paikalleen.

Putkien liittäminen

- 110 mm liittimin varustetuissa kaivoissa tuloyhteisiin liitytään pistopäällä ja poistoyhteeseen muhvilla.
- 160/200 mm liittimin varustettuihin kaivoihin voidaan liittyä joko sileällä- tai Pragma-putkella. Tiivisteellinen Pragma-putken pistopää sopii suoraan kaikkiin kaivon liittymiin. Sileällä putkella liityttäessä asennetaan kaivon mukana tullut tiiviste/lukkorengaspari liittymään paikoilleen ja liitetään pistopää muhviin.
- Tarkastusputkissa on haaran molemmissa liittymissä tiivisteellinen muhvi.

SVK/PVK 670

Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon korkeutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,1–2,0 m.
- Mikäli säätövara ei riitä voi kaivon runkoa lyhentää yläosasta. Sahaa kaivo poikki kaivon yläosasta sahauslinjan kohdalta (esitteen kuvassa kohta merkittynä kirjaimella S) sekä lyhennystarpeen mukaan halutusta kohdasta ”aallon” pohjasta. Leikattu pätkä poistetaan ja kaivon yläosa kiinnitetään ruuveilla runkoon takaisin.
- Kaivon runkoa voidaan jatkaa vaihtamalla teleskooppiputki pidempään.

Putkien liittäminen

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohtaa.
- Tuloliittymiä varten kaivossa on valmiina 3 kpl 110/160 mm tuloyhteitä. Liittyminen niihin tapahtuu samalla lailla kuin poistoyhteeseen. Liittymäputken kulma säädetään sopivaksi kulmayhteillä.

SVK 400

Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon korkeutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,25m-1,7m.
 - Kaivon runkoa voi lyhentää käsi- tai pistosahalla. Irrota kaivon nousuputken teleskooppirengas sahalla (esitteen kuvassa kohta merkittynä kirjaimella S) ja lyhennä kaivon runkoa haluamasi mitta. Kiinnitä tämän jälkeen teleskooppirengas takaisin lyhennettyyn kaivon runkoon, kiinnitä ruuveilla ja tiivistä liitos elastisella massalla.
 - Mikäli tarvitset korkeamman kaivon, tilaa kaivo pidemällä säätöputkella.
- Huomaa, että myös runkoputki on jatkettavissa.

Putkien liittäminen

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.
- Kaivon rungossa on tuloyhteiden paikan määrittämistä helpottavat aste- ja korkeusmerkinnät.

SOK 315

Putkien liittäminen

- Putkikyhteisiin sopii tuplavahva 110 salaojaputki tai peltosalaojaputki.
- Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.



Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4
90590 OULU

Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211
www.pipelife.fi

Huomaa lyhennetyn teleskooppikaivon asennuksen yhteydessä, ettei teleskooppiputki pääse estämään viemärin virtausta.



Lisää tietoja tuotteista
ja asennuksesta osoitteessa
www.pipelife.fi