


AVL 21



- (FIN)** Asennusohje
- (SWE)** Installationsanvisning
- (ENG)** Installation instruction
- (DEU)** Montageanweisung
- (FRA)** Notice d'installation
- (CZE)** Návod k montáži
- (RUS)** Руководство по монтажу
- (LAV)** Montāžas instrukcija
- (LIT)** Montavimo instrukcija
- (POL)** Instrukcja montażu
- (EST)** Paigaldusjuhend



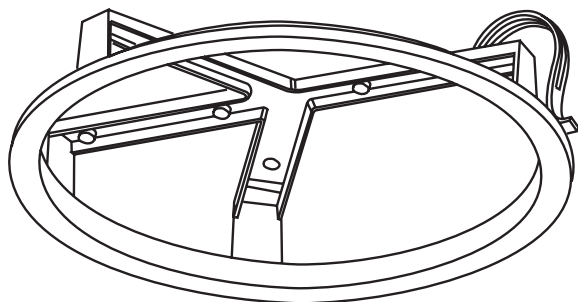


ME04



Page 10/10



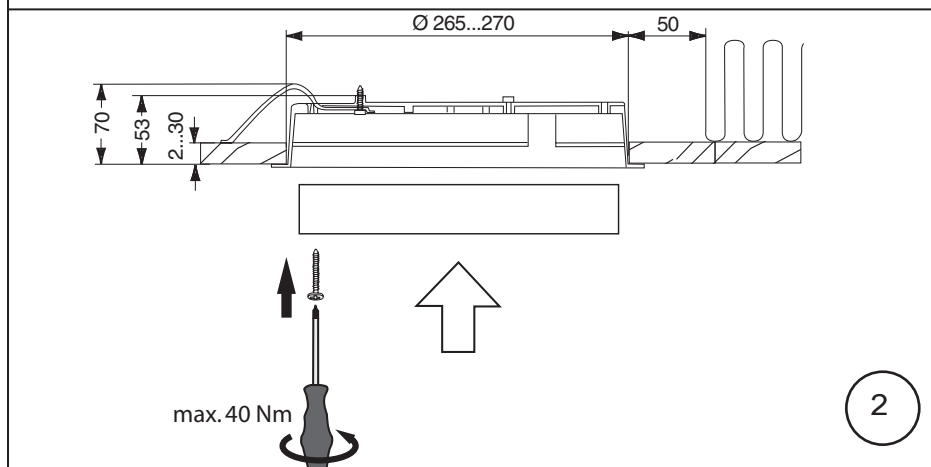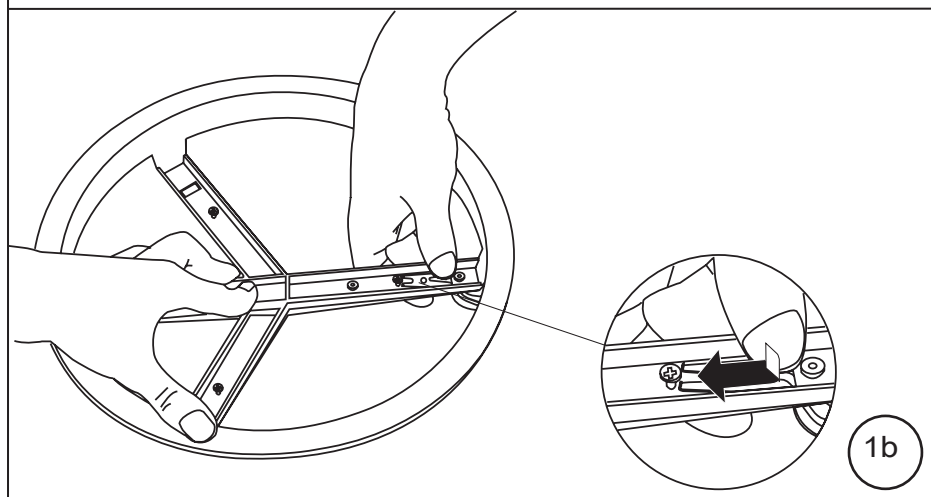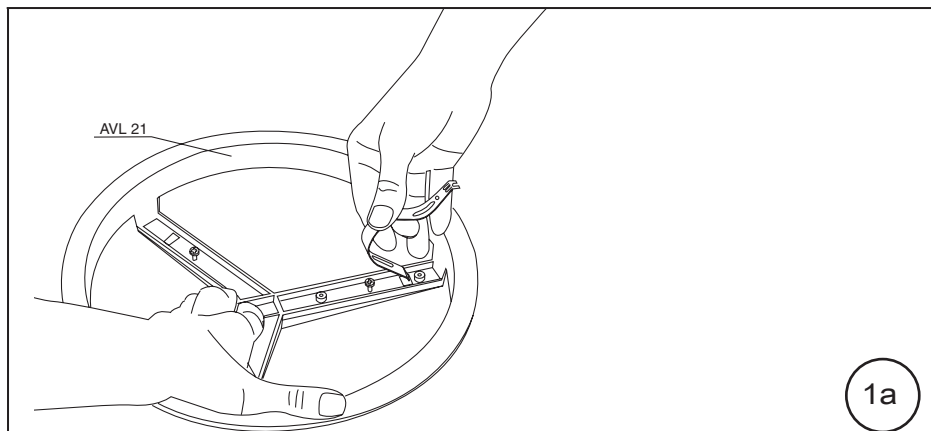



UPOTUSKEHYS AVL 21 - AVR 1, 4 JA 14 VALAISINSARJAAN

ASENNUS

Upotusaukko Ø 267 ... 270 mm.

Kehys kiinnitetään jousilla kattoon tai seinälevyyn. Levyn paksuus saa vaihdella 2 ... 30 mm välillä.

Kehys voidaan myöskin kiinnittää suoraan kiinnitysalustaan, upotussyvyys on silloin 53 mm. Tämä kiinnitystapa on suositeltava käytettäessä pehmeitä akustiikkalevyjä tai verhoiltuja mineraalivillalevyjä. Kun upotuskehystä käytetään, on valaisimen etäisyyden eristysaineesta oltava vähintään 50 mm.

JOUSIKIINNITYS (kuva 1 ja 2)

Pujota jouset kehyksen sisäpuolelta pohjassa olevien aukkojen läpi kuvan 1 osoit-tamalla tavalla, kiinnitä jouset ruuveilla. Asennuksen helpottamiseksi kierrä ruuvit alkuun, jouset menevät ruuvin kannan alle jousen päässä olevan hahlon kautta.

RUUVIKIINNITYS

Kiinnitä kehyk ruuveilla suoraan kiinnitysalustaan, joka on upotettu 53...55mm syvyyteen.

VALAISIMEN KIINNITYS UPPOJAKORASIAN PÄÄLLE

Kiinnitä uppojakorasia alustaan niin, että rasian etupinnasta katon etupintaan on 40 mm. Leikkaa upotuskehyksen, AVL 21, keskeltä rimat poikki niin, että aukko on suurempi kun rasian halkaisija. Kiinnitä valaisin rasiaan niin, että upotuskehys jää koristekehykseksi valaisimen ja katon väliin.



INFÄLLNINGSRAM AVL 21 TILL AVR 1, 4 OCH AVR 14 - SERIERNA

INSTALLATION

Infällningsöppning i tak eller vägg är Ø 267 ... 270 mm.

Ramen fästas med de bipackade fjädrarna i tak eller på vägg. Skivans tjocklek får variera mellan 2 och 30 mm. Ramen kan också fästas direkt på fästunderlaget, infällningsdjupet är då 53 mm. Denna fästmetod rekommenderar vi då takmaterialet består av akustiskskivor eller tygbeklädda mineralulls skivor. Då armaturen installeras infälld bör avståndet till isolationsmaterialet runt hela armaturen vara minst 50 mm.

FJÄDERFASTSÄTTNING (bild 1 och 2)

Träd fjädrarna inifrån genom öppningarna i stommen (se bild 1), fäst fjädrarna med skruvarna. Installationen förenklas om man först delvis fäster skruvarna, fjädrarna appliceras sedan under skruvskallarna så att skruvarna går in i skårorna i fjädrarnas ändar.

SKRUVFASTSÄTTNING DIREKT MOT UNDERLAG

Fäst infällningsramen med skruvar på fästunderlaget. Underlaget skall vara infällt till ett djup av 53...55 mm.

FASTSÄTTNING AV ARMATUR PÅ INFÄLLD FÖRGRENINGSDOSA

Fäst förgreningsdosan mot underlaget så att det är 40 mm mellan takets och dosans framkanter. Klipp bort ribborna i infällningsramens (AVL21) centrum så att öppningen blir större än dosans diameter. Fäst armaturen i dosan så att infällningsramen blir som en dekorram mellan armatur och tak.



СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов



Заводы-изготовители:

"Ensto Finland Oy" ("Энсто Финланд Ой")

Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77 (Энσιο Миеттисен ул., п/я 77)

06101 Porvoo, Finland (06101 Порвоо, Финляндия)

"Ensto Ensek AS" (Эстония)

Paldiski mnt 35/4A

76606 Keila, Estonia

Импортер:

ООО "Энсто Рус"

105062 Москва

Подсосенский переулок, д.20, стр.1

Тел. +7 495 258 52 70

Факс. +7 495 258 52 69

ООО "Энсто Рус"

196084, Россия, Санкт-Петербург

Ул.Воздухоплавательная, д.19

тел. (812) 336 99 17

факс (812) 336 99 62

www.ensto.ru



Tekninen tuki: +358 200 29009



Teknisk hjälp: +46 8 556 309 00



Klienditeenindus: +372 6512104

Tehniline tugi: +372 6512100



Teknisk support: +47 22 90 44 00



Wsparcie techniczne: +48 58 692 40 00



Технічна підтримка: +380674010067



Supporto tecnico: +39 2 294 030 84



Support technique: +334 68 57 20 20



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 20 47 621
Customer service +358 200 29 009
Fax. +358 20 476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com