

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

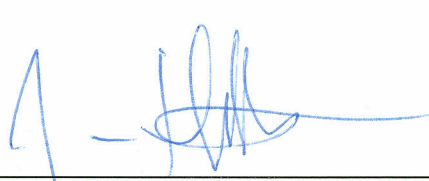
Palopelti ETPR-EI-2

Tämä vakuutus sisältää Rakennustuotedirektiivin (CPD) 89/106/EC ja harmonisoidun tuotestandardin EN 15650:2010 olennaiset vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu EC Vaatimustenmukaisuustodistukseen No. 0402-CPD-SC1558-12.

CPD: 89/106/EC				
Palopelti ja asennustapa	Palonkestävyysluokitus			Standardi
	Eristävyys EI	Savuvuoto EIS, ES	Tiiviys E	
ETPR-EI-2 kipsiseinä	EI 120	EI 120 S, E 120 S	E 120	EN 1366-2, EN 13501-3
ETPR-EI-2 kiviaineinen seinä	EI 120	EI 120 S, E 120 S	E 120	EN 1366-2, EN 13501-3
ETPR-EI-2 kiviaineinen välipohja	EI 120	EI 120 S, E 120 S	E 120	EN 1366-2, EN 13501-3
ETPR-EI-2 koko Ø160 kiviaineinen seinä	EI 120	E 180 S	E 180	EN 1366-2, EN 13501-3
ETPR-EI-2 koko Ø160 kiviaineinen välipohja	EI 120	E 180 S	E 180	EN 1366-2, EN 13501-3
Toimintaolosuhteet/herkkyys: - lämpösulakkeen kuormitustesti - lämpösulakkeen reagoititesti	Hyväksytty			ISO 10294-4
Vasteaika (reagoitiviive): - sulkeutumisaika	Hyväksytty			EN 1366-2
Toiminnallinen luotettavuus: - auki/kiinni-ajotesti (cycling)	Hyväksytty			EN 1366-2
Kestotesti herkkyydelle: - lämpösulakkeen kuormitus- ja reagoititesti	Hyväksytty			ISO 10294-4
Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle: - auki /kiinni-ajotesti (cycling)	Mekaaninen lämpösulake 50 sykliä - Hyväksytty Toimimooottori 10000 sykliä - Hyväksytty			EN 15650:2010
Palopellin rungon tiiviys	Luokka C			EN 1751

Sertifiointi - Ilmoitettu laitos No. 0402
SP Technical Research Institute of Sweden
Box 857
SE-501 15 Borås
Ruotsi

Paikka / Päiväys:
Turku, Suomi / 3.9.2012


Allekirjoitus:
Jari Hokkanen
R&D manager
Fläkt Woods Oy
Teknisen dokumentoinnin vastuuhenkilö