

NAVAL PAIKALLAHAAROITUS- VENTTIILI



NAVAL OY, PL 32, 23801 Laitila,
puh. (02) 85 091, fax (02) 856 506,
e-mail: naval@naval.fi, internet: <http://www.naval.fi>

NAVAL PAIKALLAHAAROITUSVENTTIILI

Naval paikallahaaroitusventtiilin etuja ovat:



- venttiili on täysaukkoinen kokoonhittu palloventtiili
- liittyminen paineenalaiseen verkostoon ilman käytön keskeytymistä
 - koska tahansa, vuodenaikasta riippumatta
- ei verkoston tyhjennystarvetta
 - energiansäästö: lämpö, vesi, inhibiittorit
- voidaan käyttää myös sulkuventtiilinä haaroituksen jälkeen
- asennuksen turvallisuus ja helppous
- kaukolämpöä keskeytyksellä ilman haittaa verkoston muille kuluttajille

Paikallahaaroituksessa tulee noudattaa erillistä Naval Oy:n (paikallahaaroituksen) käyttöohjetta.

Haaroituksen suorittamisen pääkohdat:

1. Poistetaan runkoputkesta eriste
2. Hitsataan venttiili runkoputkeen
3. Kiinnitetään poralaite venttiiliin
4. Suoritetaan paikallahaaroitus
5. Suljetaan venttiili ja irrotetaan poralaite
6. Liitetään uusi kuluttaja verkostoon

Naval Oy valmistaa kaikki venttiilit EU:n painelaitedirektiivin (97 / 23 / EY) mukaan luokkaan III. Arviointimenettelynä käytetään moduulia H, eli täydellistä laadunvarmistusta, jota laitos Det Norske Veritas valvoo. Naval Oy:llä on sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001 ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001.

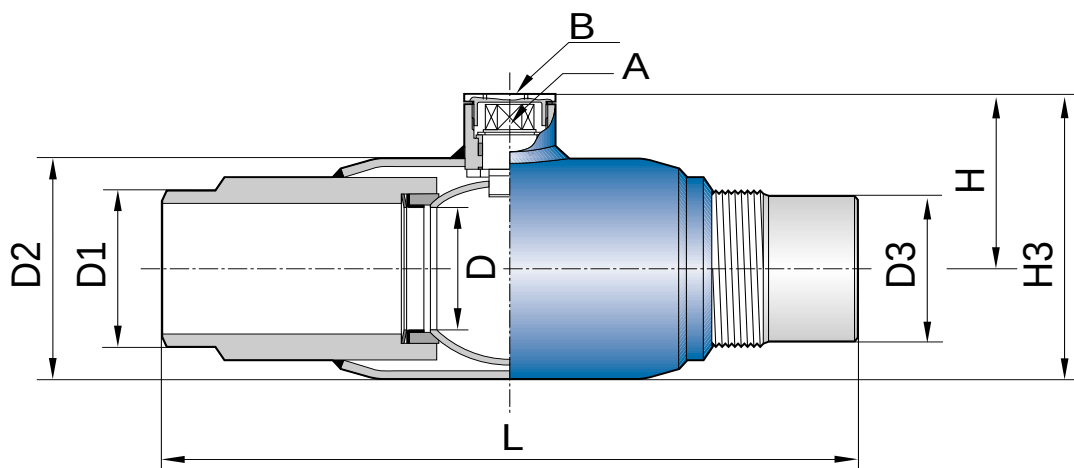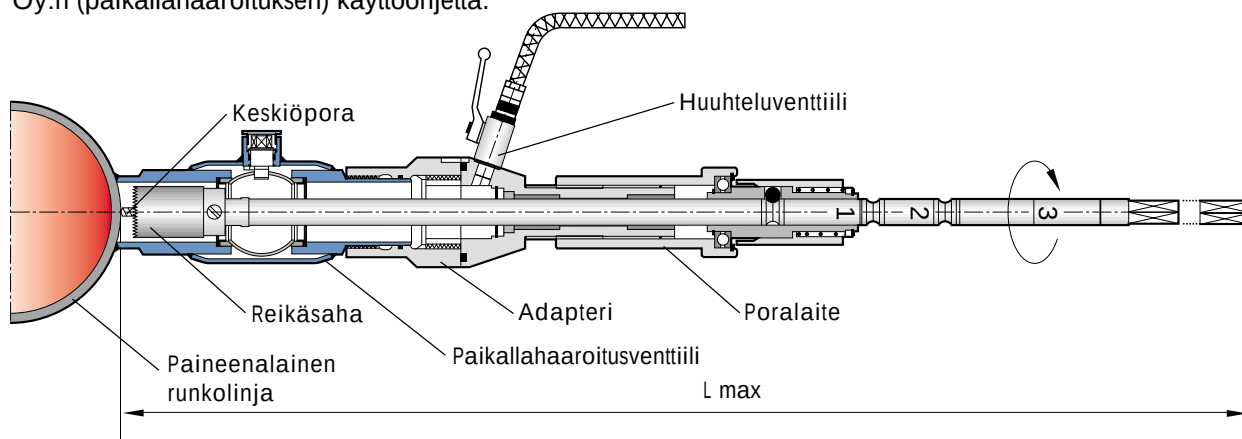

DN	PN	NAVAL N:O	L	D	D1	D2	D3	H	A 6k-	B 6k-	Saha Ø	H3	L max
25	40	281 486	209	25	36,5	60,3	33,7	45,0	9	22	24	74,7	1005
32	40	281 487	207	32	46,2	70,0	42,4	56,5	10	27	30	91,4	1015
40	40	281 488	226	40	52,1	76,1	48,3	62	10	27	38	107,3	985
50	40	281 489	262	50	64,5	88,9	60,3	76,5	15	32	48	127,3	1005
65	25	281 490	280	65	80,3	114,3	76,1	87,5	15	32	64	148,0	1025
80	25	281 491	312	80	94,5	139,7	88,9	101,5	15	36	76	174,5	1055
100	25	281 492	352	100	119,4	177,8	114,3	122,0	19	41	95	211,4	1100
125	25	281 493	365	125	151,7	219,1	137,9	143	19	41	121	252,5	1090
*) 150	25	281 494	365	125	151,7	219,1	168,3	143	19	41	121	252,5	1095

*) Supistettuaukkoinen (vain DN150)