PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Pääpotentiaalin tasaus RK 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laji | RYHMÄKESKUS | | |
| Tyyppi | COMBI5E44SLV25 | | |
| Sähkö nro | 3310612 | | |
| $I_n$ | 50A | $U_n$ | 400V |
| $P_l$ = | kW | $P_h$ = | kW |
| Kotelointi | IP 20C | | |

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

| N:o | Nimitys | kW | A/A | mm² | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 0 | Pääkytkin | | | | | |
| | | | | | | |
| 1F1 | Sähkölämmityksen ohjaus | | B 10 A | | | |
| 1F2 | | | B 10 A | | | |
| 1F3 | | | B 10 A | | | |
| | Yöajan apurele 1K11 | | | | | |
| | Kiukaan apurele 7K11 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2F1 | | | B 10 A | | | |
| 2F2 | | | B 10 A | | | |
| 2F3 | | | B 10 A | | | |
| 3F1 | | | B 10 A | | | |
| 3F2 | | | B 10 A | | | |
| 3F3 | | | B 10 A | | | |
| 4F1 | | | B 10 A | | | |
| 4F2 | | | B 10 A | | | |
| 4F3 | | | B 10 A | | | |
| 5F1 | | | C 10 A | | | |
| 5F2 | | | C 10 A | | | |
| 5F3 | | | C 10 A | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6S1 | Kytkin 0–A–I | | | | | |
| 6F1 | | | B 10 A | | | |
| 6F2 | LV–varaaja | | B 10 A | | | |
| 6F3 | | | B 10 A | | | |
| | Tilanvaraus, varaajan viiverele | | | | | |
| | | | | | | |
| 7F1 | | | B 16 A | | | |
| 7F2 | Kiuas | | B 16 A | | | |
| 7F3 | | | B 16 A | | | |
| 8F1 | | | B 16 A | | | |
| 8F2 | Liesi | | B 16 A | | | |
| 8F3 | | | B 16 A | | | |
| 9F1 | | | C 16 A | | | |
| 9F2 | | | C 16 A | | | |
| 9F3 | | | C 16 A | | | |
| 10F1 | | | | | | |
| 10F2 | | | | | | |
| 10F3 | | | | | | |
| 14F | Vikavirtasuojakytkin | 40A 30mA | | | | |
| 14F1 | | | C 16 A | | | |
| 14F2 | | | C 16 A | | | |
| 14F3 | | | C 10 A | | | |

| KESKUKSEN VARATILAT |
|---|
| Yhteensä 23 mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 1350 mm |
| Syvyys : | 112 mm |

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC–16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10–20mm+1x10–30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot



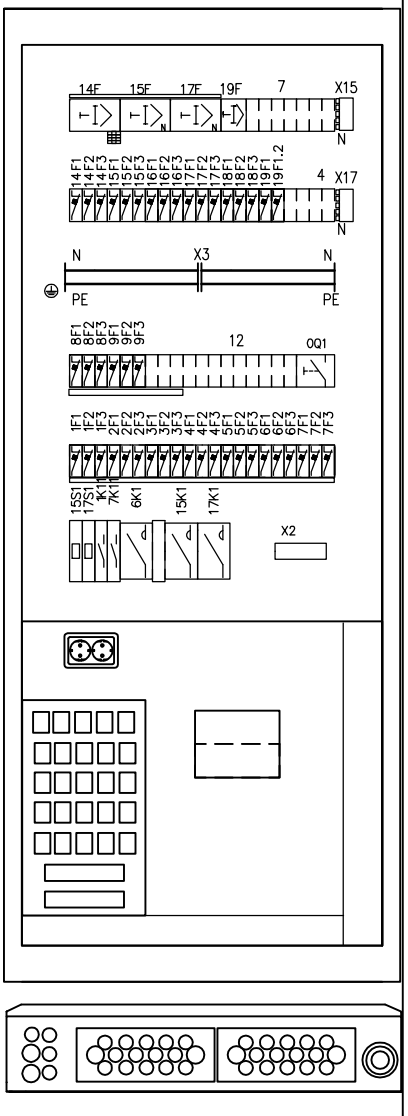




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työ nro | Ark. koodi | 31 MFC2004–01 | KESKUS | RK 1 | Työpiir: |
| Pvm. 07.07.2009 | Suunn. PP | Tark. HJ | Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. |
| | | | | Rakennuskohde | Tall.koodi 3310612–K |
| | | | | | Lehti 01 Lehdestä 02 |
| | | | | | Piirustus nro 2004 |

ABB

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Pääpotentiaalin tasaus RK 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laji | RYHMÄKESKUS | | |
| Tyyppi | COMBI5E44SLV25 | | |
| Sähkö nro | 3310612 | | |
| $I_n$ | 50A | $U_n$ | 400V |
| $P_l$ = | kW | $P_h$ = | kW |
| Kotelointi | IP 20C | | |

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

| N:o | N i m i t y s kW | A/A | mm² | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 15S1 | Ohj. kytkin Pv-0-yö | | | | |
| 15F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | |
| 15F1 | | C 10 A | | | |
| 15F2 | Suora sähkölämmitys | C 10 A | | | |
| 15F3 | | C 10 A | | | |
| 16F1 | | C 10 A | | | |
| 16F2 | | C 16 A | | | |
| 16F3 | | C 16 A | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17S1 | Ohj. kytkin Pv-0-yö | | | | |
| 17F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | |
| 17F1 | | C 10 A | | | |
| 17F2 | Lattialämmitys | C 10 A | | | |
| 17F3 | | C 10 A | | | |
| 18F1 | | C 10 A | | | |
| 18F2 | | C 16 A | | | |
| 18F3 | | C 16 A | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 19F | Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA | | | | |
| 19F1 | | C 10 A | | | |
| 19F1.2 | | C 16 A | | | |

| KESKUKSEN VARATILAT |
|---|
| Yhteensä 23 mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 1350 mm |
| Syvyys : | 112 mm |

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot



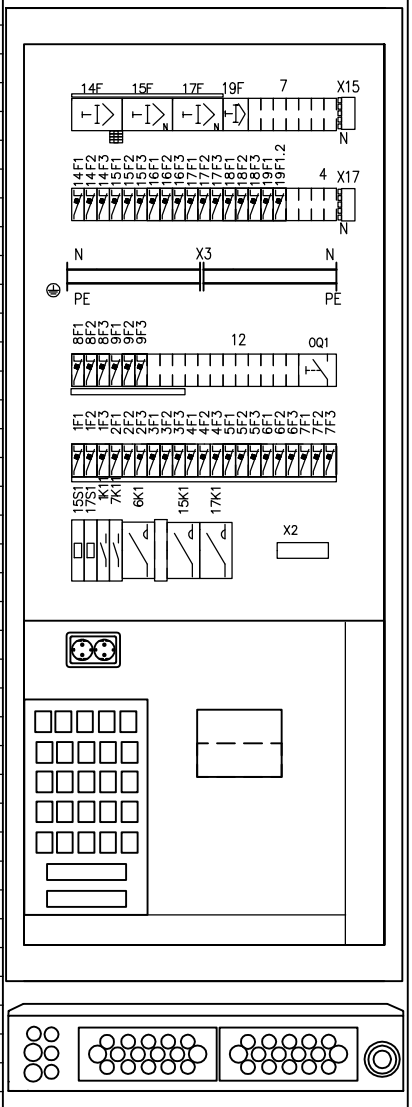




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työ nro | Ark. koodi | 31 MFC2004-02 | KESKUS | RK 1 | Työpiir: |
| Pvm. 07.07.2009 | Suunn. PP | Tark. HJ | Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. |
| | | | | Rakennuskohde | Tall.koodi 3310612-K |
| | | | | | Lehti 02 Lehdestä 02 |
| | | | | | Piirustus nro 2004 |

ABB