PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pääpotentiaalin tasaus TPK 1 | | |

| | |
|---|---|
| Laji | TYÖPAIKKAKESKUS |
| Tyyppi | T63K3V |
| Sähkö nro | 3419339 |
| $I_n$ 63A | $U_n$ 400V |
| $P_l$ = kW | $P_h$ = kW |
| Kotelointi | IP 44 |

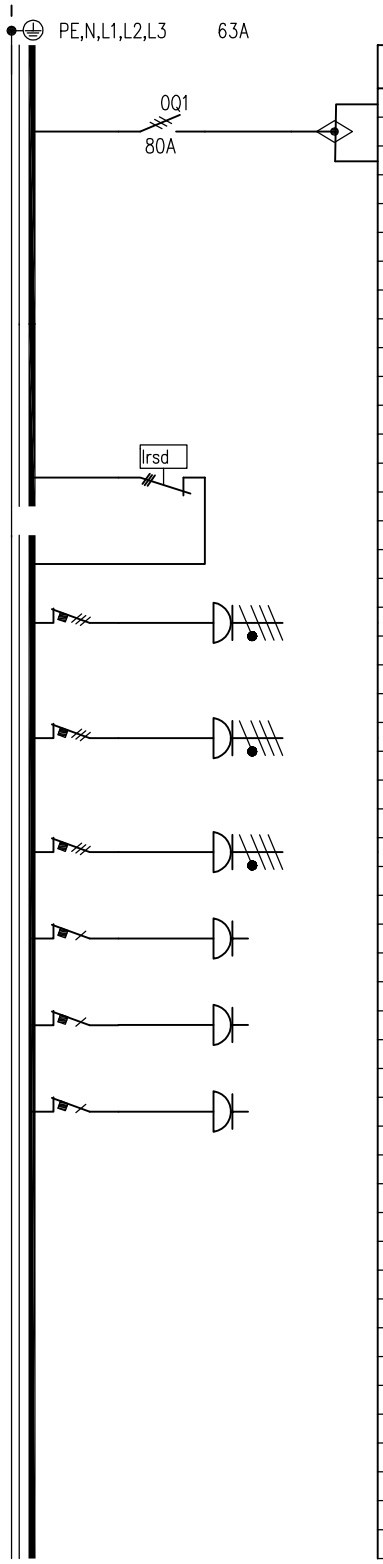


| N:o | Nimitys kW | A/A | mm² |
|---|---|---|---|
| 0 | Pääkytkin | | |
| 1F | Vikavirtasuojakytkin 63A 30mA | | |
| 2F | PISTORASIA 3x32A+N+PE | C 32 A | |
| 3F | PISTORASIA 3x16A+N+PE | C 16 A | |
| 4F | PISTORASIA 3x16A+N+PE | C 16 A | |
| 5F1 | PISTORASIA 1x16A+N+PE | C 16 A | |
| 5F2 | PISTORASIA 1x16A+N+PE | C 16 A | |
| 5F3 | PISTORASIA 1x16A+N+PE | C 16 A | |

| KESKUKSEN VARATILAT |
|---|
| 13 mod. |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 400 mm |
| Korkeus: | 550 mm |
| Syvyys : | 155 mm |

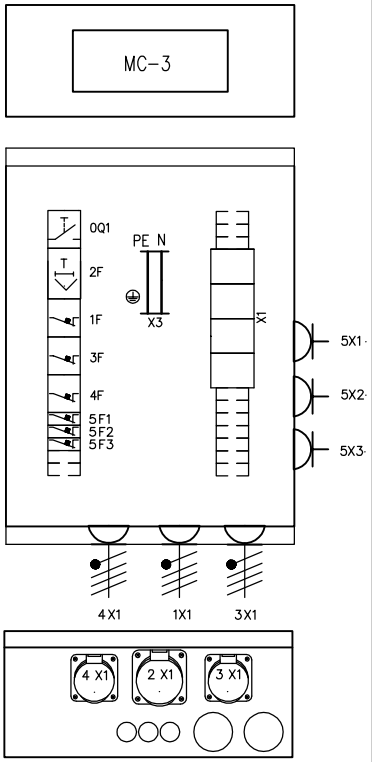


YLÄPÄÄTY:
1xMC-3 multilaippa seuraaville kaapeleille
1x30-60mm+2x24-54mm+4x8-16mm.
ALAPÄÄTY:
Reikäaihiot 2x47.5mm+3x23mm

| Työ nro | Ark. koodi | | | | KESKUS | TPK 1 | Työpiir: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pvm. 21.02.2008 | Suunn. PP | Tark. HJ | Hyv. ABB | 31 MFC -01 | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. |
| | | | | | Rakennuskohde | | Tall.koodi 3419339-K |
| | | | | | | | Lehti 01 Lehdestä 01 |
| | | | | | | | Piirustus nro |

ABB