

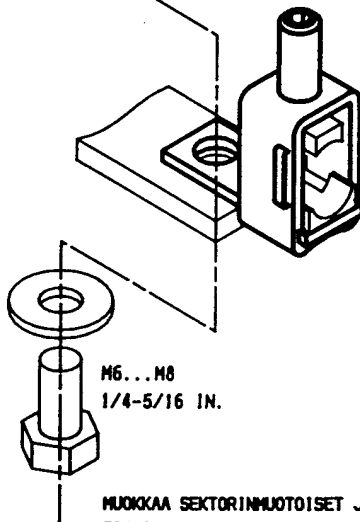


OZXB 1L

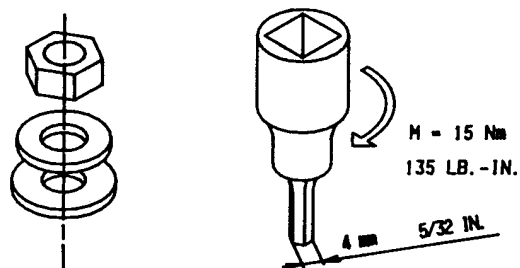

POISTA MAHDOLLINEN OKSIDIKERROS
AVLÄGSNA EV. OXIDSKIKT
REMOVE LAYER OF OXIDE, IF ANY
ENLEVEZ UN COUCHE D'OXYDE ÉVENTUELLE
SACAR POSIBLE CAPA DE ÓXIDO
REMOVA A CAMADA DE ÓXIDO, CASO EXISTA

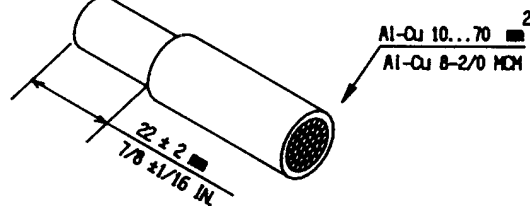

MUOKKAA SEKTORINMUOTOISET JOHTIMET PYÖREIKSI ENNEN ASENNUSTA
FORMA SEKTORFORMADE LEDARE RUNDA FÖRE MONTERINGEN
SEGMENTAL CONDUCTORS HAVE TO BE ROUNDED BEFORE MOUNTING
LES CABLES ET CONDUCTEURS DE SECTION NON CIRCULAIRE DOIVENT ÊTRE
PRÉFORMÉS EN SECTION CIRCULAIRE AVANT MONTAGE
EL EXTREMO DEL CABLE HA DE SER REDONDEADO ANTES DE LA INSTALACIÓN
A EXTREMIDADE DO CONDUCTOR DEVERÁ SER ARREDONDADA ANTES DA INTALAÇÃO

34 OZXB 1L C

ABB Control Oy

Low Voltage Apparatus

P.O. Box 622
SF-65101 Vaasa
FinlandTelephone +358 10 224 000
Telefax +358 10 224 5708

OSA


NIMITYS

RA-AINE

MÄÄRÄ & MY

TOLERANSSIT
TOLERANSER
TOLERANCESLIITTYY
HÖR TILL
CONCERNINGNIMITYS
BENÄMNING
NAME

ASENNUSOHJE

SUHDE
SKALA
SCALE

PROJ

OSASTO
AVDELNING
DEPARTMENT

LSO

LAJI
TYP
TYPE

OZXB 1L

ABB Control Oy
Low Voltage ApparatusTEKI
RITAD
DRAWN1997-01-07
M KNUUTTILAKOODI/KIRJAUS
KOD
CODE

34 OZXB 1L

TARKASTI
GRANSKAD
HYVÄKSYI
GODKÄND

Ru

CHECKED
APPROVED

A4

PIIRUSTUS NO
344RITNING NR
OZXB 1L
2217 4991DRAWING NO
C