

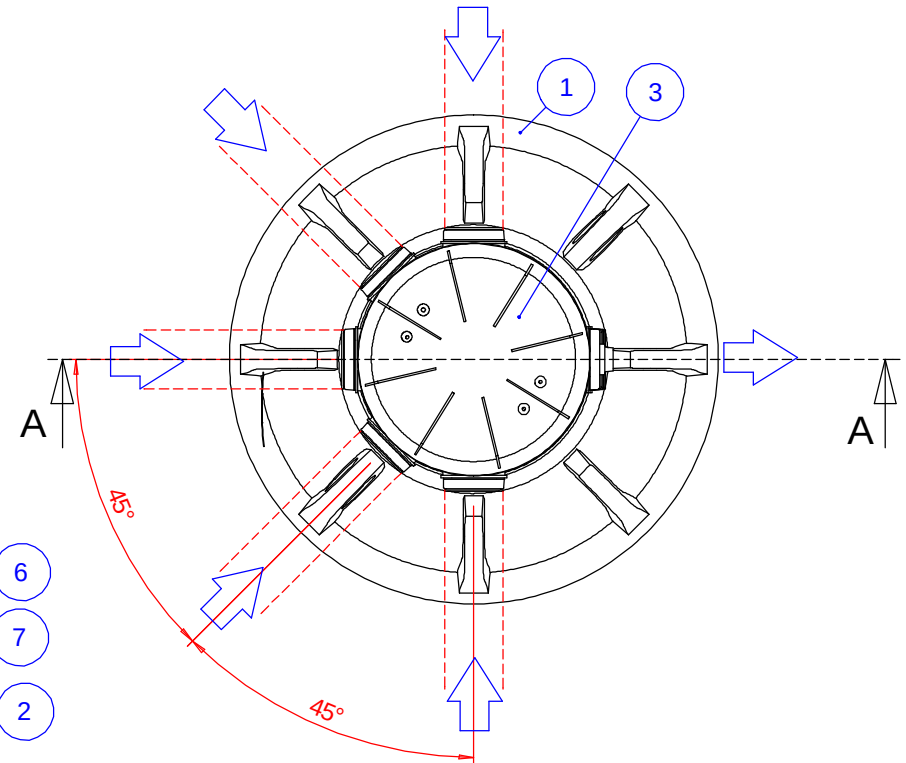


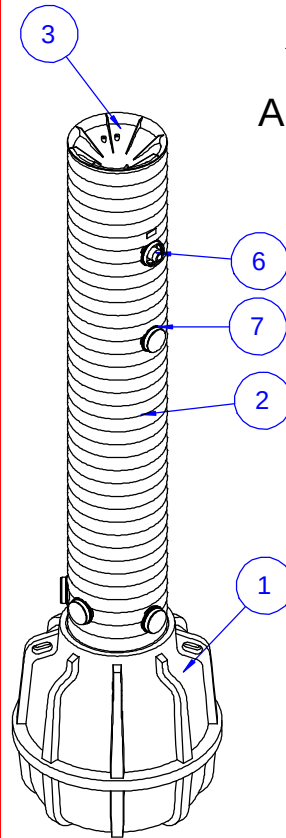

N:O	NIMI	MUUTA	Kpl
1	Pumppusäiliö	Ø 1000, 450 l	1
2	Kokooma/huoltokaivo	Ø425	1
3	Muovikansi	Ø425	1
4	Pumppu	230V, pintavipallinen	1
5	Tuloyhde kokoomakaivolinjasta	Ø110 Tulpattu, 1-5 kokoomalinjaa	5
6	Lähtöyhde	Ø110 Gravitaatio / Ø32 Painelinja	1
7	Lähtöyhde	Ø110 Tulpattu (h = 1800-2300)	1
8	Paineputkisto	Ø32	1
9	Tiiviste	Ø425	1
10	Pikaliitin	Ø32 Camlock	1
11	Tulppa	Ø110 PP	7

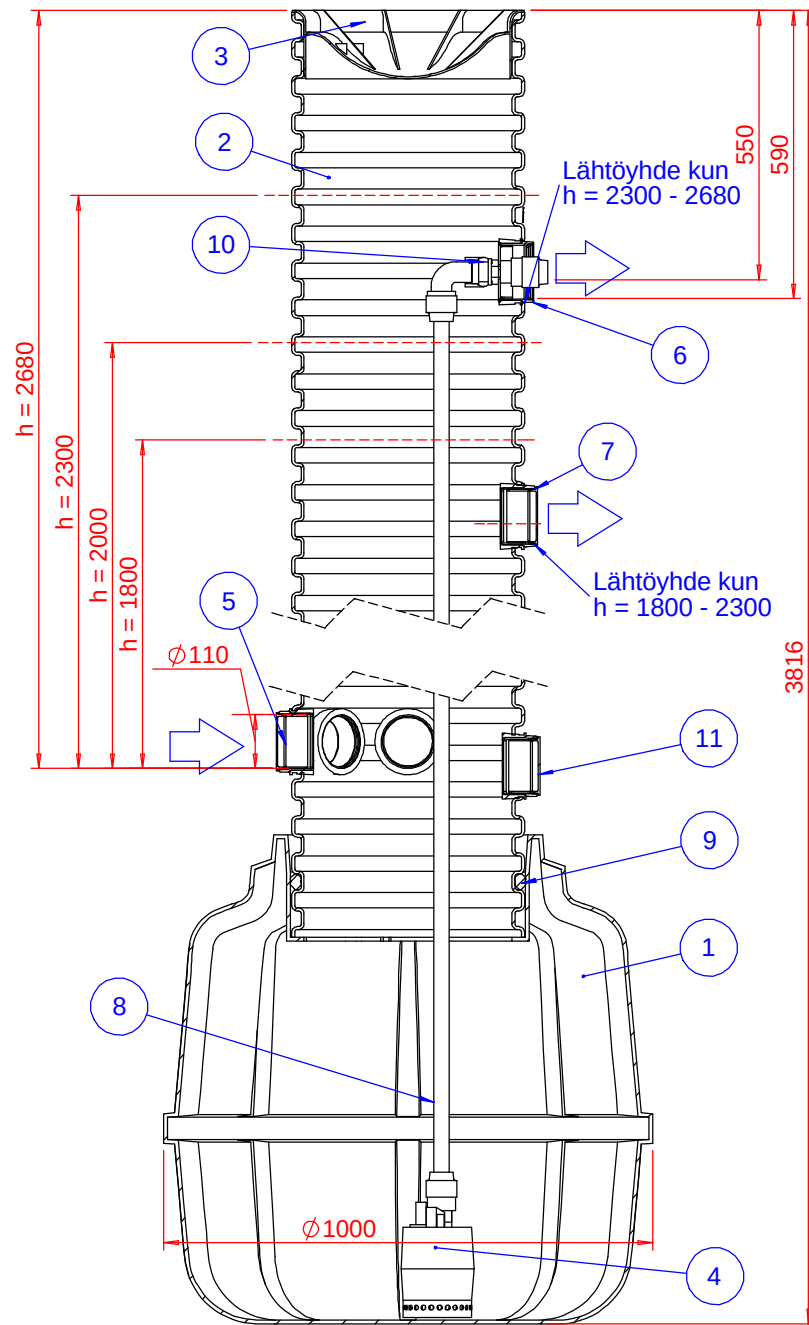

Pirustuksen sisältö:			Pirustuslaji:	
LABKO MP Pumppukaivo			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava (A4):
TIS/HT	TJ 09.06.2004	57GB01_s	25.05.2004	1:15
WAVIN-LABKO OY Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 020 1285 200, fax. 0201285 280			Rakennuskohde:	

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomais määräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitätä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.