


Väestönsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

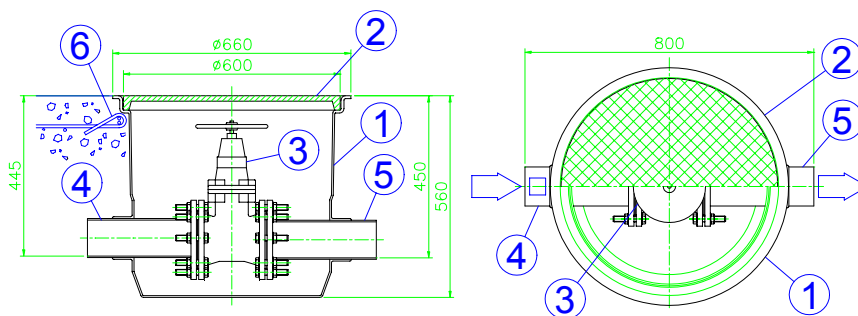

1	Lujitemuovirunko	LM	Ø660 mm, H=560 mm	
2	Muovikansi	LM	Ø600 mm, 0,5 tn	
3	Kumiluistisulkuventtiili	Valurauta	DN 100	
4	Tuloyhde	Valurauta	DN 100	
5	Lähtöyhde	Valurauta	DN 100	
6	Betoni, raudoitettu			

1 YLEISTÄ

Wavin-Labkon väestönsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo on muovirunkoinen venttiilikaivo, joka on varustettu kumiluistisulkuventtiilillä.

2 ASENNUS

Asenna WC-vesien sulkuventtiilikaivo väestönsuojan WC-viemärijärjestelmään. Kansiston tulee olla kiinni kaivossa koko asennuksen ajan. Yhdistä putket toisiinsa ja vala kaivo paikalleen. Sulkuventtiilikaivo tulee asentaa vaakasuoraan.

3 VENTTIILI

Venttiiliä pidetään normaaliaikana auki. Suojautumiseen valmistauduttaessa venttiili suljetaan ja on pidettävä suljettuna koko suojautumisen ajan. Huom. Venttiili ei sovellu virtaaman säätöön.

venttiili	sulkemiseen tarvittava kierroslkm.	paino	sallittu käyttöpaine
DN 100	21	23 kg	16 bar

4 HUOLTO

Tarkista kaivon ja venttiilin kunto kerran vuodessa. Venttiilin kunto on tarkistettava aina suojautumiseen valmistauduttaessa. Tarvittaessa kumiluistiventtiili sekä itse kumuluisti on puhdistettava.