


Merika® 1645 pinta-asennuslevyn asennusohje

Pinta-asennuslevy 1/2 × 3/4, 150 mm

- kromattu
- pinta-asennukseen
- käyttövedelle
- maksimipaine 1,6 Mpa (16 bar)
- maksimilämpö 90 C°

Käytä silikonilla liitokseen ennen ja jälkeen asennuksen.

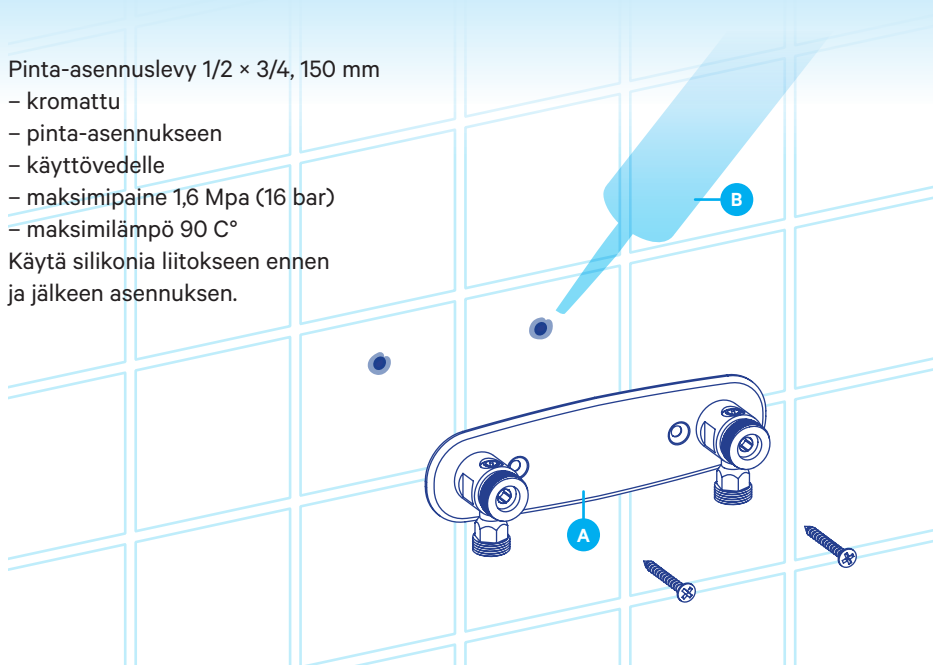

Asennus

1. Ruuvaa pinta-asennuslevy (A) seinään siten, että tyhjennysaukko on alaspäin. Tiivistä ruuviliitokset silikonilla (B).
2. Asenna liitosputki sopivalla puserrusliittimellä – puoliliitin, G1/2” – asennusliitinvalmistajan ohjeen mukaisesti. Ehkäise jännityskorroosiota löysämällä muttereita ja sitten uudelleen kiristämällä niitä.
3. Asenna sekoittaja. Kiristä muttereita käsin vuorottain, jolloin sekoittaja painuu asennuslevyä päin.
4. Jälkikiristä ruuvivääntimellä n. ¼ kierrosta kunnes lukitus on pitävä. Väännä vastaan pinta-asennuslevyn kulmaliittimen avainkahvasta.
5. Ehkäise jännityskorroosiota löysämällä muttereita ja sitten uudelleen kiristämällä niitä.



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Puh. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Quality for HVAC
Technology




Monteringsanvisningar för ytmonteringsplattan Merika® 1645

Ytmonteringsplatta 1/2 × 3/4, 150 mm

- förkromad
- för ytmontering
- för hushållsvatten
- maximalt tryck 1,6 Mpa (16 bar)
- maximal temperatur 90 C°

Använd silikon i anslutningarna både före och efter monteringen.

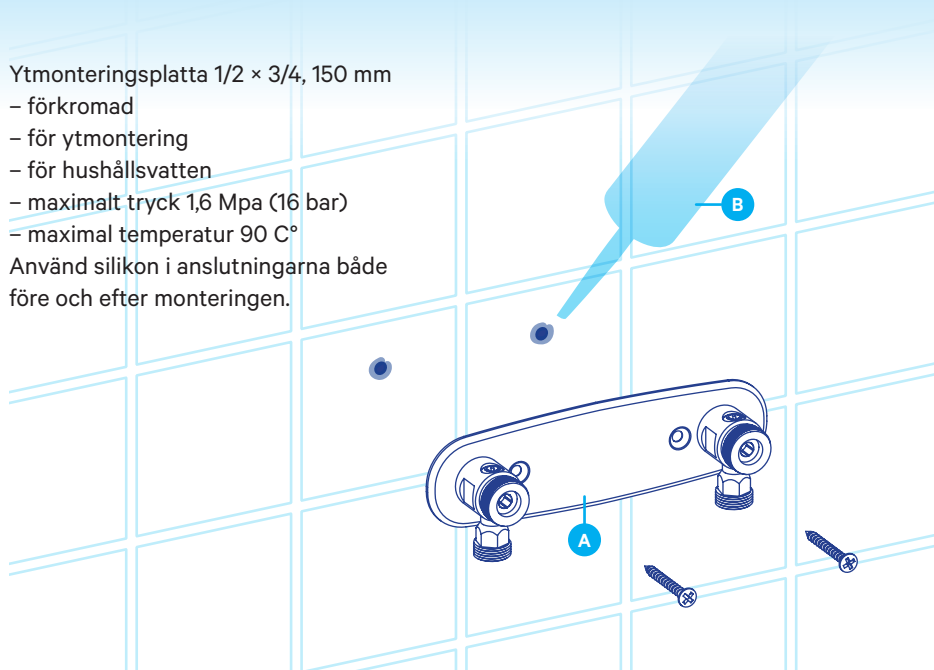

Montering

1. Skruva fast ytmonteringsplattan (A) i väggen så att tömningsöppningen är nedåt. Täta skruvanslutningarna med silikon (B).
2. Montera anslutningsröret med en lämplig kompressionskoppling – halvkoppling, G1/2 – i enlighet med kopplingstillverkarens instruktioner. Förhindra spänningskorrosion genom att lossa muttrarna och sedan dra åt dem på nytt.
3. Montera blandaren. Dra turvigt åt muttrarna för hand, så att blandaren trycks mot monteringsplattan.
4. Dra åt muttrarna efteråt med skruvmejsel ungefär 1/4 halvt varv tills låsningen håller. Vrid emot med nyckelgreppet på ytmonteringsplattans vinkelanslutning.
5. Förhindra spänningskorrosion genom att lossa muttrarna och sedan dra åt dem på nytt.



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Tfn. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Quality for HVAC
Technology

